CARATTERISTICHE QUADRO

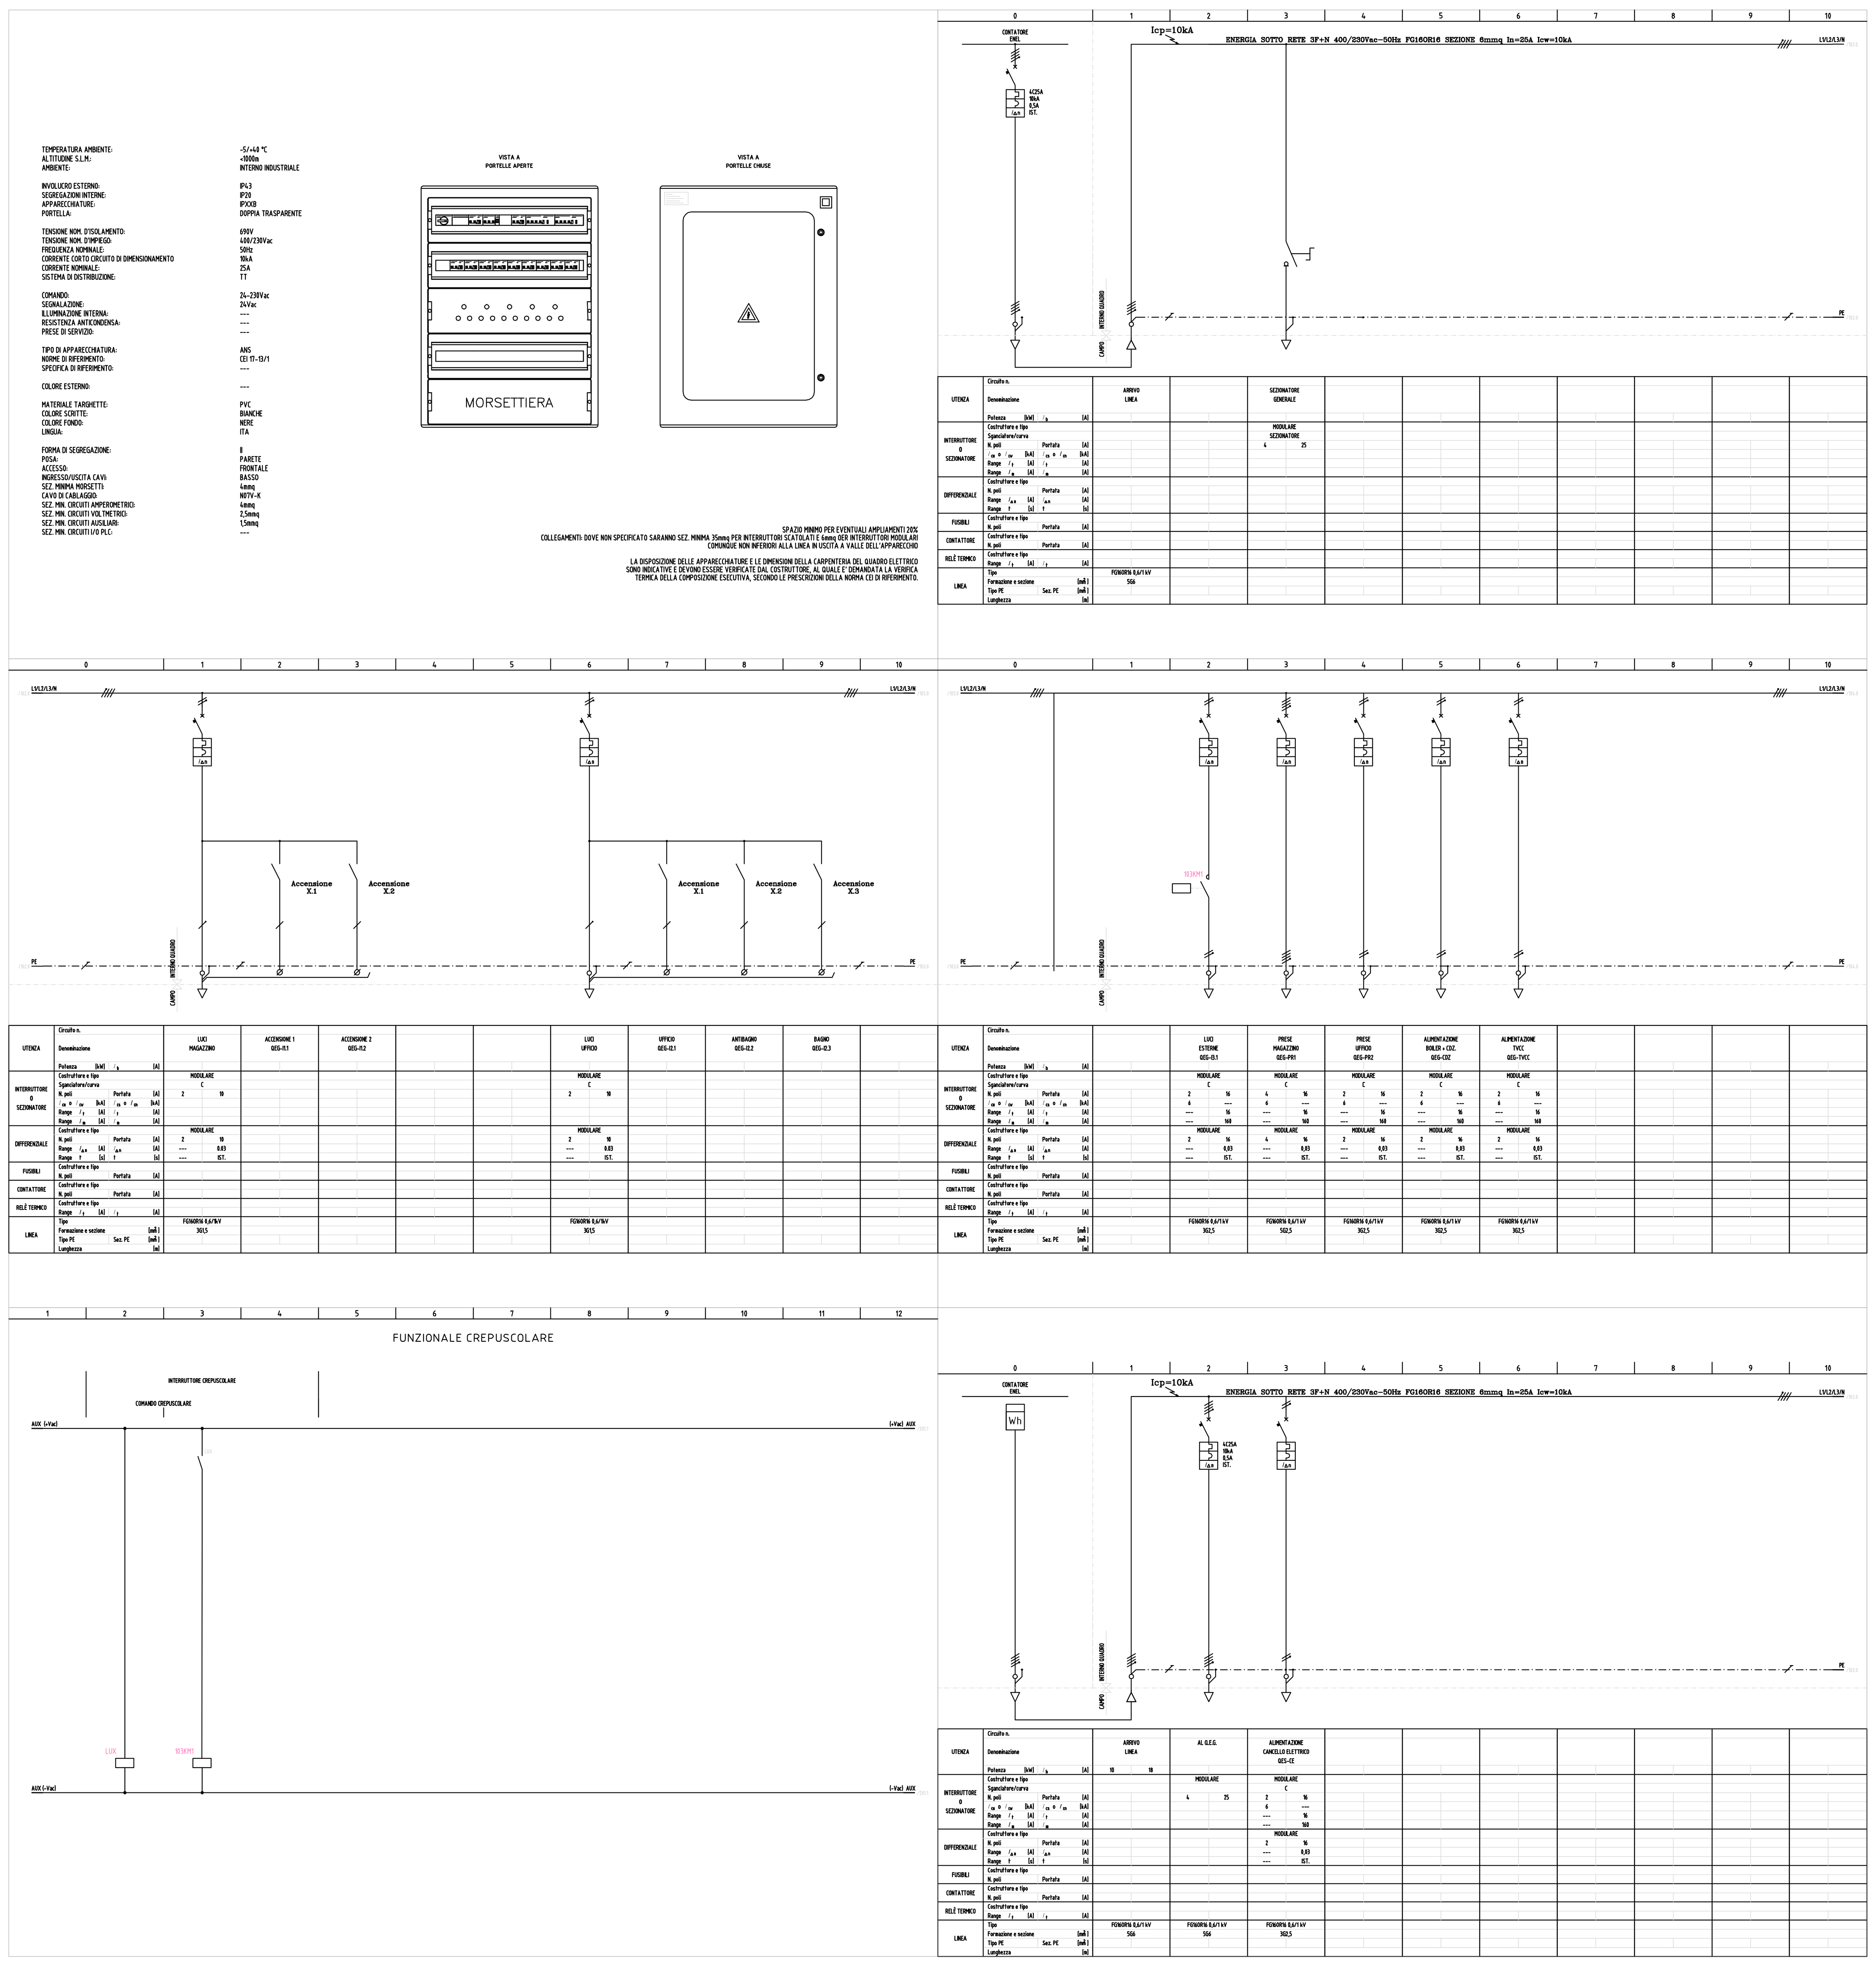

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

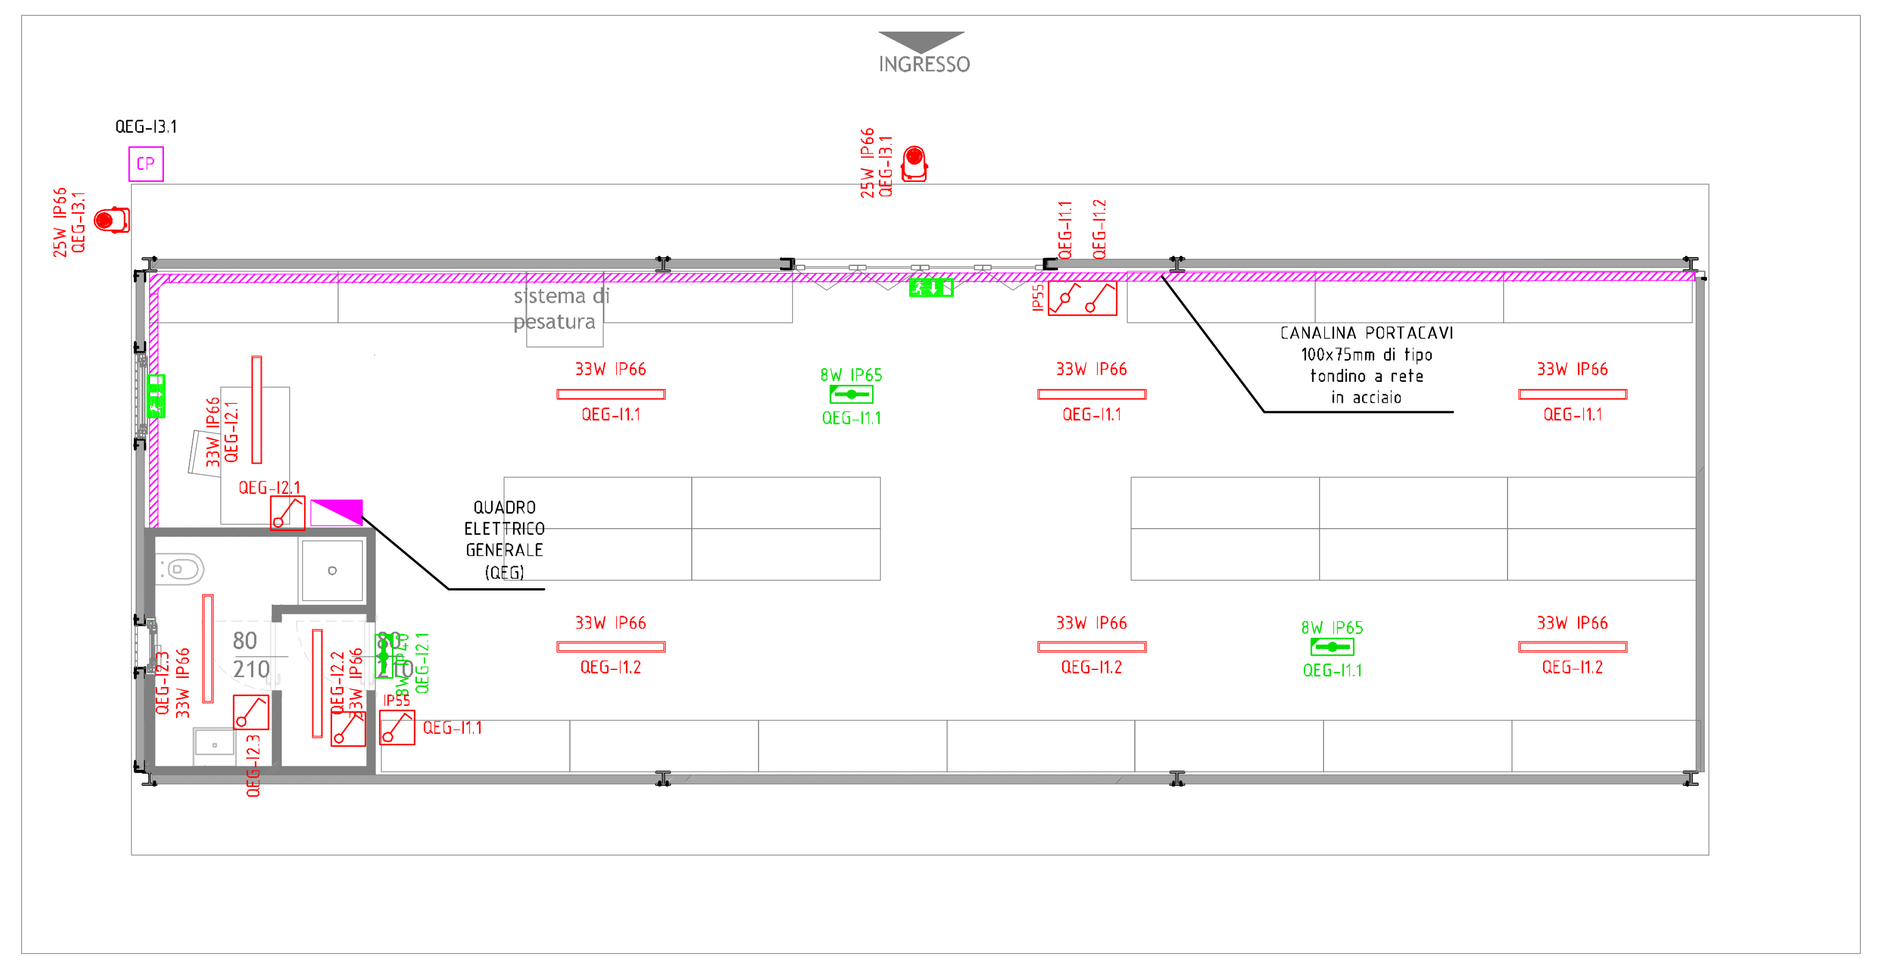

PIANTA - scala 1:100

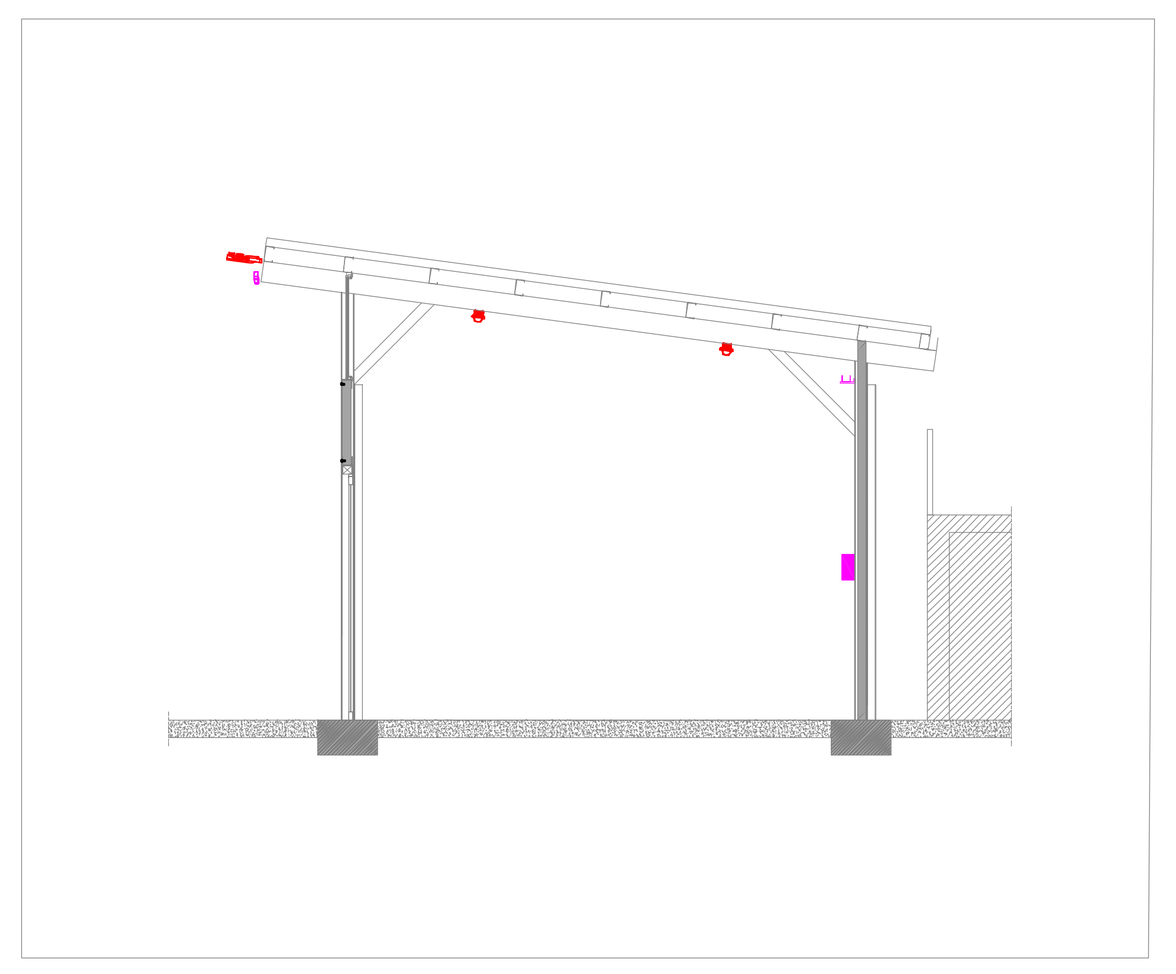

SEZIONE MAGAZZINO - scala 1:100

DISTRIBUZIONE GENERALE F.M.

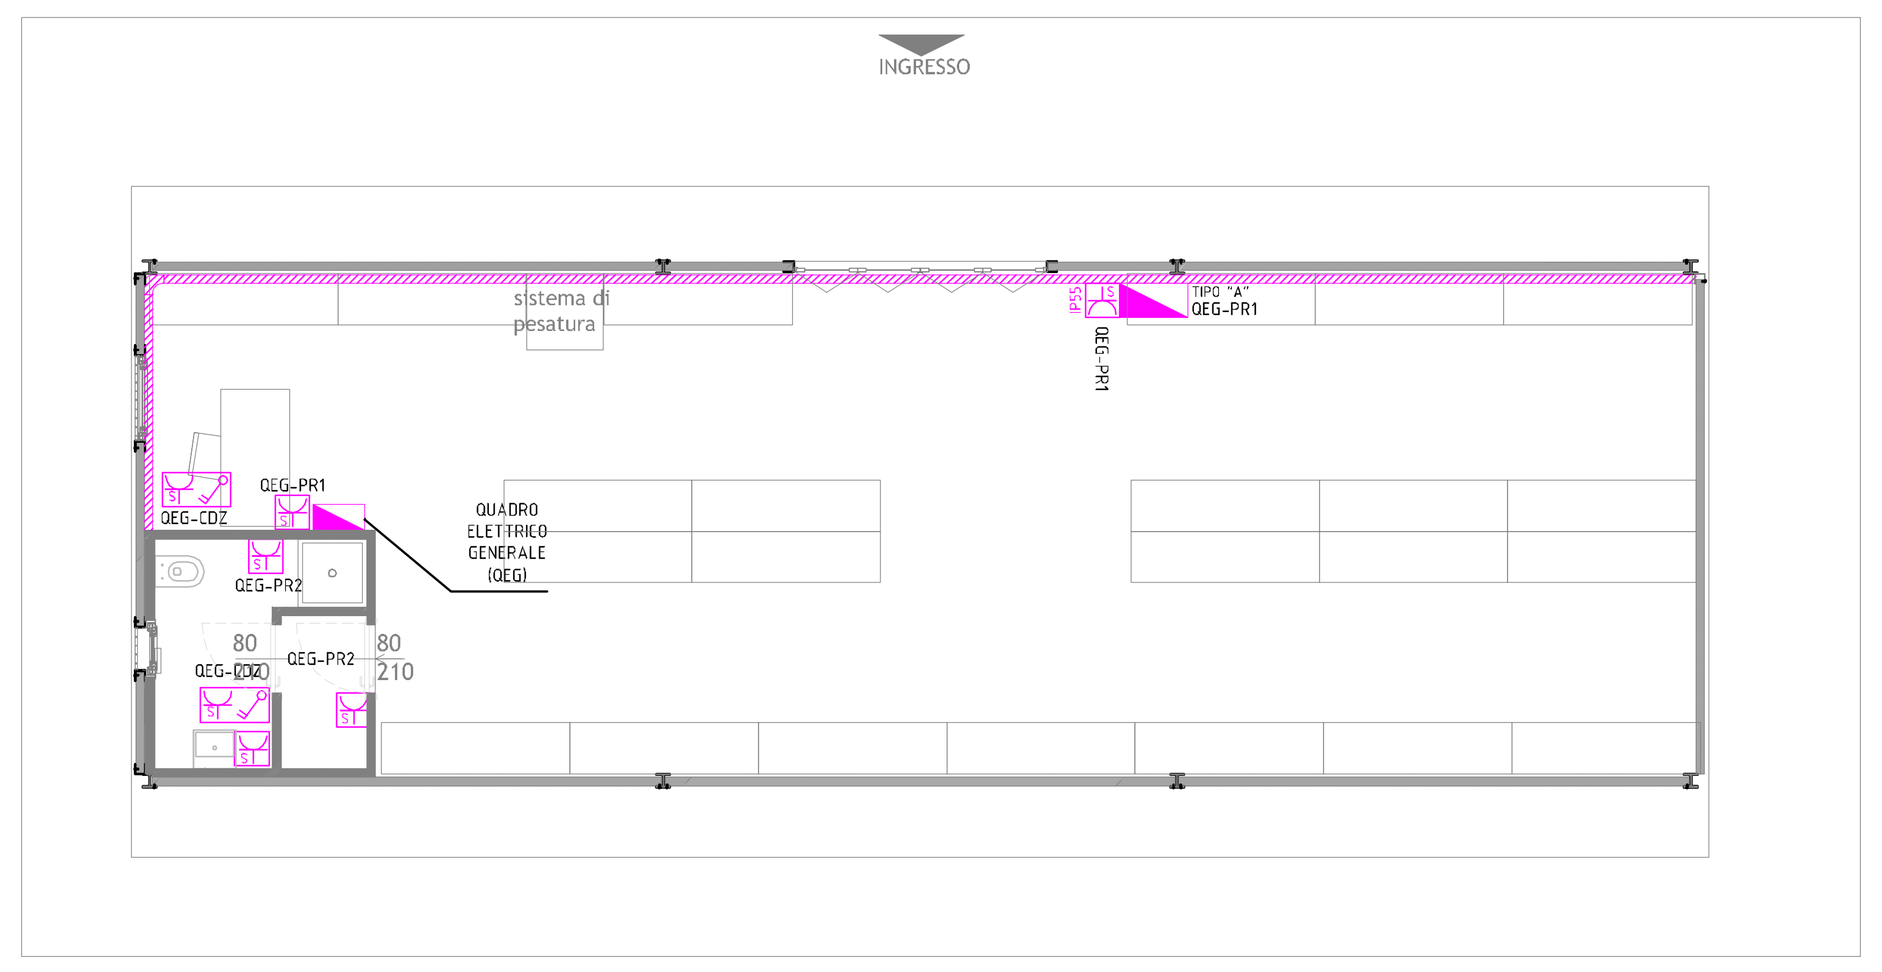

PIANTA - scala 1:100

IMPIANTO TVCC (solo predisposizione)

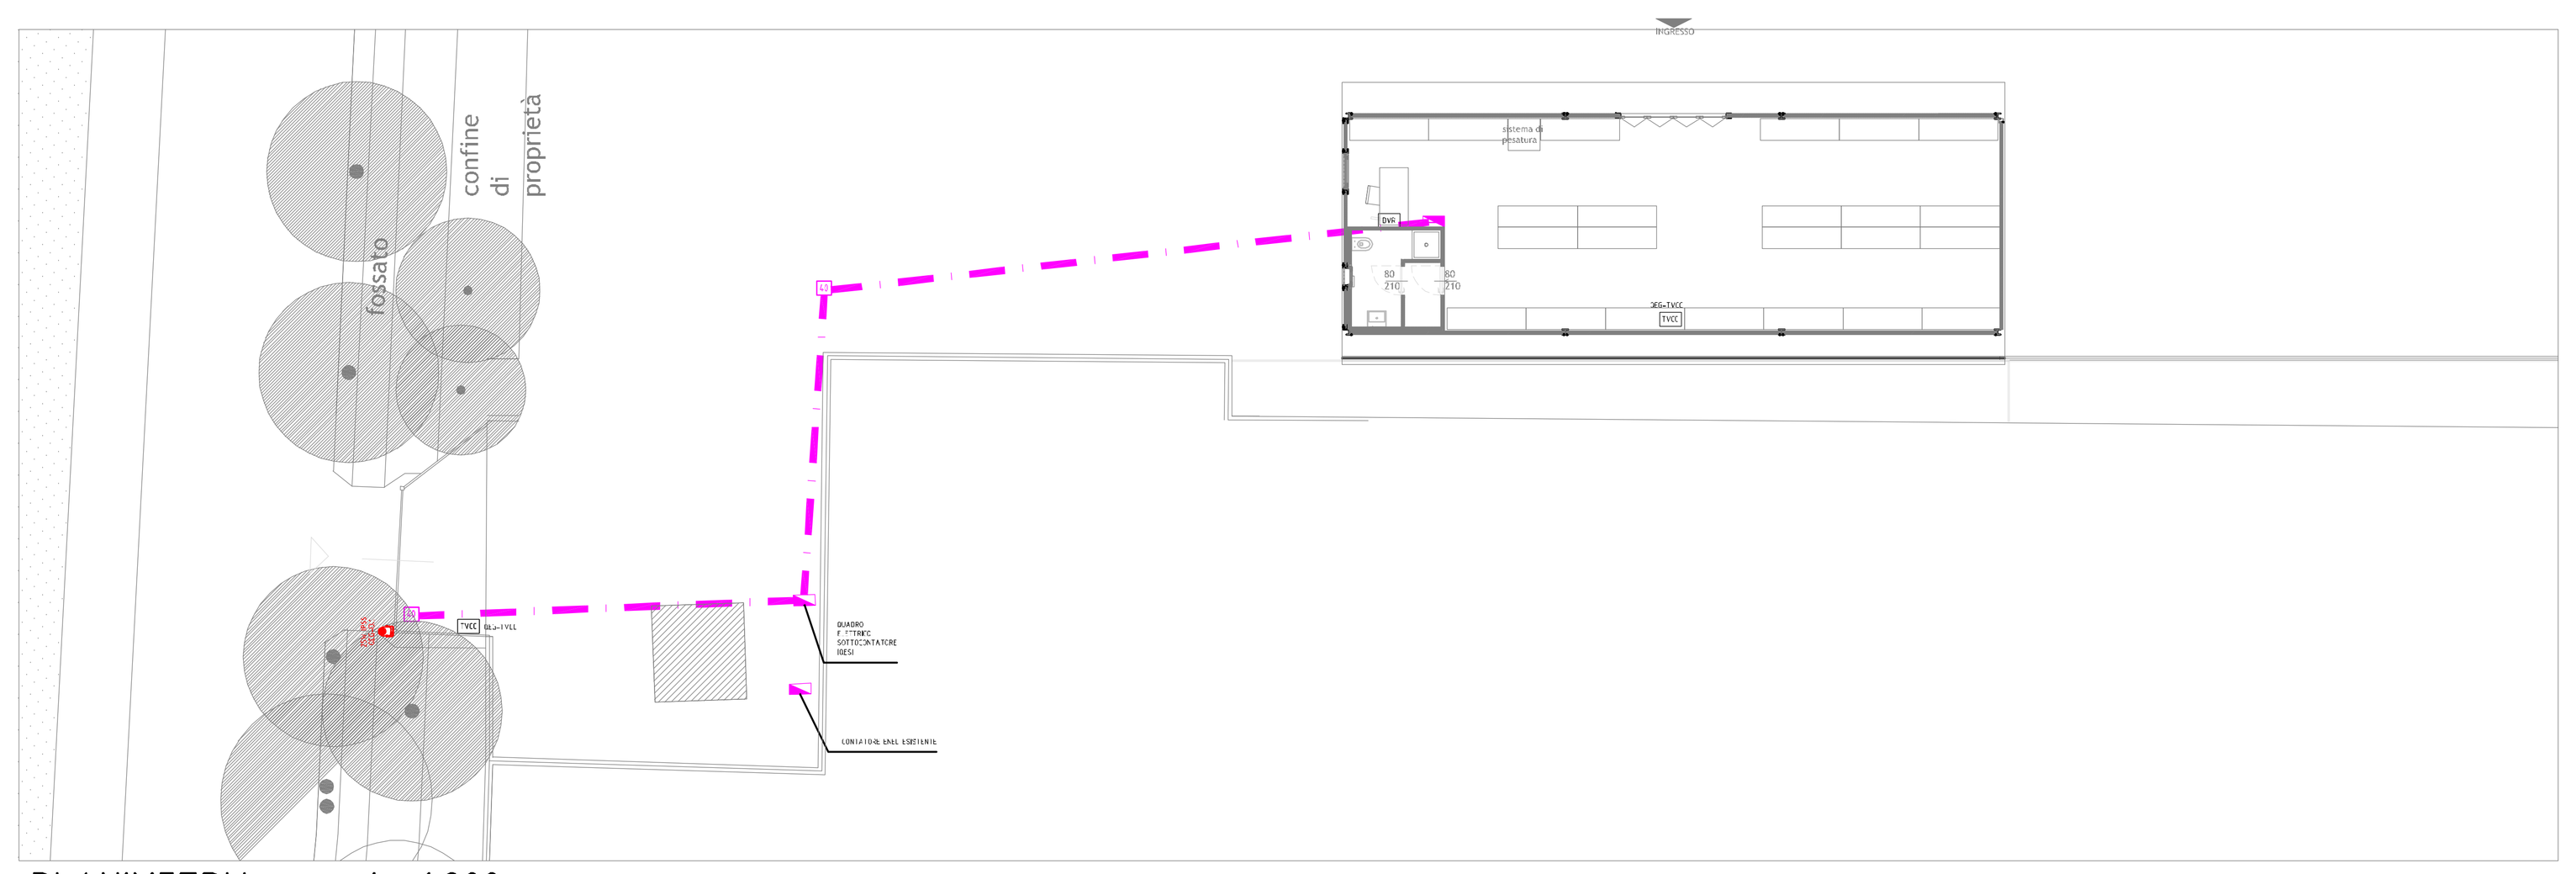

PLANIMETRIA - scala 1:200

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO		CONDUTTURE MONTANTI
TIPO "A"	GRUPPO PRESE IEC COMPOSTO DA: N.1 PRESA IEC 230/16A (2P+T), N.1 PRESA IEC 400/16A (3P+N+T)		SCATOLA PORTAFRUTTI DA PARETE AD INCASSO
	CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO 100x75mm mod. CABLOFIL senza coperchio	IP55	SCATOLA PORTAFRUTTI DA PARETE A VISTA g.d.p. IP55
	INTERRUTTORE		DEVIATORE
8W IP65	CORPO ILLUMINANTE LED DI EMERGENZA 8W g.d.p. IP65		CORPO ILLUMINANTE LED 25W DA ESTERNO g.d.p. IP66
	PITTOGRAMMA PER VIA DI FUGA	CP	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
	CORPO ILLUMINANTE LED 33W g.d.p. IP66		DISTRIBUZIONE GENERALE F.M.
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		IMPIANTO DI SICUREZZA
	CAVIDOTTO IN PEAD S=110mm		PRESA UNIVERSALE UNEL (SCHUKO) BIPASSO 10-16A/230V 2P+T
40	POZZETTO 40cm	DVR	CENTRALE DI VIDEOSORVEGLIANZA
TVCC	TELECAMERE SOLO PREDISPOSIZIONE		PRESA UNEL (SCHUKO) 16A/230V 2P+T CON SEZIONATORE BIPOLARE In=2x16A

TIPOLOGIA IMPIANTI

AMBIENTE	CLASSIFICAZIONE AMBIENTE	GRADO DI PROTEZIONE DELL'IMPIANTO	TIPO DI TUBAZIONE	IMPIANTO A VISTA/ SOTTOTRACCIA	NOTE
MAGAZZINI	AMBIENTE A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO	IP55	Fe-Zn	A VISTA	Rispettare le prescrizioni dell' art. 751.04 e seguenti della Norma CEI 64-8
UFFICI	ORDINARIO	IP4X	PVC	SOTTOTRACCIA	Possibile "Ambiente a maggior rischio di incendio"
SERVIZI IGIENICI	ORDINARIO	IP4X	PVC	SOTTOTRACCIA	

NUOVO CENTRO DI RIUSO PRESSO L'EX CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MOLINO NUOVO

Committente
Comune di Martinengo

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

TAV. N° **EU**

Grafico	Scala
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - DISTRIBUZIONE GENERALE F.M. - IMPIANTO TVCC	
Pianta piano terra	1:100/1:200
Sezione	1:100

Revisioni

Copie n°	Rev. n°	Descrizione	Data	Ver	App
1	0	Emissione per verifica preliminare RUP	28-07-2017	RdC: SM	
1	1	Emissione per consegna progetto esecutivo	27-09-2017	RdC: SM	

il Progettista Arch. Sergio Mecca	il Direttore Tecnico	il Direttore dei Lavori
il Coord. della Sicurezza	il Committente	il Costruttore

ORDINE BERGAMO ARCHITETTO N° 719

data apertura Commessa: Giugno 2016	progetto repertorio: n° 442
RdC: Arch. Sergio Mecca	file: tav. EU. rev. 1dwg

arch. SERGIO MECCA - VIA LONGUELO, 78 - 24129 BERGAMO TEL/FAX +39 035 437 34 31 - MAIL mecca@arpostudio.it