COMMITTENTE	OGGETTO	NOME FILE 1734/17	TAVOLA N°
Comune di Filago Provincia di Bergamo	Ristrutturazione dell'ex Municipio per la realizzazione della nuova biblioteca	Q.Generale.dwg	
		DATA: Genn 2018	1/1
		REVISIONE N° DEL:	
		REVISIONE N° DEL:	

Emmezeta progetti
di Maffolini Per. Ind. Edoardo
Via Chizzola, 20
25086 Rezzato – Brescia
Tel./Fax 0302591516
Cell. 03357200866
Iscrizione all'Albo N° 1078

Schema unifilare QE.Generale

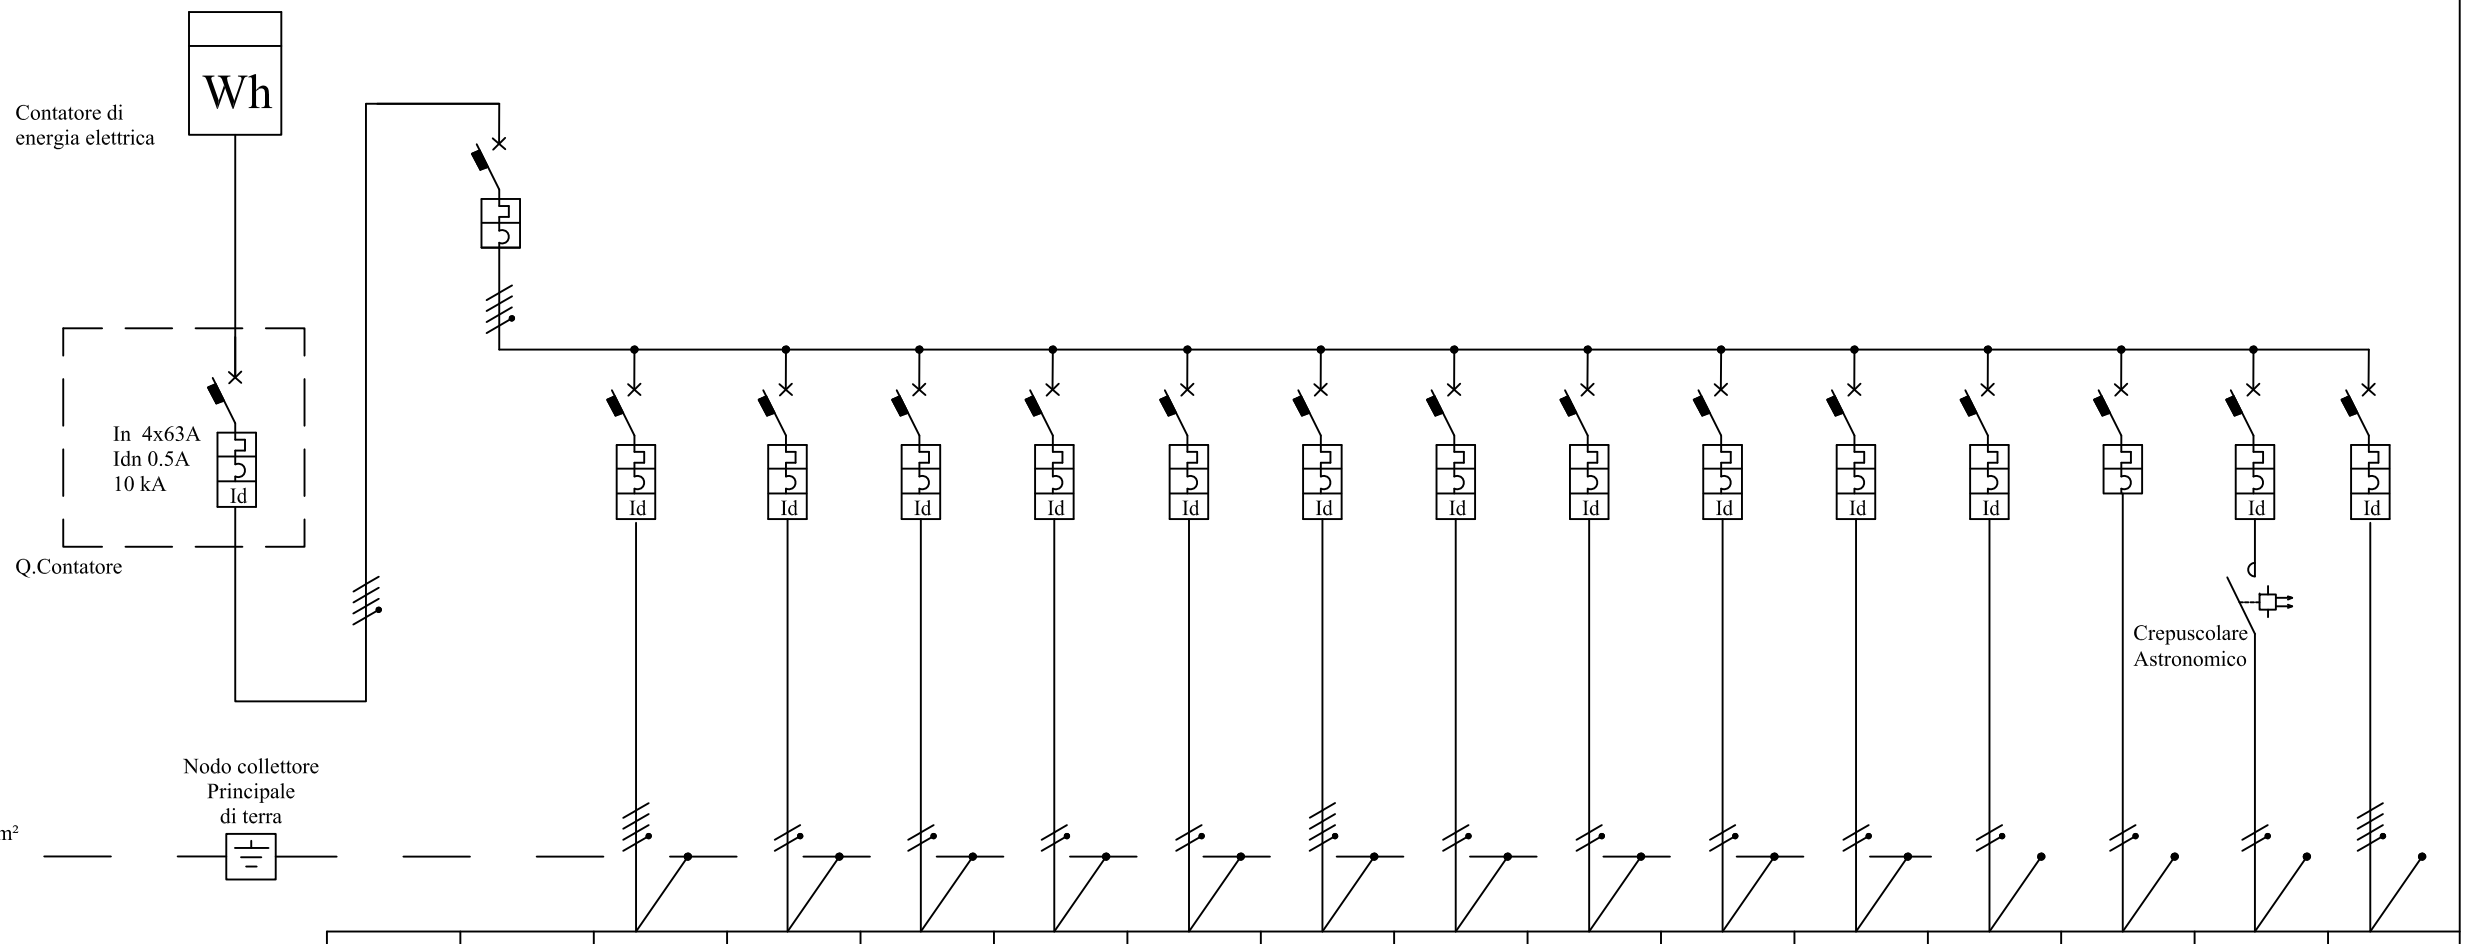

	Descrizione																	
			L1L2L3N	L1L2L3N	L1L2L3N	L1N	L2N	L3N	L1N	L1L2L3N	L2N	L3N	L2N	L2N	L2N	L2N	L2N	L1L2L3N
CIRCUITO			Alimentazione da Contatore energia elettrica	Generale di quadro	Alimentazione Quadro Fotovoltaico	Circuito Luce Sale Lettura Piano Terra	Circuito Prese Sala Lettura Piano Terra	Circuito Luce Sale Lettura Piano 1°	Circuito Prese Sala Lettura Piano 1°	Circuito Prese Locale Tecnico	Alimentazione Circuito Fan-Coil	Circuito Luce Bagni e Scale	Circuito Prese Bagni e Scale	Alimentazione Illuminazione Sicurezza	Alimentazione Centralina Telefonica + Antintrusione	Alimentazione Centrale Antincendio	Alimentazione Illuminazione Esterna	Alimentazione Quadro Climatizzazione
	Carico convenzionale	KW																
	Corrente d'impiego	A																
QUADRO	Interruttore – Tipo																	
	Interruttore – Portata	A		4x63	4x32	2x10	2x16	2x10	2x16	4x16	2x16	2x10	2x16	2x16	2x10	2x10	2x16	4x40
	Interruttore – Taratura	A																
	Interruttore – Corrente differenziale	A			0.5	0.03	0.03	0.03	0.03	0.3	0,3	0.03	0.3	0,3	0,3		0,3	0.5
	Interruttore – Tempo di interruzione differ.	s																
	Interruttore – Potere di interruzione	KA		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Contattore – Tipo																	
	Contattore – Impiego																	
	Fusibile – Base																	
	Fusibile – Calibro	A																
LINEA	Caduta di tensione	%																
	Portata Iz	A																
	Tipo cavo		FG16R16 0,6/1kV		FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV	FG16OR16 0,6/1kV
	Tipo di posa																	
	Sezione(Fase - Neutro)	mmq	5x16		5x6	3x1.5	3x2.5	3x1.5	3x2.5	5x2.5	3x2.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5	5x10
	Sezione(conduttore di protezione)	mmq	16		6	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	10
	Icc MAX (All'inizio della linea)	KA																
	Lunghezza MAX della linea	m																