

COMMITTENTE:
Amministrazione Provinciale
di Brescia (BS)
Settore edilizia scolastica

COMMESSA:
I.I.S. MARZOLI

Comune di Palazzolo Sull’Oglio (BS)
Adeguamento palestra e spogliatoi

QUADRO:
Quadro Generale Palestra
(Esistente)

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			<6
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
I _n [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA		METALLICA	
CLASSE DI ISOLAMENTO		IP	


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

Ing. Fabio Gatti
Via Europa 2/a – 25030 Castel Mella (BS)
Tel. 0307776779 – Fax 0307773138
fabiogatti.studio@gmail.com

CLIENTE		PROGETTO		125-017	FILE
Provincia di Brescia (BS)		ARCHIVIO			DATA
Settore edilizia scolastica		DISEGNATORE		AF	GENN 2018
I.I.S. MARZOLI – Comune di Palazzolo Sull’Oglio (BS)					1
Adeguamento palestra e spogliatoi		TAVOLA			REVISIONE
					RT
					2

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

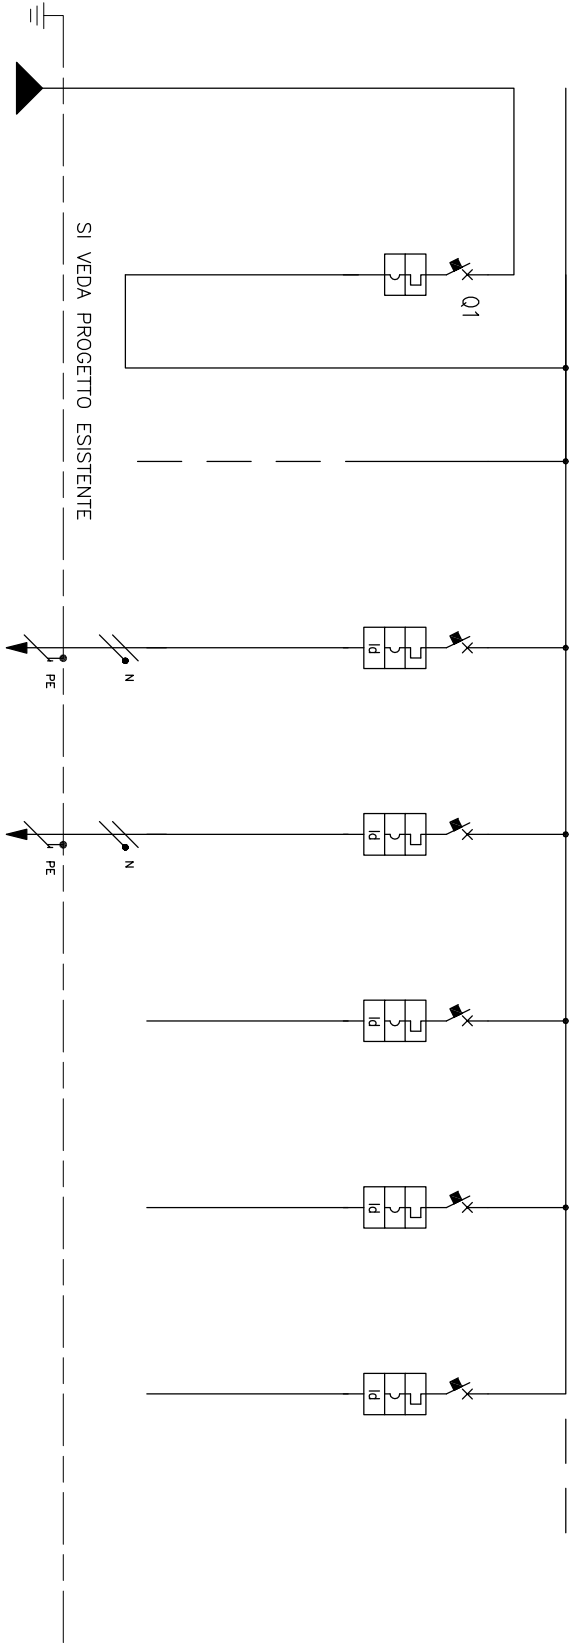

NUMERAZIONE MORSETTI	DISTRIBUZIONE	RSTNPE	GENERALE QUADRO ESISTENTE	ALTRE LINEE	RNPE	RNPE	RNPE	RNPE	RNPE	RNPE	RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO	ALIMENTAZIONE										
TIPO APPARECCHIO											
INTERUTTORE											
	Icu [kA]				6	6	6	6	6	6	
	N. POLI	In [A]			2P	10	2P	10	2P	10	2P
	CURVA/SGANCIAZIONE				C	C	C	C	C	C	
	Ir [A]	tr [s]			10	10	10	10	10	10	
	Isd [A]	tsd [s]			100	100	100	100	100	100	
	Ii [A]										
	Ig [A]	tg [s]									
DIFFERENZIALE											
	TIPO	CLASSE			Vigi	A	Vigi	AC	Vigi	AC	Vigi
	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]			0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,03
CONITATTORE											
TIPPO	CLASSE										
TELERUTTORE											
	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]								
TIPPO											
TERMICO											
FUSIBILE											
	N. POLI	I _{nth} [A]									
ALTRE APP.											
TIPPO	MODELLO										
CONDUTTURTA											
	TIPO ISOLAMENTO	POSA									
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]				1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	
	Ib [A]	Iz [A]				30					
	Un [V]	Pn [kW]				230					
FONDO LINEA											
	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]									
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]									
NOTE											

Ing. Fabio Gatti				CLIENTE				PROGETTO			
Via Europa 2/a – 25030 Castel Mella (BS)				Provincia di Brescia (BS)				125-017			
Tel. 0307776779 – Fax 0307773138				Settore edilizia scolastica				ARCHIVIO			
fabiogatti.studio@gmail.com				IMPIANTO				DISEGNATORE			
				I.I.S. MARZOLI – Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS)				AF			
				Adeguamento palestra e spogliatoi				TAVOLA			
								GENN 2018			
								2			
								REVISIONE			
								R1			