


SEZIONE B-B

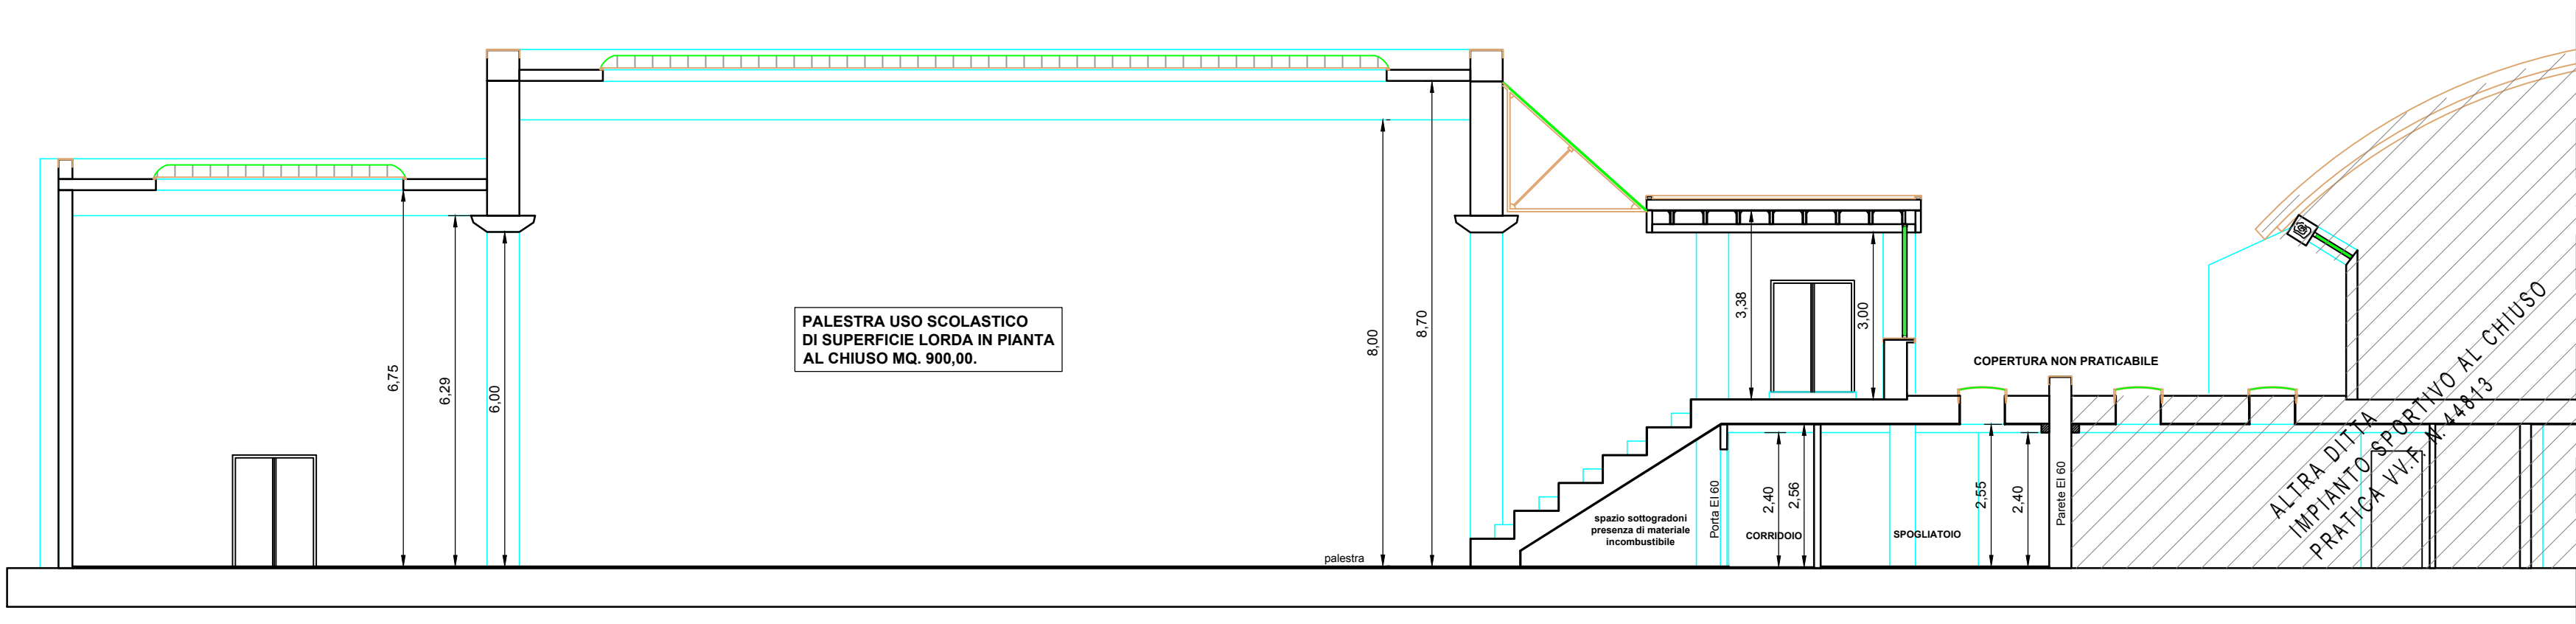

SEZIONE A-A

LEGENDA

	Ingresso palestra uso scolastico
	Uscita di sicurezza con maniglione antipanico
	Via di fuga orizzontale
	Via di fuga verso l'alto
	Via di fuga verso il basso
	Naspo DN 20 completo di cassetta, manichetta in nallon DN 25 da 20 mt., lancia frazionatrice a tre posizioni e cartello indicatore (conforme UNI EN 671-1)
	Porta tagliafuoco -REI- con dispositivo di autochiusura
	Estintore a polvere omologato con cartello di segnalazione Capacità estinguente non inferiore a (55A-233B-C)
	N° moduli di uscita della porta
	Impianto rilevazione incendi (posizione puramente indicativa)
	Tubazioni in Acciaio UNI EN 10255 serie L e serie media / UNI EN 10224 Servizio: Rete impianto fisso estinzione incendi Posa: A vista



PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE,
EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

I.I.S. "MARZOLI"
COMUNE DI PALAZZOLO S/O
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
E ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:
PROGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
SEZIONI

TAVOLA	SCALA: 1:100
V.4	PRF N.
DATA : Gennaio 2018	

PROGETTO REDATTO DA :
Dott. Ing. Fabio Gatti

VISTO: IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli