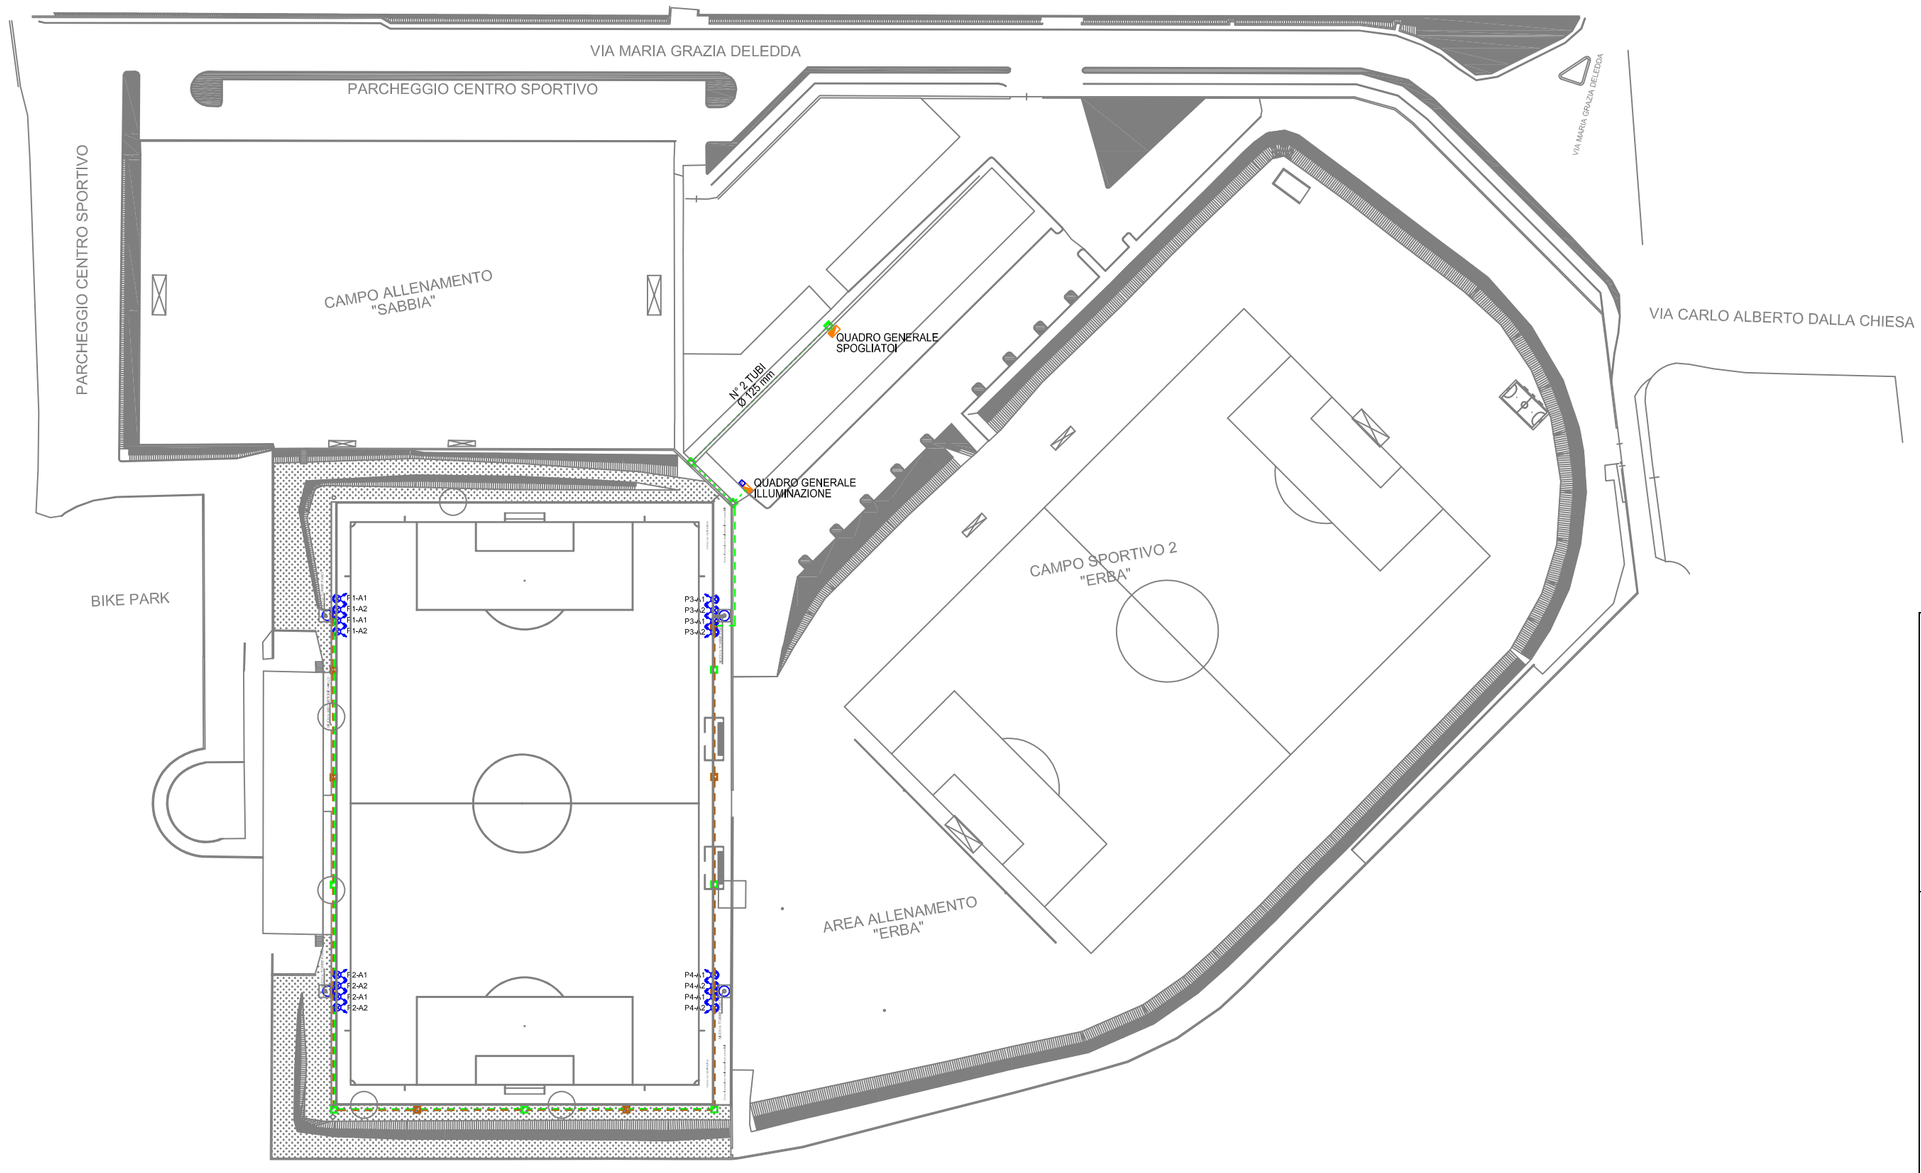


## LEGENDA

| | |
|---|---|
| | TORRE FARO h=20mt |
| | PROIETTORE JMTS TIPO THORN CHAMPION HQI 2000W ASIMMETRICO COMPLETO DI CASS. CABLAGGIO |
| P | PULSANTIERA ACCENSIONE LUCI |
| | TUBAZIONE INTERRATA Ø125mm |
| | N° 2 TUBAZIONI INTERRATE Ø125mm |
| | CORDA NUDA DI RAME SEZ. 50mmq |
| | POZZETTO ISPEZIONABILE |
| | POZZETTO ISPEZIONABILE CON PUNTAZZA L=1,5mt |
| | QUADRO ELETTRICO |

| UPDATING n° | DATE/DATA | UPDATING NOTES / AGGIORNAMENTI | REF. | DESIGNER | CHECKED |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 10* | | | |
| 9 | | 9* | | | |
| 8 | | 8* | | | |
| 7 | | 7* | | | |
| 6 | | 6* | | | |
| 5 | | 5* | | | |
| 4 | | 4* | | | |
| 3 | | 3* | | | |
| 2 | | 2* | | | |
| 1 | | 1* | | | |

Studio Progettazione Elettrica Mastrogiacomo
Via Miranghetta 1, 24046 Osio Sotto (BG)
E-mail: tecnico@studiomastrogiacomo.it

Date 04/09/2017

Signature

plant / Impianto:
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Location / Localita':
COMUNE DI ERBUSCO (BS)

Object / Oggetto:
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

N° Project / N° progetto
17233

Item / Tavola
P2

N° file
17233-P2

Description of the design / Descrizione del disegno:
PLANIMETRIA IMPIANTO DISTRIBUZIONE ESTERNA

Scale 1:1000

Des. TRSD

Check MSTL

Seen by the Customer

Disegno valido solo per impianti elettrici

Questo elaborato è di proprietà dello studio Mastrogiacomo non è cedibile a terzi nè riproducibile senza specifica autorizzazione