


CARATTERISTICHE DEI MATERIALI			
D.M. 17 gennaio 2018 - Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019			
STRUTTURE DI FONDAZIONE			
CALCESTRUZZO	Cemento tipo:	CEM I 32,5R	UNI EN 12511:2011
	Classe di resistenza (MPa):	C25/30	EN 12601:2019 - UNI EN 206:2016
	Classe di esposizione:	XC2	UNI 11104:2016 - UNI EN 206:2016
	Classe di consistenza:	S4	EN 12602:2009 - UNI 11104:2016
	Dimensione max nominale inerti (mm):	30	
STRUTTURE IN ELEVAZIONE			
CALCESTRUZZO	Cemento tipo:	CEM I 32,5R	UNI EN 12511:2011
	Classe di resistenza (MPa):	C25/30	EN 12601:2019 - UNI EN 206:2016
	Classe di esposizione:	XC3	UNI 11104:2016 - UNI EN 206:2016
	Classe di consistenza:	S4	EN 12602:2009 - UNI 11104:2016
	Dimensione max nominale inerti (mm):	30	UNI EN 12602:2009 - UNI 11104:2016
ARMATURE			
ACCIAIO	Acciaio:	B450C	UNI EN 10080:2016
	Tensione caratteristica di snervamento:	f _{yk} =450 MPa	D.M. 17 gennaio 2018
ACCIAIO	Tensione caratteristica di rottura:	f _{tk} =540 MPa	Circolare n. 7 del 17 febbraio 2019
RETI			
ACCIAIO	Acciaio:	B450A	UNI EN 10080:2016
	Tensione caratteristica di snervamento:	f _{yk} =450 MPa	D.M. 17 gennaio 2018
ACCIAIO	Tensione caratteristica di rottura:	f _{tk} =540 MPa	Circolare n. 7 del 17 febbraio 2019

ARMATURE	Ø	SOVRAPPOSIZIONE MINIMA	Ø	SOVRAPPOSIZIONE MINIMA
	8	45 cm	28	110 cm
	10	55 cm	22	120 cm
	12	65 cm	24	130 cm
	14	80 cm	26	145 cm
	16	90 cm	30	165 cm
COPRIFERRO MINIMO				
Fondazione:		4 cm		
Strutture in elevazione:		3,5 cm		

NOTA:
LE QUOTE RELATIVE ALLE TAVOLE DI ELEMENTI IN C.A. SONO IN CENTIMETRI, LE QUOTE RELATIVE ALLE TAVOLE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA SONO IN MILLIMETRI, LE QUOTE ALIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI, SALVO DIVERSAMENTE INDIRICATO.
A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE LA VERIFICA DELLE REALI QUOTE IN CANTIERE.
QUALSIASI VARIAZIONE DA QUANTO RAPPRESENTATO È DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI.
PER QUANTO QUI NON RIPORTATO, SONO VALIDE TUTTE LE NOTE RIPORTATE NELLA TAV. S00, A CUI SI RIMANDA.

I PUNTI CHE SONO DA INTENDERSI OGGETTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "TIPO 2" SONO I PUNTI CONTRASSEGNA TI DALLA MARCA F10, F11, F11A, F11 e F12 NELLA TAVOLA S01.

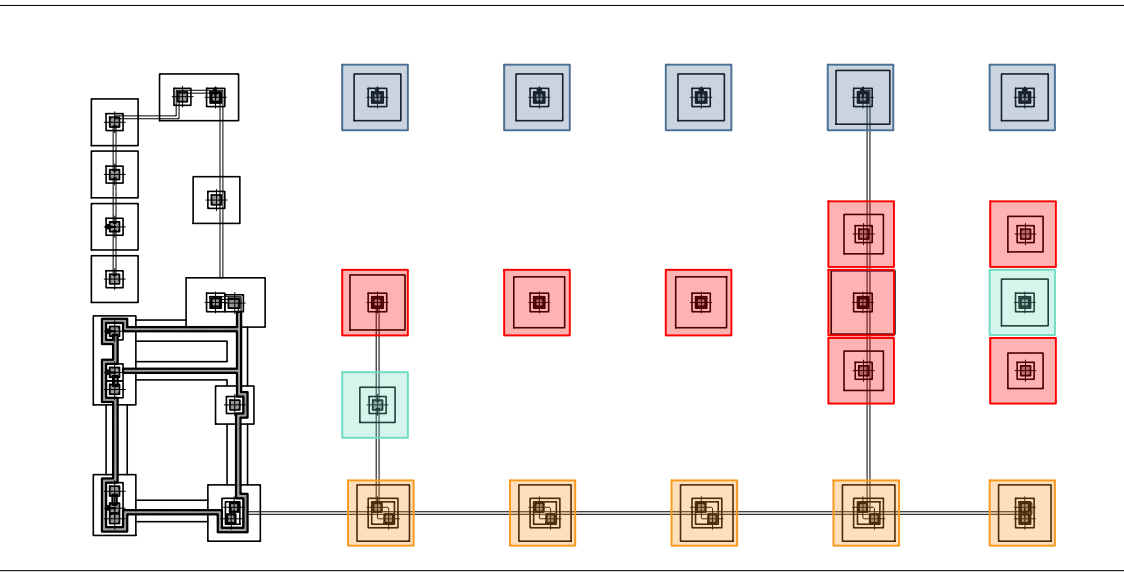

Intervento TIPO 1
Intervento TIPO 2
Intervento TIPO 3
Intervento TIPO 4

KEYPLAN