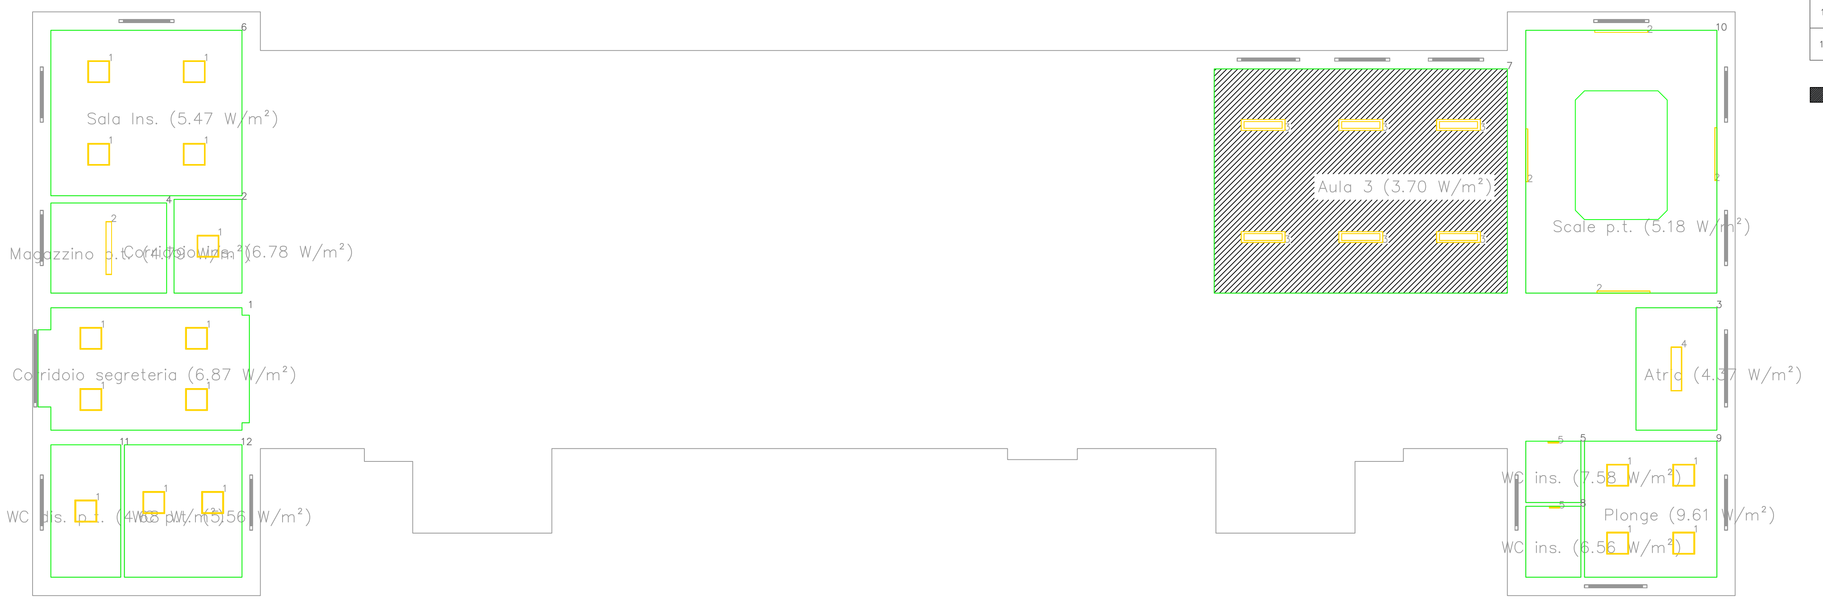

Elenco tipo lampade (Edificio 1, Piano Rialzato)

Indice	Produttore TIPO	Nome articolo TIPO	Codice articolo TIPO	Dotazione	Flusso luminoso	Fattore di diminuzione	Potenza allocciata	Numero
1	NOVALUX	THE PANEL: 60 32W 4K PR CRI90	102044	1x 102044	3490 lm	0.80	32 W	16
2	Disano	604 Disanlens	115535-00	1x led_604_37	4795 lm	0.80	37 W	5
3	NOVALUX	SCHOOL 1200 30W 4K 900mA	104111	1x 1029-QL18-RDI 900mA	4099 lm	0.80	30 W	6
4	NOVALUX	THE PANEL: 120 32W 4K PR CRI90	102048	1x 102048	3490 lm	0.80	32 W	1
5	NOVALUX	LUNA QDR 19W 4K L280	104306	1x 104306	1937 lm	0.80	19 W	2

#	Nome	Parametri	Min	Max	Medio	Min/Medio	Min/Max
1	Superficie utile (Corridoio segreteria)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	201 lx	351 lx	279 lx	0.72	0.57
2	Superficie utile (Corridoio ins.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	121 lx	153 lx	139 lx	0.87	0.79
3	Superficie utile (Atrio)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	109 lx	168 lx	145 lx	0.75	0.65
4	Superficie utile (Magazzino p.t.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	139 lx	263 lx	202 lx	0.69	0.53
5	Superficie utile (WC ins.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	54.9 lx	374 lx	161 lx	0.34	0.15
6	Superficie utile (Sala ins.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	184 lx	449 lx	365 lx	0.50	0.41
7	Superficie utile (Aula 3)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	153 lx	594 lx	374 lx	0.41	0.26
8	Superficie utile (WC ins.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	96.1 lx	385 lx	170 lx	0.57	0.25
9	Superficie utile (Plonge)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	290 lx	605 lx	472 lx	0.61	0.48
10	Superficie utile (Scale p.t.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	85.3 lx	227 lx	151 lx	0.56	0.38
11	Superficie utile (WC dis. p.t.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	113 lx	277 lx	200 lx	0.56	0.41
12	Superficie utile (WC p.t.)	Illuminamento perpendicolare (autoregolante)	137 lx	339 lx	250 lx	0.55	0.40

Aree soggette a intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione nella gara d'appalto in oggetto.

PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

AREA DEL TERRITORIO

Intervento

I.P.S.S.A.R. "MANTEGNA" - Via Ghislandi, 1
IN COMUNE DI BRESCIA

INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Oggetto:

Planimetria sostituzione illuminazione ordinaria - piano rialzato

Scala:

Numero: IE01

Il Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:
Dott. Arch. Margherita Colombini

Direttore Lavori:
Dott. Arch. Margherita Colombini

Progettista architettonico:

Dott. Arch. Margherita Colombini, Corso Matteotti, n°8, 25122 Brescia, BS
Tel. 030 3748807

Progettista strutture e coordinatore della Sicurezza:

Dott. Ing. Mauro Torquati. via Segheria 3, 25062 Concesio (BS)
Tel. 030 2186162

Dott. Ing. Laura Boldi
via G. Rosa n°5, 25050 Passirano (BS)
Tel. 3397200361

Progettista impianto Meccanico ed Elettrico:

Dott. Ing. Mauro Torquati, via Segheria 3, 25062 Concesio (BS)
Tel. 030 2186162

Nome File:

Redatto da:

Verificato da:

Dott. Ing. Anna Rita Zecca
Corso Matteotti n°8, 25122 Brescia
Tel. 030 3748592

Data:
Giugno 2021

Data e numero revisione:

PROGETTO ESECUTIVO