IL PROGETTO SODDISFA IL REQUISITO DI VISITABILITA' ED E' CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI DI MANOVRA CON CARROZZINA - Art. 8.0.2

Gli spazi di manovra atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:

- (A) *Rotazione a 360° (cambiamento di direzione)*
- (B) *Rotazione di 180° (inversione di direzione)*
- (C) *Rotazione di 90°*
- (D) *Svolta di 90°*
- (E) *Inversione di direzione con manovre combinate nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilita' degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):*
- (F) *Rotazione a 360° (cambiamento di direzione)*
- (G) *Rotazione di 180° (inversione di direzione)*
- (H) *Rotazione di 90°*

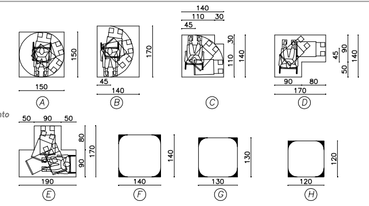

ACCESSIBILITA'

"S intende la possibilità, anche per persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambienti, di fruirne agevolmente e di trarne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia

ADATTABILITA'

"S intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito e ogni bridi, allo scopo di renderlo completamente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

"Il requisito della visitabilita' si considera soddisfatto quando c'è la possibilita' di giungere in prossimità del lavabo e del w.c.

DOCCIA

A pavimento dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. Deve essere garantita la dotazione di un opportuno maniglione ausiliario. Il deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva.

LAVABO

Con il piano superiore a 0.80 mt dal calpestio; sempre senza colonna con sifone del tipo accostato o incassato a parete; rubinetteria a leva. Spazio di Accostamento al lavabo 0.80 mt.

TAZZA W.C.

Preferibilmente di tipo sospeso; con l'asse posto ad una distanza minima di 0.40 mt dalla parete laterale; il bordo anteriore a 0.75–0.80 mt dallo parete posteriore e il piano superiore a 0.50 mt dal calpestio; e' indispensabile che il sedile wc sia dotato di uno schienale (anche la cassetta dell'acqua puo' essere utilizzata a questo scopo) e possibil-—imente di un'apertura anteriore per l'uso di una doccetta con acqua a temperatura controllata termostaticamente con funzione di bidet (o altri accorgimenti tecnici allo scopo).

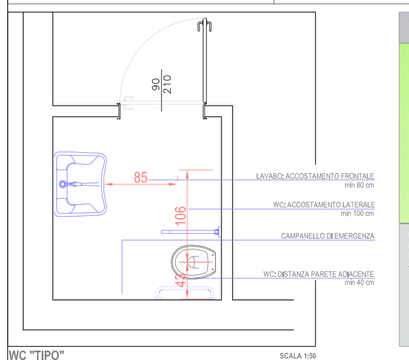

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE

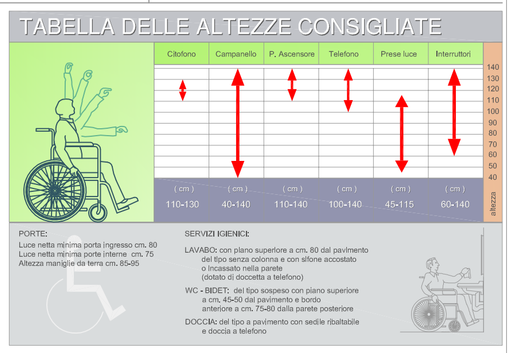

PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80
Luce netta minima porte interne cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95

SERVIZI IGIENICI:

LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento del tipo senza colonna e con sifone accostato o incassato nella parete (dotato di doccetta a telefono)

W.C.- BIDET: del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 dal pavimento e bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono

PIATTAFORMA SERVOSCALA RIBALTABILE

DIMENSIONI
Dimensioni minime 0.70x0.75 mt

PORTATA
Non inferiore a Kg 130.

VELOCITA'
Massima velocita' riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec.

COMANDI
Sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita–discesa e chiamata–rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110. E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

ANCORAGGI
Gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

SICUREZZE DEI COMANDI
- *Devono essere di tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilita' di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando.*
- *i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata*

SICUREZZE ANTICADUTA
Si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso); bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto. Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote. L'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione piu' alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

SICUREZZA DI PERCORSO
Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze;
- *sistema anticesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma.*
- *sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina.*
- *sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.*

ALLEGATO SPECIFICAZIONI TECNICHE
L.ge 13 del 09.01.1989 e s.m.i.

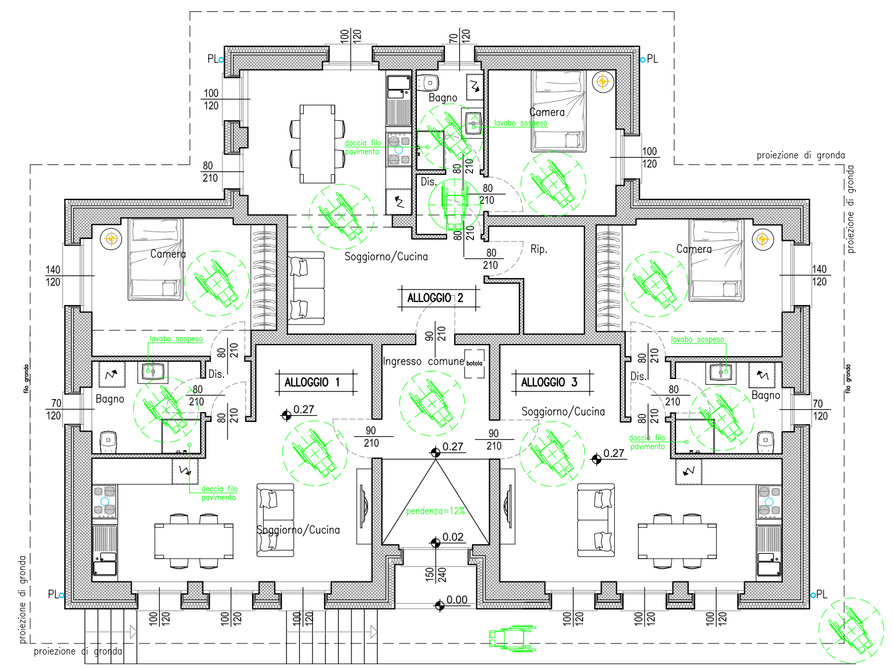

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI PER SODDISFARE IL REQUISITO DELLA VISITABILITA' DELL' UNITA' IMMOBILIARE

Rotazione 180° (r150)

Rotazione 90° (r120)

DEMOLIZIONE

NUOVA COSTRUZIONE

PRATICA N° 2022
PERVA COMMITTENZA

CENATE SOPRA (BG)

Regione Lombardia

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL TECNICO

studio tecnico
POLONI DINO
Piza Dalmo 3 Accadia 19 - Trescore Balneario (Bg)
tel. 035/941.941 - fax 035/941.941 - cell. 338/6.000.000
www.studiotecnicopoloni.it

FILE N° D:\DESIGN\Commesse\Design-edo-illustrazioni\img

PROGETTISTA:

DISEGNATORE	CONTROLLO
CO	DP

DATA
SETTEMBRE 2022
AGGIORNAMENTI

QUESTO DISEGNO E' PROTETTO A TERMINI DI LEGGE

COMUNE DI:

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

OGGETTO:
Progetto definitivo-esecutivo
Riqualificazione energetica, miglioramento sismico e manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in via F. Lussana, 22

*Finanziato dall' Unione Europea con fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR- Programma Sturzo, verde e sociale. "

ELABORATO:
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO:
7