



NON E' CONCESSO CONSEGNARE O RENDERE NOTO A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLIUTA. OGNI VIOLAZIONE COMPORTERA' UN RISARCIMENTO DEI DANNI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVATI DA BREVETTI O MODELLI.


SCHEMA COMANDO ESISTENTE

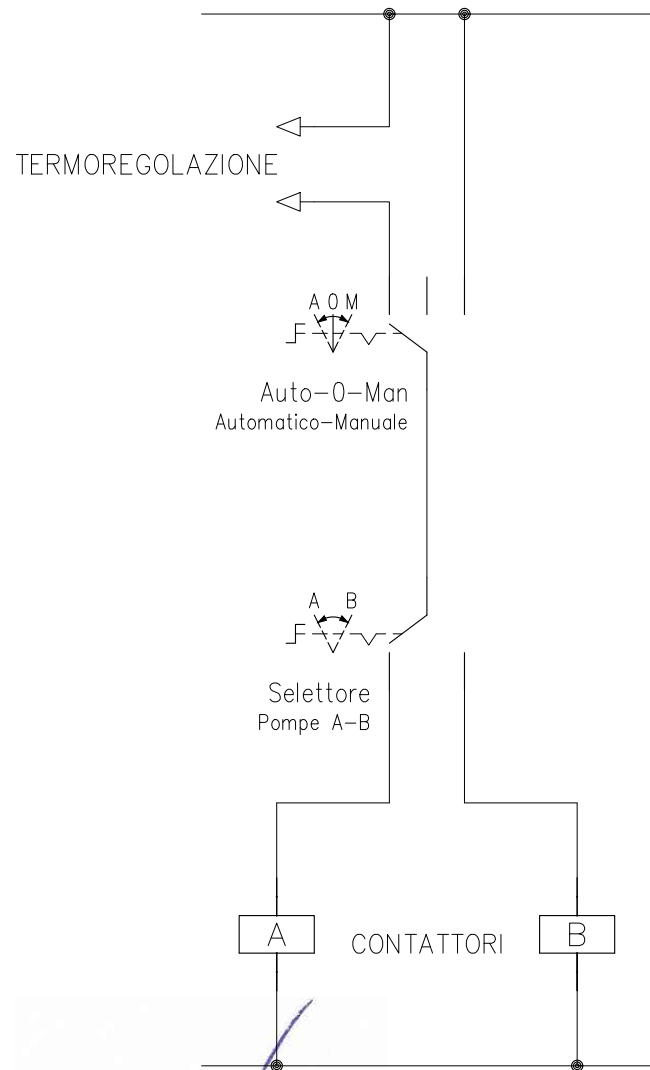

IMPIANTO ESISTENTE

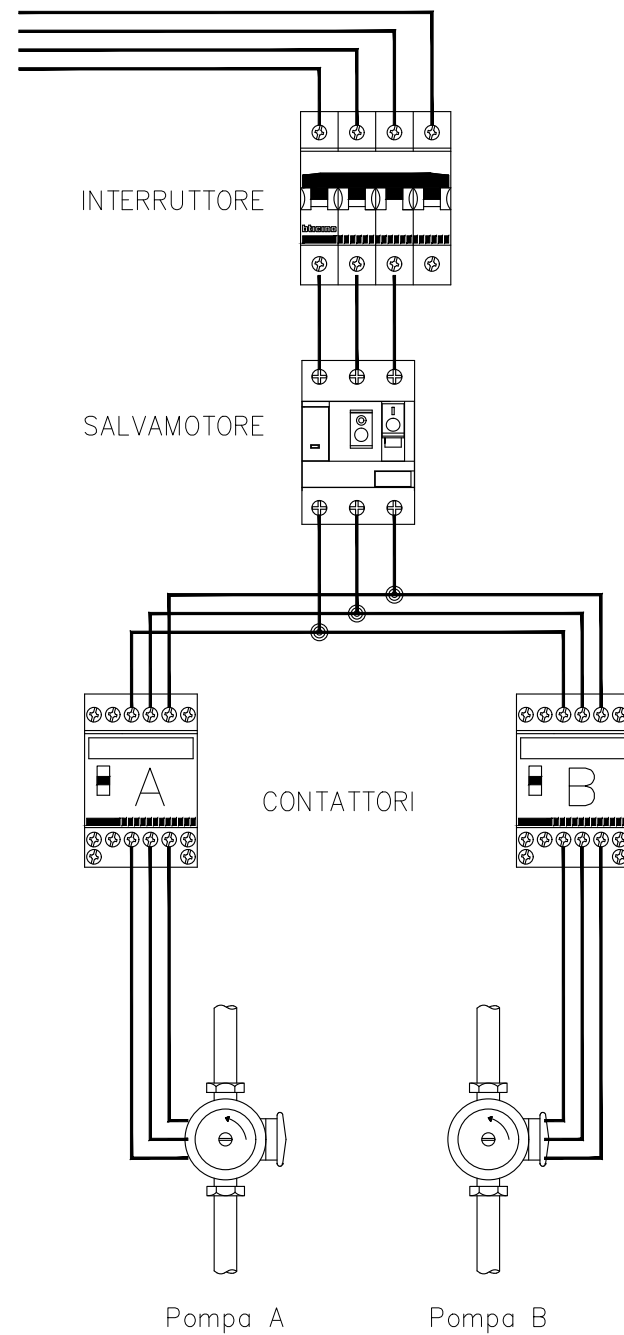

MODIFICA PER NUOVA POMPA

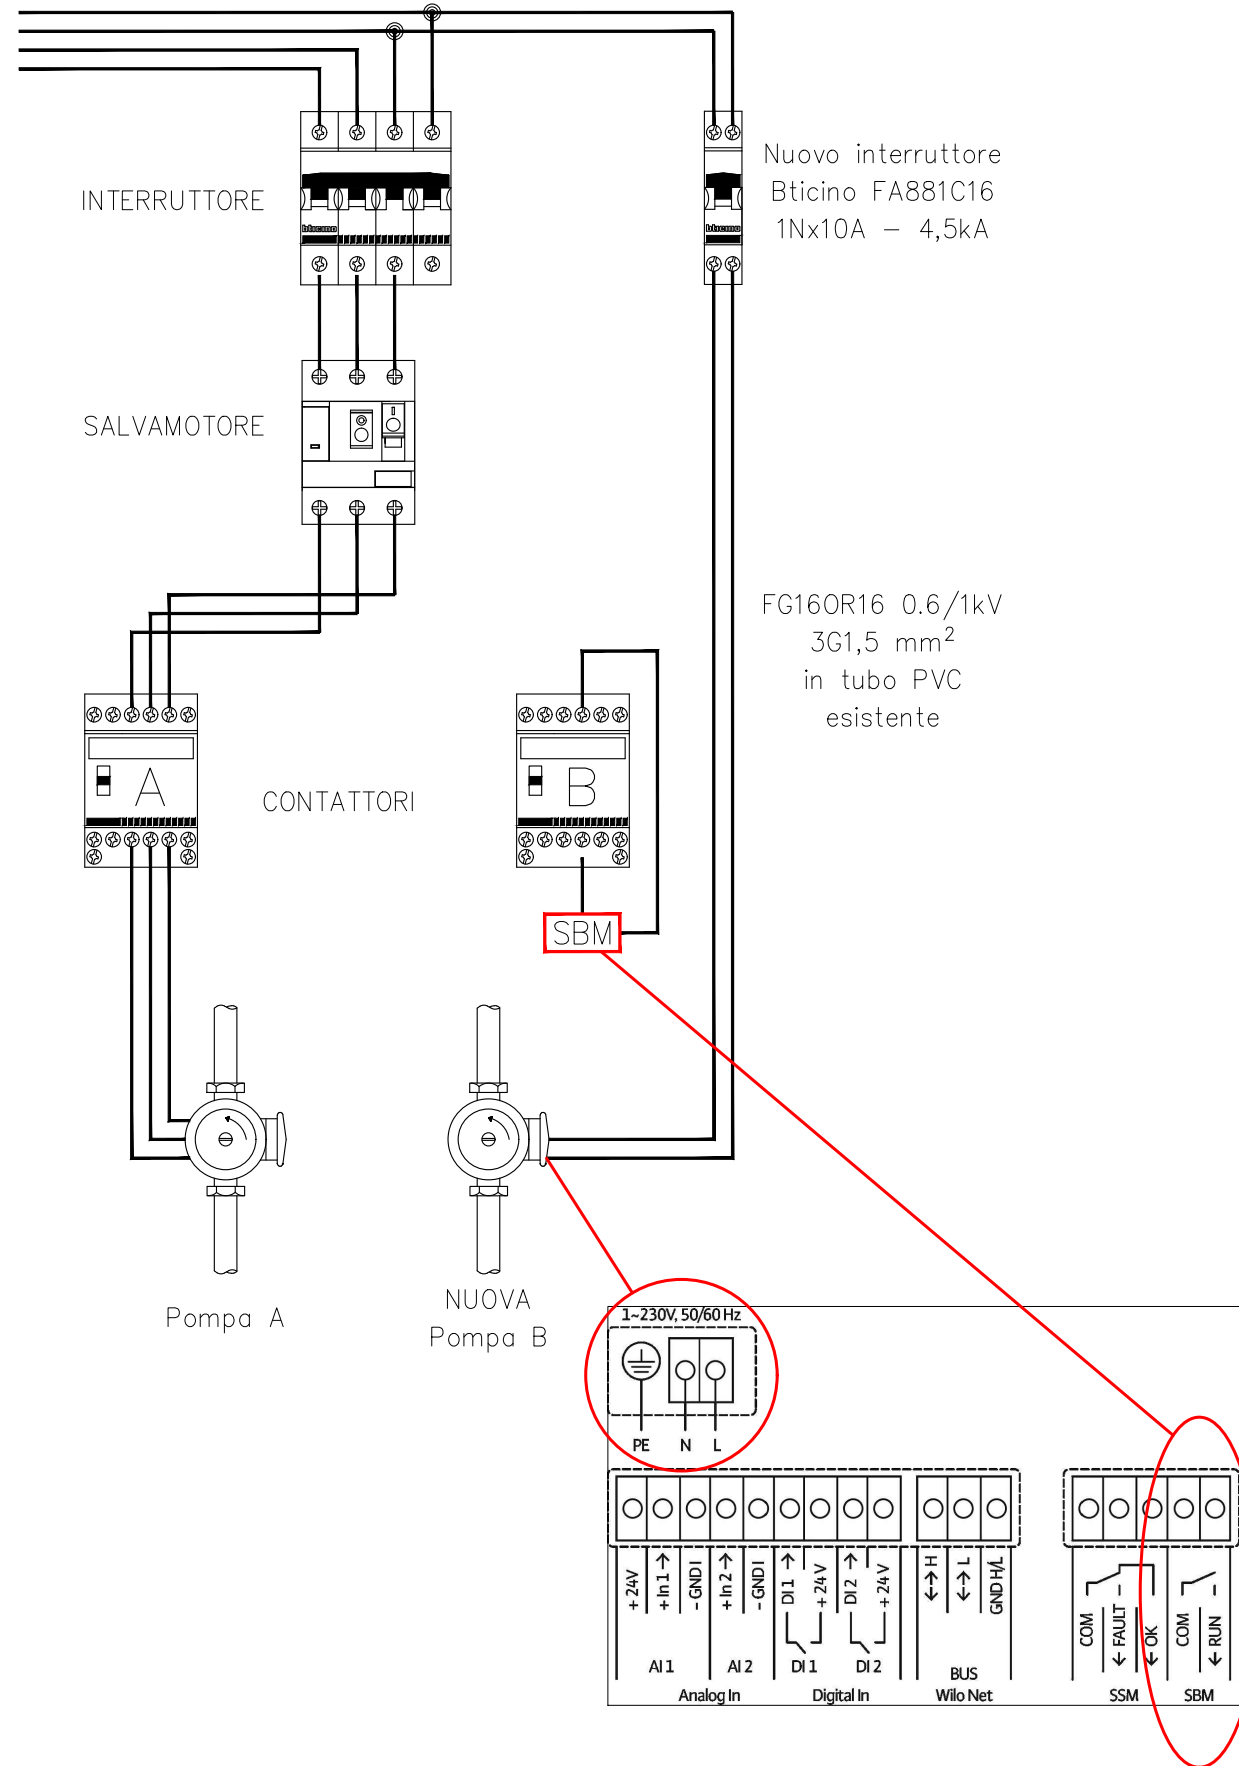

Per.Ind.Vincenzo Moreni Albo dei Periti Industriali Brescia n.960  
STUDIO Elettrotecnico Viale Teosa, 12 – 25032 Chiari (BS)  
Tel/Fax 030-7100499 e-mail: info@studiomoreni.it

IMPIANTO EFFICIENTAMENTO CENTRALE TERMICA  
RIF. CLIENTE Comune di Cologne p.za Garibaldi 31 Cologne BS

TITOLO SCHEMA ALIMENTAZIONE POMPE CIRCOLATORI  
SCHEMA SCHEMA CT ASILO COLOGNE

DISEGNATORE Per.Ind.Vincenzo Moreni  
PROGETTISTA Per.Ind.Vincenzo Moreni

N. DIS. CT ASILO.DWG  
N. ARCH. DATA 07/04/2022  
SCALA

FOGLIO 1  
TOT. FOGLI  
SEGUE