PIANTA INTERVENTO DI INTONACO ARMATO
SCALA 1:50

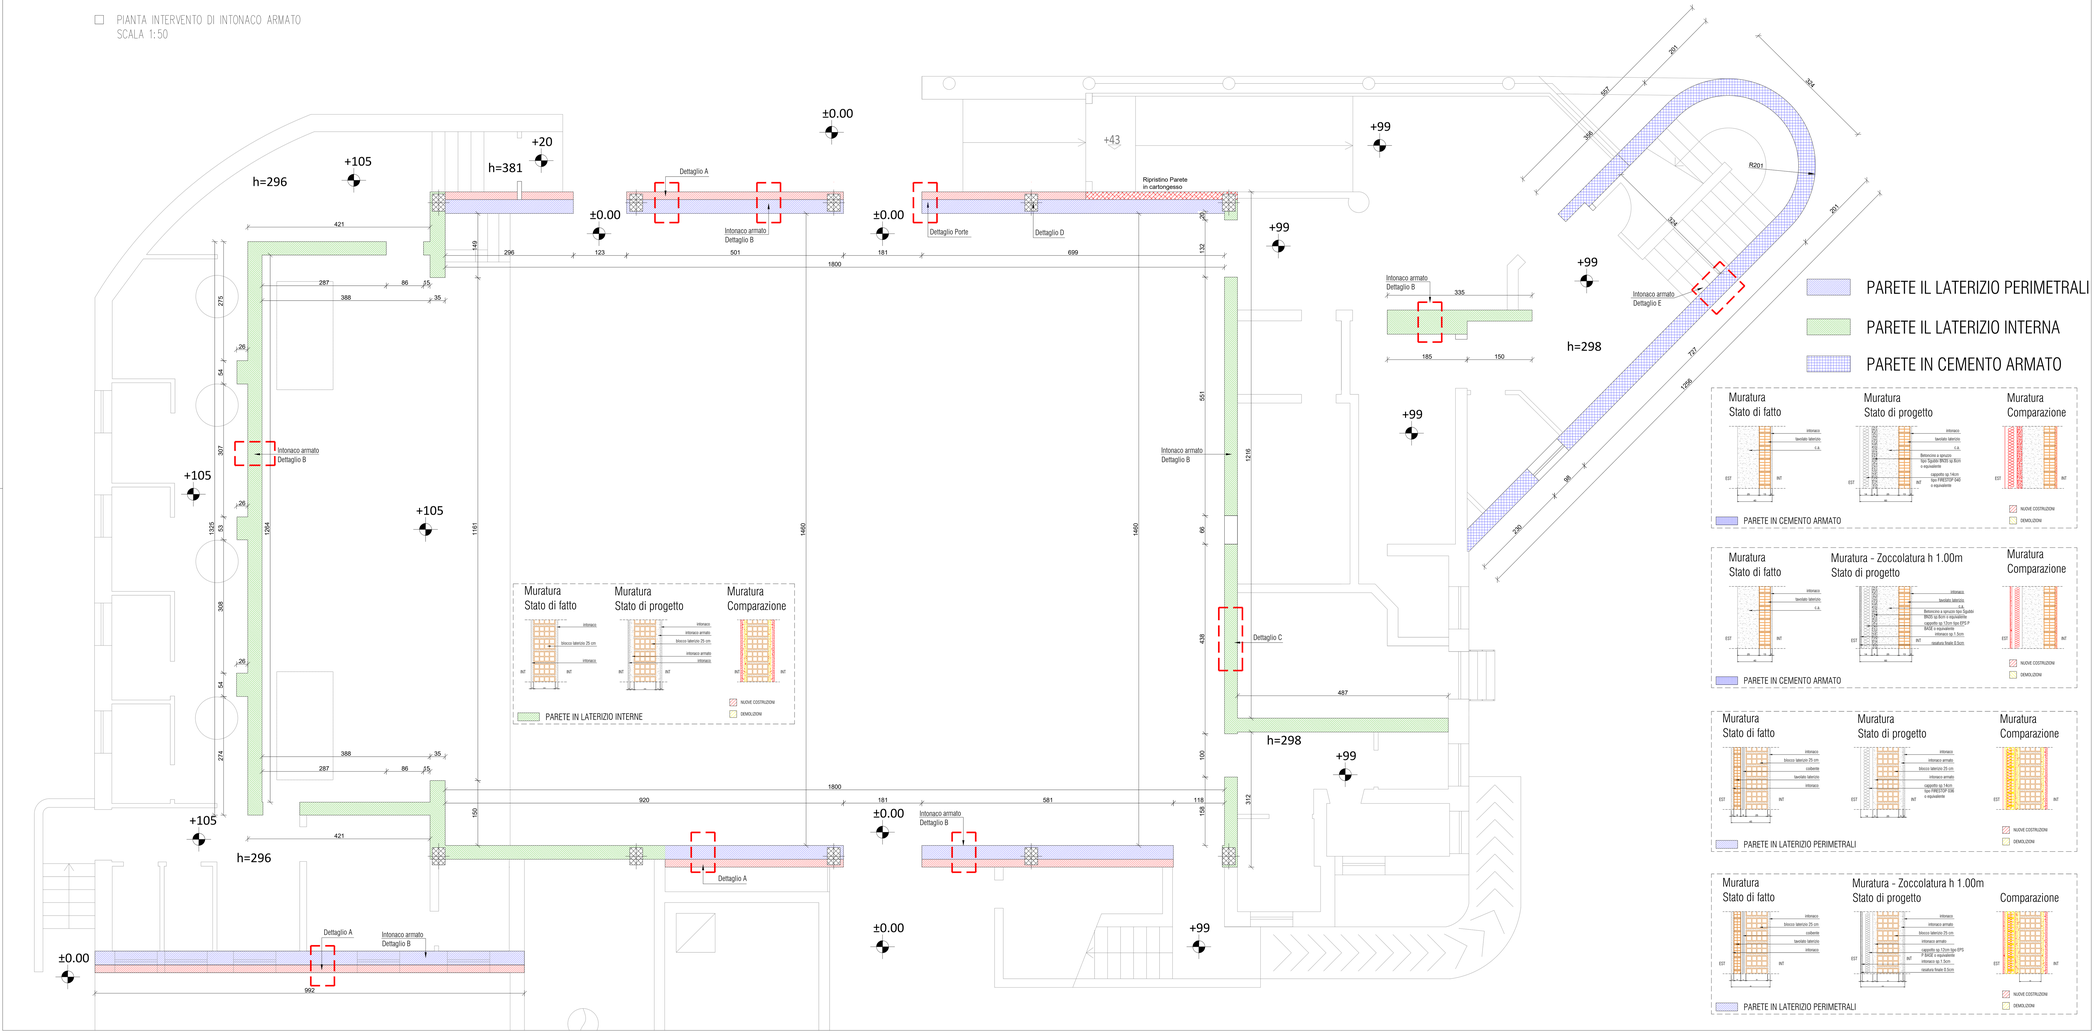

Schema sovrapposizione rete acciaio zincato

Scala 1:10

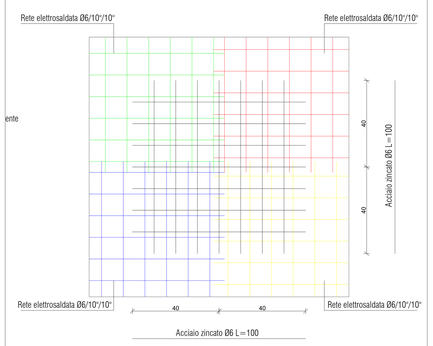

Dettaglio A - Muratura esistente

Scala 1:10



Prospetto Dettaglio A - Muratura esistente

Scala 1:10

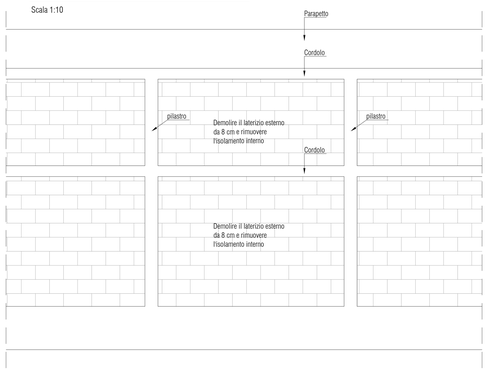

Intonaco armato-Dettaglio B

Scala 1:10



Consolidamento con intonaco armato

1) rimozione dell'intonaco esistente, pulizia con acqua in pressione delle pareti e soffiatura fino all'ottenimento di superfici idonee all'aggrappo del getto integrativo
2) sigillare eventuali lesioni con malta tipo SikaTop-122 o equivalente
3) applicare su entrambe le facce della muratura rete elettrosaldata zincata Ø6/10"/10"
4) fissare le reti alla muratura con chidi e collegarle con n.6 spezzoni Ø8 al metro quadro
5) applicare su entrambe le facce betoncino a spruzzo tipo Sgubbi BN35 o equivalente, spessore 5 cm

Dettaglio C - collegamento muro/solaio

Scala 1:20



Dettaglio D pilastro

Scala 1:20



Dettaglio E - Muratura c.a. esistente

Scala 1:10



Consolidamento con intonaco armato

1) pulizia con acqua in pressione delle pareti e soffiatura fino all'ottenimento di superfici idonee all'aggrappo del getto integrativo
2) sigillare eventuali lesioni con malta tipo SikaTop-122 o equivalente
3) applicare sulla faccia esterna della muratura armatura Ø10/15
4) fissare l'armatura alla muratura con chidi e collegarle con n.9 spezzoni Ø8 al metro quadro
5) applicare betoncino a spruzzo tipo Sgubbi BN35 o equivalente spessore 6 cm

Dettaglio porta

Scala 1:10

Sezione orizzontale 2-2

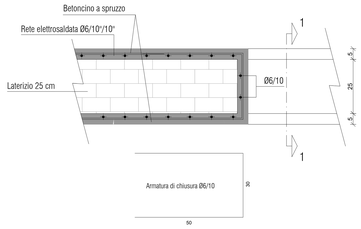

Sezione verticale 1-1



NOTA:
Rimuovere intonaco, demolire 5 cm di parete, alzare le architravi delle porte di 5 cm per non ridurre le aperture esistenti

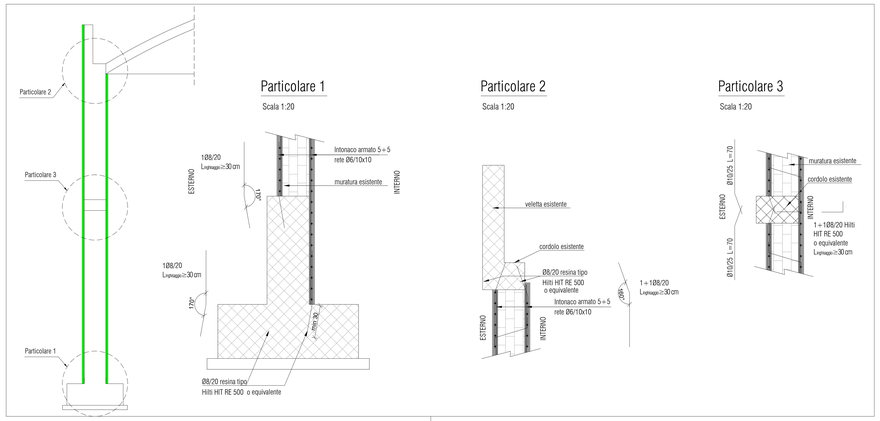

Comune di Borgosatollo (BS)

ATI
Ing.CARLO VICENTINI
Ing.SERGIO MARTIRE
Ing.VALENTINA PORTESANI

STUDIO TECNICO M&V
INGEGNERIA-ARCHITETTURA-DIREZIONE LAVORI
SICUREZZA - ANTINCENDIO
via Tosio, 1, 25121 Brescia
tel. 0305032993-3396430569 fax 0305032993
mail. mv_engineering@libero.it

Committente
Comune di Borgosatollo
via Roma, 13, Borgosatollo (BS)

Identificativo elaborato: MV 22-EL08_02	Progetto: Adeguamento sismico Teatro Comunale via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)	Scale: 1/50-1/20
Fase di progettazione: ESECUTIVA	Oggetto tavola: Pianta Teatro, Particolari costruttivi Intervento con "intonaco armato"	Data: 00 30/05/2022; Aggiorn.: 02 27/09/2022
Formato: A0 · Plot: 1/1 · Disegno n°: 1 · File: STR_TEATRO.dwg · Path: D:\2020\12 TEATRO BORGOSATOLLO		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' RISERVATA E NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE