PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E CANALE DI RACCOLTA ACQUA IN CORRISPONDENZA DEL CORDOLO C2F sez. 6–6

SCALA 1:10

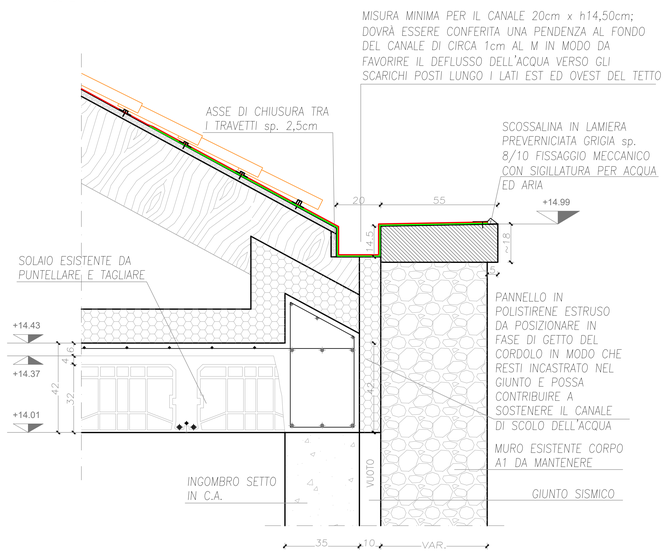

PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E CANALE DI RACCOLTA ACQUA IN CORRISPONDENZA DEL CORDOLO C2C sez. 2–2

SCALA 1:10

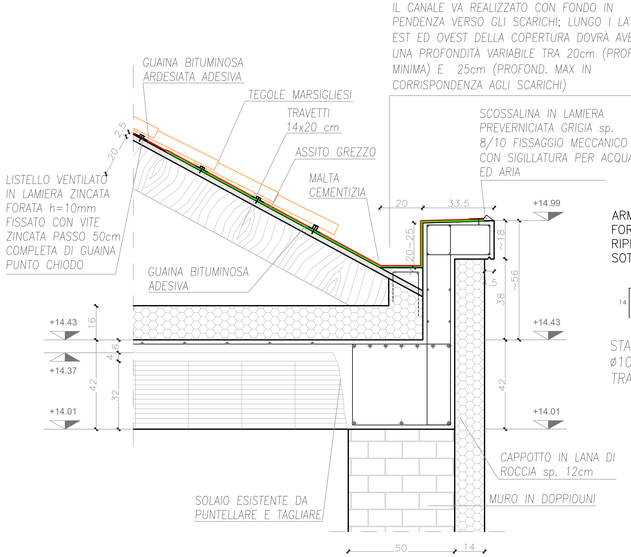

LEGENDA

- MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA PREFABBRICATA AUTOADESIVA ARDESIATA, ARMATA IN NT POLIESTERE STABILIZZATA CON FILI DI VETRO LONGITUDINALI PESO UNITARIO 3,5 Kg/m² TIPO ELASTOFLEX SA P GR' POLYGLASS
- MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA PREFABBRICATA AUTOADESIVA LISCIA, ARMATA IN NT POLIESTERE STABILIZZATA CON FILI DI VETRO LONGITUDINALI sp. 2mm PER IMPERMEABILIZZAZIONE CANALE TIPO ELASTOFLEX SA P FR POLYGLASS

N.B. L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE DOVRÀ ESSERE ESEGUITA CON UN PRIMO STRATO DI GUAINA LISCIA, RISALENTE LUNGO LA FALDA PER ALMENO 1 m, E UN SECONDO STRATO DI GUAINA ARDESIATA

PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E CANALE DI RACCOLTA ACQUA IN CORRISPONDENZA DEL CORDOLO C2D sez. 1–1 E 5–5

SCALA 1:10

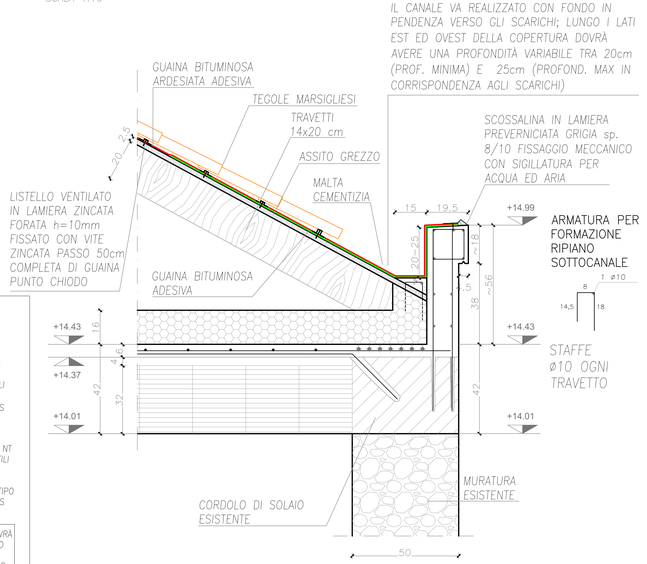

ACCESSO ALLA COPERTURA		PERCORSO NON PERMANENTE
		FINESTRA DA TETTO / PASSAUOMO
		FINESTRA / TERRAZZA AL PIANO
		FUNE CON OCCHIOLI
CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA		LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA
		COPERTURA PIANA
		AREA NON CALPESTABILE
		AREA NON OGGETTO DELL'INTERVENTO/ ALTRA PROPRIETA'
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PRESENTI IN COPERTURA		TIPO A – GANCIO AD ANELLO
		TIPO A – GANCIO SOTTOTEGOLA
		TIPO A – GANCIO BASSO PER COLMO
		TIPO A – GANCIO AUSILIARIO ANTIPENDOLO E/O TRATTENUTA
		PALO GIREVOLE – TIPO A
		PALO LINEA VITA
		LINEA DI VITA
		ANCORAGGIO A MURO LINEA DI VITA
		ANCORAGGIO A MURO LINEA DI VITA (CURVA)
		PUNTO DI ESPOSIZIONE TARGHETTA LINEA DI VITA
PRESCRIZIONI		ACCESSO ALLA COPERTURA CON PERCORSO NON PERMANENTE PER ACCEDERE ALLA COPERTURA è NECESSARIO UTILIZZARE UNO DEI SEGUENTI DISPOSITIVI: – SCALA OPPORTUNAMENTE VINCOLATA ALLA ZONA DI SBARCO; – APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI) CERTIFICATI ANCHE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONE IN QUOTA; – APPRESTAMENTI (OPERE PROVVISIONALI): PONTEGGIO O TRABATTELLO.
		DISPOSITIVI ANTICADUTA NECESSARI –D.P.I. PRINCIPALE: TIPO GUIDATO (UNI EN 353) OPPURE TIPO RETRATTILE (UNI EN 360) PURCHE' DI LUNGHEZZA INFERIORE A QUELLA DELLA FALDA. –D.P.I. SECONDARIO: DOPPIO CORDINO L MAX 2m (UNI EN 354).
		IN QUESTA ZONA L'OPERATORE DOVRA' UTILIZZARE SEMPRE IL DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO GUIDATO OPPORTUNAMENTE TESO OPERANDO "IN TRATTENUTA" O NEL CASO SIANO PRESENTI GANCI AUSILIARI E' OBBLIGATORIO L'USO COMBINATO DEL D.P.I. PRINCIPALE E DEL D.P.I. AUSILIARIO (CORDINO).
		NEL CASO IN CUI SI EVIDENZINO PER IL LAVORATORE RISCHI DI CADUTA CON SOSPENSIONE DI INERTE, NEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI SULLA COPERTURA DEVE ESSERE PREDISPOSTA UNA PROCEDURA CHE PREVEDA L'INTERVENTO DI EMERGENZA IN AIUTO DEL LAVORATORE.

N.B. DISTANZA MASSIMA TRA DUE PUNTI FISSI <= 200 cm

ATTENZIONE:
SISTEMA DI ANCORAGGIO PROGETTATO PER IMPEDIRE LA CADUTA DALL'ALTO (POSIZIONAMENTO E TRATTENUTA)

SCHEMA LINEA VITA

SCALA 1:100

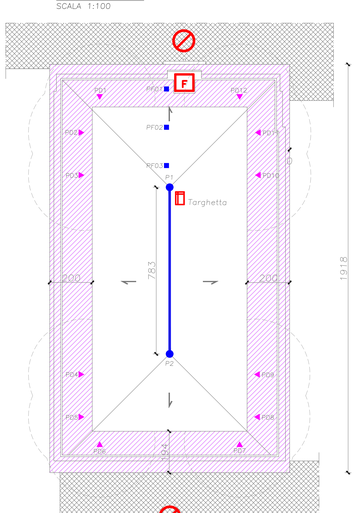

PIANTA COPERTURA

SCALA 1:100

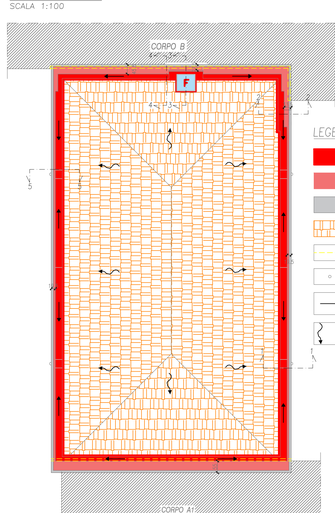

LEGENDA

- IMPERMEABILIZZAZIONE CANALE
- IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTINA
- SCOSSALINA IN LAMIERA PREVERNICIATA SU COPERTINA
- MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE
- GIUNTO SISMICO
- PLUVIALE
- DIREZIONE PENDENZA CANALE
- DIREZIONE SCOLO ACQUE METEORICHE

PIANTA COPERTURA

SCALA 1:100

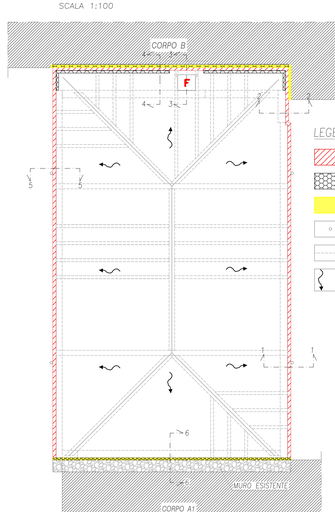

LEGENDA

- PARAPETTI IN C.A.
- ISOLANTE
- GIUNTO SISMICO TRA I CORPI A1 E B
- PLUVIALE
- TRAVI E TRAVETTI IN LEGNO
- DIREZIONE SCOLO ACQUE METEORICHE

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

AREA DEL TERRITORIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Edificio scolastico:
I.I.S. "L. Cerebotani"

Ubicazione:
Comune di Lonato del Garda, via G. Galilei, 1

Intervento:
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRIMO STRALCIO

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Oggetto:
PROGETTO
Corpo A2
Particolari esecutivi copertura - 1

Scala:	Numero:	Fase/Pratica Edilizia:
1:100 1:10	16A	

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:	Progettista:	Direttore Lavori:
Arch. Daniela Massarelli	Ing. Fabio Trevisani	

Collaboratori:	Progettista Strutture:	Coordinatore Sicurezza:
Ing. Adriano Bazzoli Ing. Andrea Mondinelli P.I. Paolo Andreassi	Ing. Fabio Trevisani	CSP Ing. Fabio Trevisani CSE Ing. Giovanni Boldrini

Nome File:	Redatto da:	Verificato da:

Data:	Data e Numero Revisione:
Settembre 2022	

PROGETTO ESECUTIVO