



Particolare tubazione interrata

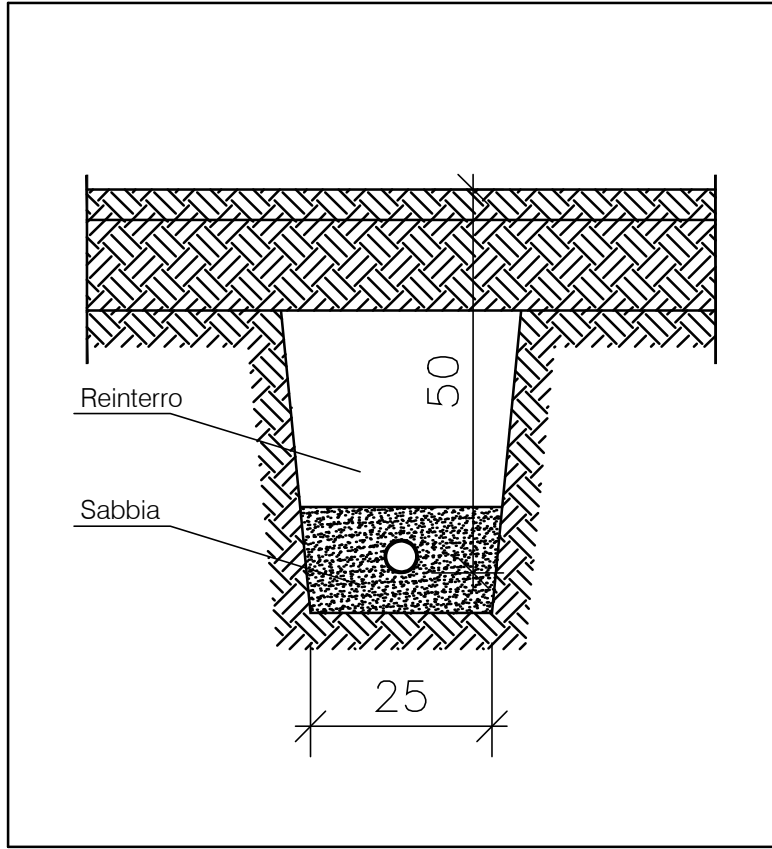

LEGENDA	
ACS	Tubazione acqua calda Dn 20
AQ	Tubazione acquedotto Dn 25
AFS	Tubazione acqua fredda DN 20
SN	Tubazione scarico acque nere Dn 110

NOTE - PRESCRIZIONI	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le misure sono da verificare in cantiere.</li><li>- Prevedere una presa d'acqua di servizio per WC da porre in posizione da concordare con la D.L., preferibilmente sotto il lavandino.</li><li>- La posizione delle colonne di scarico è da verificare con la D.L.</li><li>- Le reti di scarico devono essere posate con pendenza idonea allo scarico dell'acqua.</li></ul>	

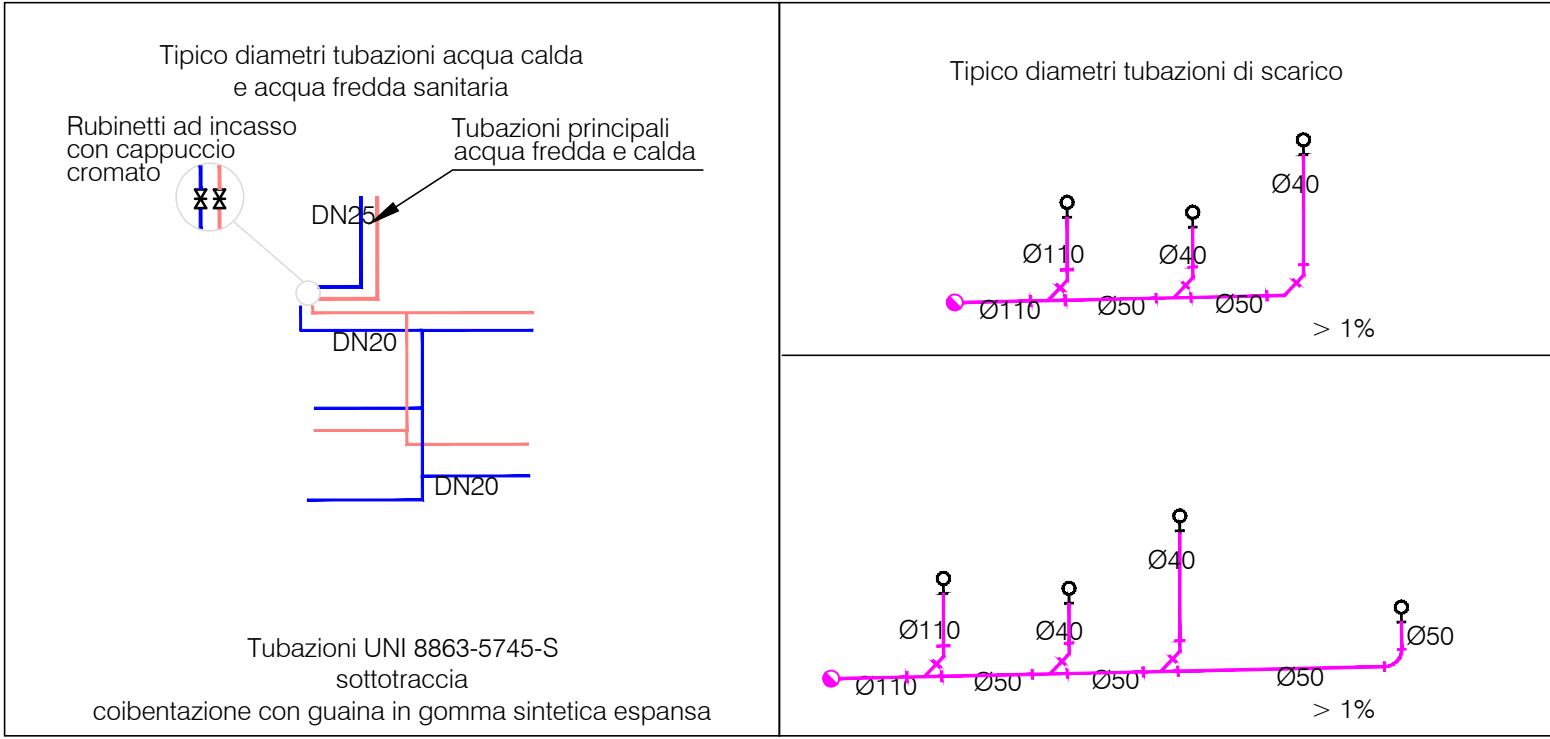

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**Comune di CASTENEDOLO**  
**Provincia di Brescia**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**NUOVA MENSA SCOLASTICA**  
**IN LOCALITA' CAPODIMONTE**

**Progetto**  
SVL PROGETTI società di ingegneria s.r.l.  
via Aldo Moro 16, 25124 Brescia

**Direttore tecnico**  
ing. Renzo Savoldi

Revisione	Data revisione	Oggetto della revisione/modifica			
Prima emissione	10.11.2022				
Fase	Sistema	Tipo	Riferimento	Data	
			007.05.02.04	OTTOBRE 2022	
<b>IMPIANTO IDROSANITARIO</b>				Scala	1:50
					3.02