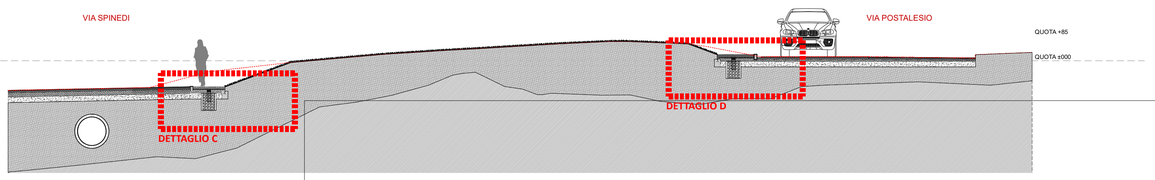

STATO DI PROGETTO - SEZIONE 2 - SCALA 1:100

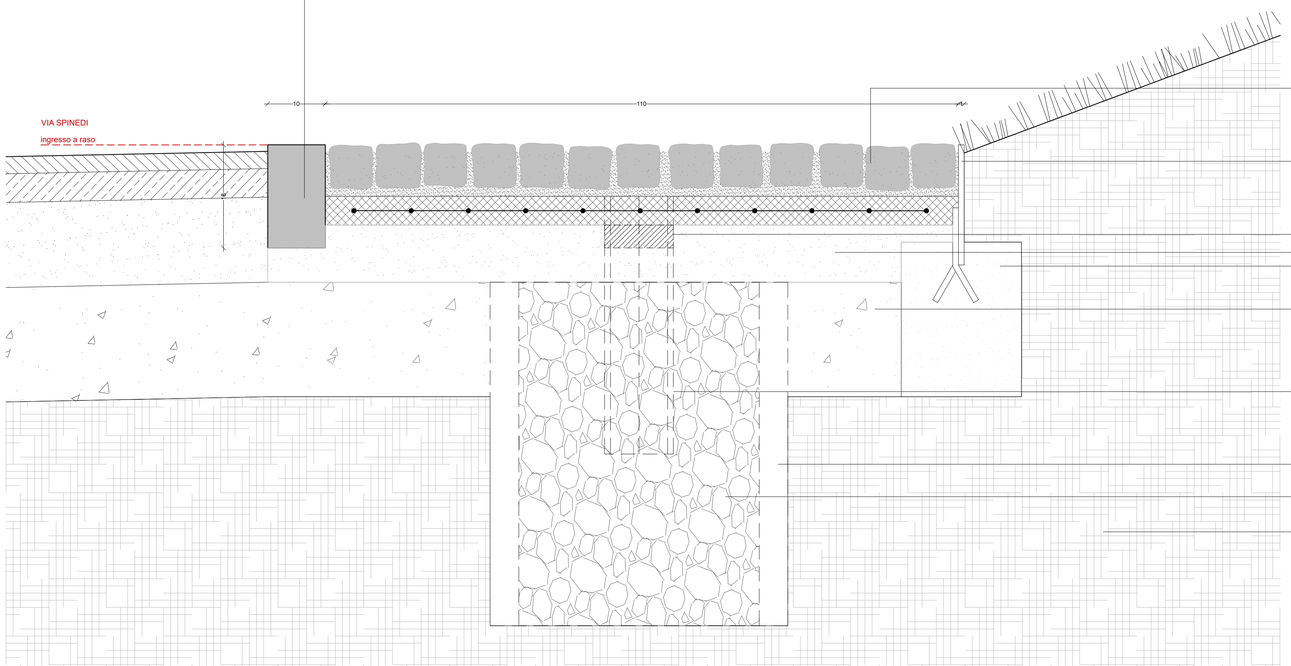

STATO DI PROGETTO - DETTAGLIO C - SCALA 1:5

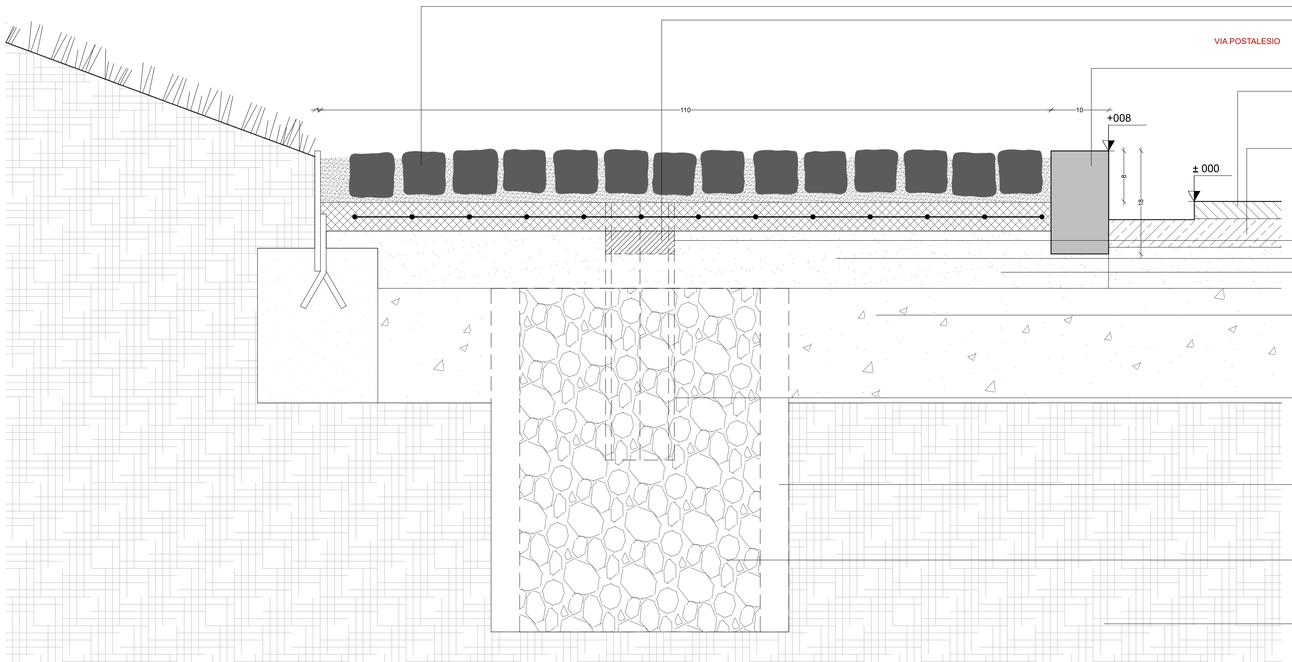

STATO DI PROGETTO - DETTAGLIO D - SCALA 1:5

cordoli di delimitazione pavimentazioni in lastre di Granito Grigio o similare di dimensioni 100x180 mm finitura sabbiata o fiammata posato su supporto in sabbia asciutta compattata con adeguata piastra vibrante

pavimentazione in binderi di Granito Grigio o similare di dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm finitura sabbiata o fiammata a seconda delle indicazioni della D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio 119 MPa, resistenza a compressione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa, resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7 MPa, resistenza a flessione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789 kg/mc, assorbimento d'acqua a pressione atmosferica en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all'abrasione en 1341 appendice c valore medio 22,5mm, carico di rottura ai punti di fissaggio en 13364 valore medio 3400 (N), posato su un letto di sabbione e successivamente battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte da campionare e sottoporre all'approvazione della D.L.

cordoli di delimitazione pavimentazioni in carpenteria metallica sp 5 mm h 14 cm, sviluppo totale 22 cm realizzato in ferro naturale da arredamento blue trattato con olio tipo owatrol oil antiruggine trasparente penetrante applicato a spruzzo o secondo le indicazioni della D.L.

tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2.

magrone di sottofondo

dado di fondazione del cordolo metallico

area di scavo eseguito con mezzi prevalentemente meccanici per formazione rete smaltimento acque bianche e posa pozzetti d'ispezione e caditoie

tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2.

pozzetto in conglomerato di cemento per smaltimento acque bianche composto da anello di prolunga senza fondo di dimensioni interne 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm), peso kg. 110 riempito di ghiaione per favorire il drenaggio

ghiaione per favorire il drenaggio

terreno vegetale esistente

pavimentazione in binderi di Granito Grigio o similare di dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm finitura sabbiata o fiammata a seconda delle indicazioni della D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio 119 MPa, resistenza a compressione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa, resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7 MPa, resistenza a flessione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789 kg/mc, assorbimento d'acqua a pressione atmosferica en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all'abrasione en 1341 appendice c valore medio 22,5mm, carico di rottura ai punti di fissaggio en 13364 valore medio 3400 (N), posato su un letto di sabbione e successivamente battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte da campionare e sottoporre all'approvazione della D.L.

filtro

cordoli di delimitazione pavimentazioni in lastre di Granito Grigio o similare di dimensioni 100x180 mm finitura sabbiata o fiammata posato su supporto in sabbia asciutta compattata con adeguata piastra vibrante

strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti granigile e pietrischi

strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant)

tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2.

magrone di sottofondo

dado di fondazione del cordolo metallico

area di scavo eseguito con mezzi prevalentemente meccanici per formazione rete smaltimento acque bianche e posa pozzetti d'ispezione e caditoie

tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2.

pozzetto in conglomerato di cemento per smaltimento acque bianche composto da anello di prolunga senza fondo di dimensioni interne 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm), peso kg. 110 riempito di ghiaione per favorire il drenaggio

ghiaione per favorire il drenaggio

terreno vegetale esistente

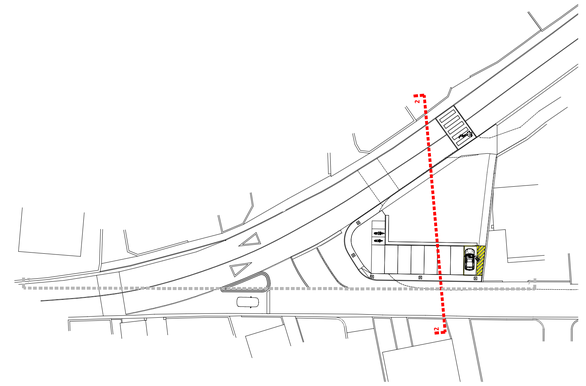

pavimentazione in binderi di Granito Grigio o similare di dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm finitura sabbiata o fiammata a seconda delle indicazioni della D.L., resistenza a compressione en 1926 valore medio 119 MPa, resistenza a compressione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 106 MPa, resistenza a flessione en 12372 valore medio 59,7 MPa, resistenza a flessione (dopo 56 cicli di gelo/disgelo) en 12371 valore medio 56,3 MPa, massa volumica apparente en 1936 Valore medio 2.789 kg/mc, assorbimento d'acqua a pressione atmosferica en 13755 Valore medio 0,29%, resistenza all'abrasione en 1341 appendice c valore medio 22,5mm, carico di rottura ai punti di fissaggio en 13364 valore medio 3400 (N), posato su un letto di sabbione e successivamente battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte da campionare e sottoporre all'approvazione della D.L.

pavimentazione in binderi di marmo Bianco di Carrara dimensioni 80x80 mm spessore 50 mm finitura fiammata sui due lati, posato su un letto di sabbione e successivamente battuti e stuccati con sabbia fine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte da campionare e sottoporre all'approvazione della D.L.

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA SPINEDI-VIA POSTALESIO A POLAGGIA.
CUP: G71B18000210001. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU. PNRR M2C4-2.2

23010 - PIAZZA MUNICIPIO, 1 - telefono 0342 492108 - P.IVA 00109690149 -
PEC comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

STEFANO VIGANÒ ARCHITETTO

23100 SONDRIO, Via Venusti 12
telefono 347 99 43 943
P.IVA 00903580140
email me@stefanovigano.com

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO STRUTTURE

SICUREZZA

MIRKO SALINETTI GEOMETRA

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) Via postalesio 311
telefono 349 843 19 25
P.IVA 00839240140
email mirkosalinetti@gmail.com

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TAVOLA

A10

STATO DI PROGETTO
MARCIAPIEDE - DETTAGLI C - D

DATA: NOVEMBRE 2022

AGG.

AGG.

1:100 - 1:5

NOTE: TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARSI IN CANTIERE

TUTTE LE EVENTUALI VARIAZIONI DEVONO ESSERE CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.

L'IMPRESA DOVRÀ FORNIRE ALLA COMMITTENZA E ALLA D.L. I DISEGNI DI DETTAGLIO DELLA REALE ESECUZIONE DELLE STRUTTURE - DRAWING AS BUILT