





scale 1/50

Fare riferimento alla Pianta di Inquadramento Copertura Portico

scale 1/20

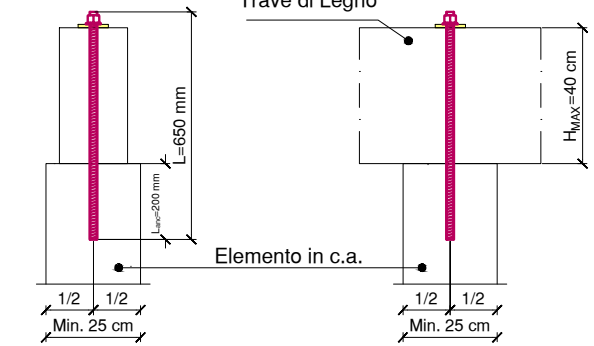

scala 1/20

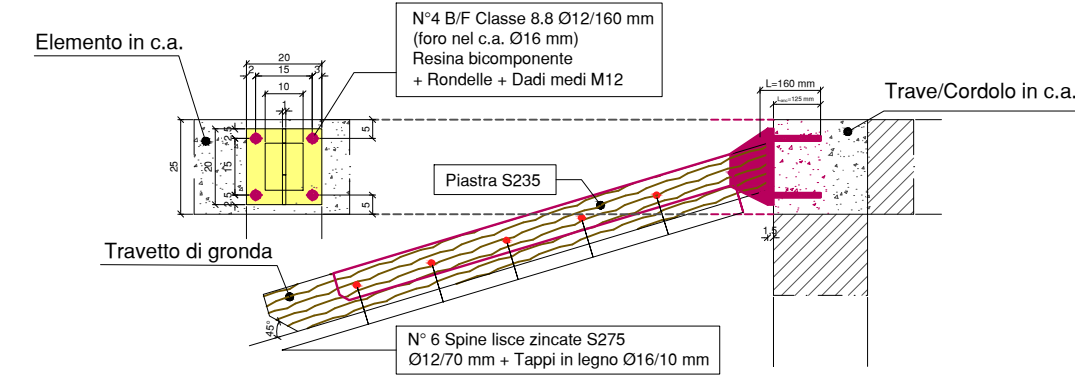

- ACCIAIO DI ARMATURA: B450A 5 mm $\leq \phi \leq$ 10 mm
B450C 6 mm $\leq \phi \leq$ 40 mm

-Chiusura staffe

- CLS OPERE IN C.A. (TRAVI):
C25/30 (Rck a 28 giorni 30 N/mm²), XC1, S4,
φ max aggregato 22 mm
Conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 e D.M. 17.01.2018,
Rapporto acqua/cemento A/C = 0,5
Cemento tipo 325 - Quantità minima di com. 350 g/l/mc.
Contenuto max cloruri 20%

N.B.: CONTROLLARE LE MISURE IN CANTIERE

SCALA 1:100