

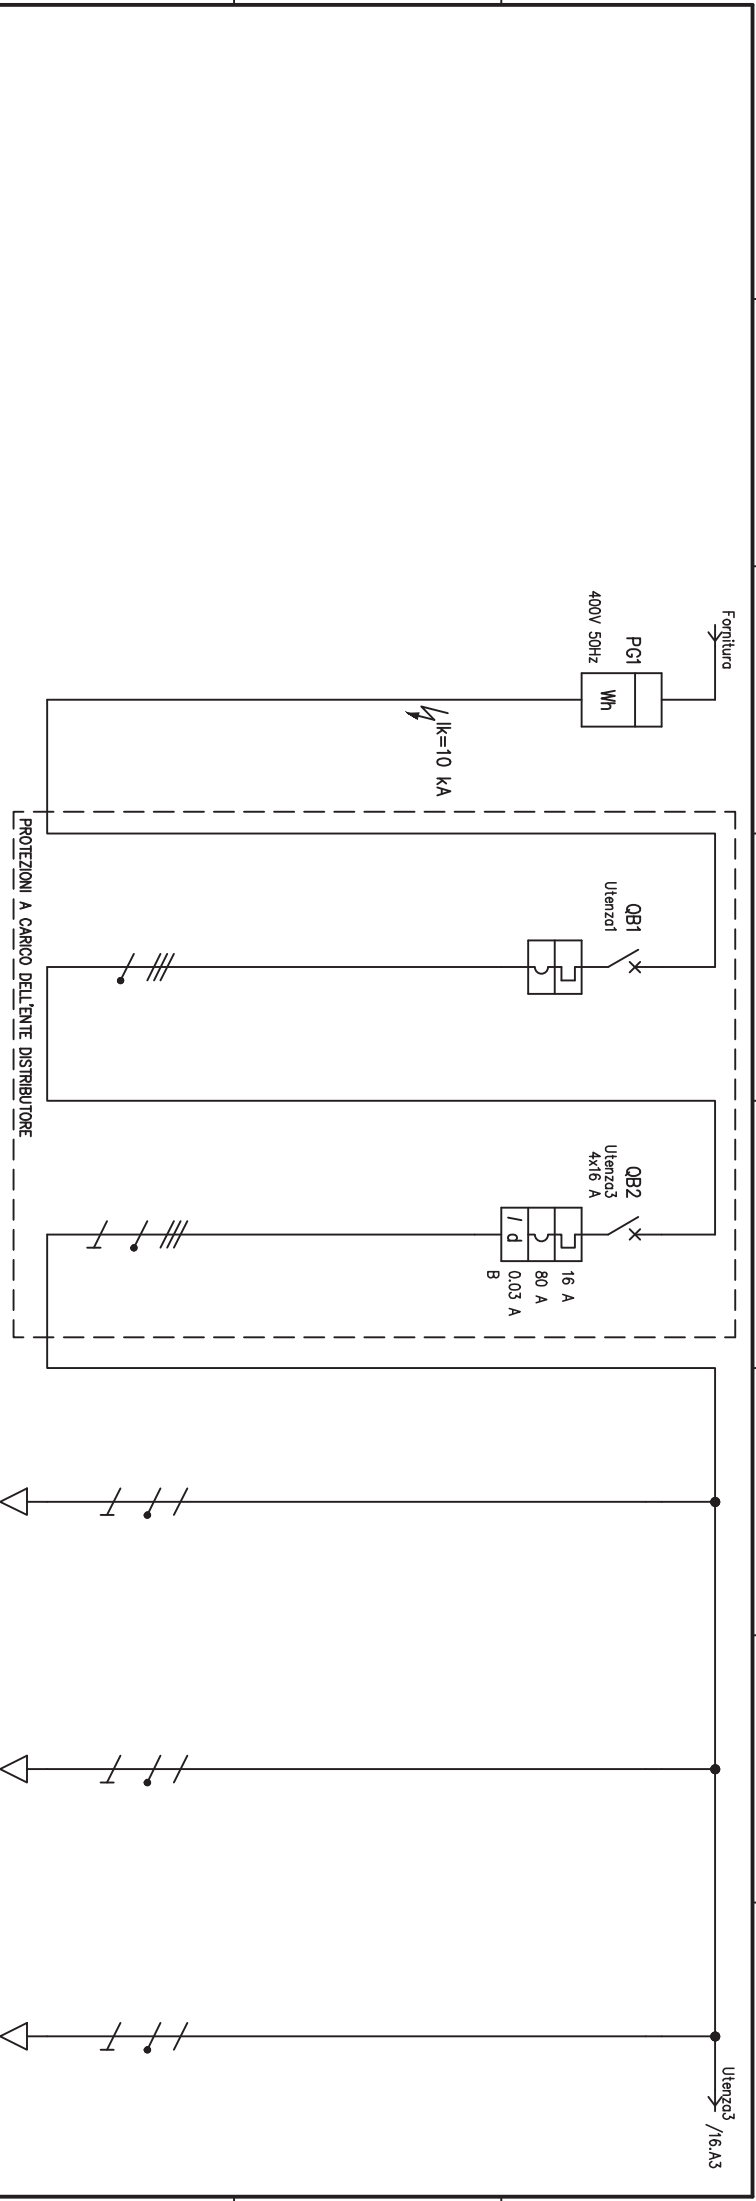



1

1	2	3	4	5	6	7	8
Simbolo				Descrizione			
				Equipotenzialità'			
				Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.			
				Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.			
				Conduttura trifase con conduttore neutro			
				Conduttura trifase con conduttore protezione e neutro			
				Conduttura monofase con conduttore di neutro e terra			
				Contatore di energia attiva			

F		F		F		DATA		29/03/2023		COMUNE DI CASTELVERDE		ING.FAVALLI PER.IND.TARLETTI		Legenda simboli		REALIZZAZIONE TANGENZIALE COSTA S.ABRAMO		FOGLIO 2 DI	
						DISEG.													
						VISTO													
REV.		MODIFICA		DATA		FIRMA		APPR.		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:					
1		2		3		4		5		6		7		8					




DENOMINAZIONE		PROTEZIONE GENERALE INTERNA UTENTE			
UTENZA	SIGLA	Fornitura BT			
	TIPO	TT	Utenza3	TT/1-N	Utenza24
	POTENZA kW	0.866	0.866	0.1	0.289
	POTENZA lb	0.962	0.962	0.481	0.481
D	COEF. CONTEMP.	1	1	1	1
	COS φ	0.9	0.9	0.9	0.9
	COSTRUTTORE	ABB			
	TIPO	S 204-B + DDA 204 A 0.03			
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	N.FOLI	4	4	16	16
	Ith	16	0.03	Gen.	10
	Iin (o curvo)	80	10		
	Iin				
FUSIBILE	TIPO				
	CALIBRO				
	TIPO				
	Iin				
CONTATTORE	TIPO				
	Iin				
	TARATURA				
	TIPO CAVO				
RELE' TERMICO	FORMAZIONE	FG160R16 0.6/1 kV	FG160R16 0.6/1 kV	FG160R16 0.6/1 kV	FG160R16 0.6/1 kV
	LUNGHEZZA	5G16	3G2.5	3G2.5	3G2.5
	Iz	140	8	8	8
	Iz	68	25	25	25
LINEA DI POTENZA	C.d.T. o In	0.108	0.083	0.126	0.031
	Zk	182.6	293.9	293.9	293.9
	Ik trifase/monof. kA	1.27	0.786	0.786	0.786
	Ik1 fase/terra kA	10	6		
NUMERAZIONE MORSETTERIA					
F		DATA 29/03/2023	COMUNE DI CASTELVERDE		ING.FAVALLI PER.IND.TARLETTI
F		DISSEG.	ROTATORIA		REALIZZAZIONE TANGENZIALE COSTA S.ABRAMO
F		VISTO	ROTATORIA		FOGLIO 15 DI
REV.		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.
1		2	3	4	5
2		3	4	5	6
3		4	5	6	7
4		5	6	7	8


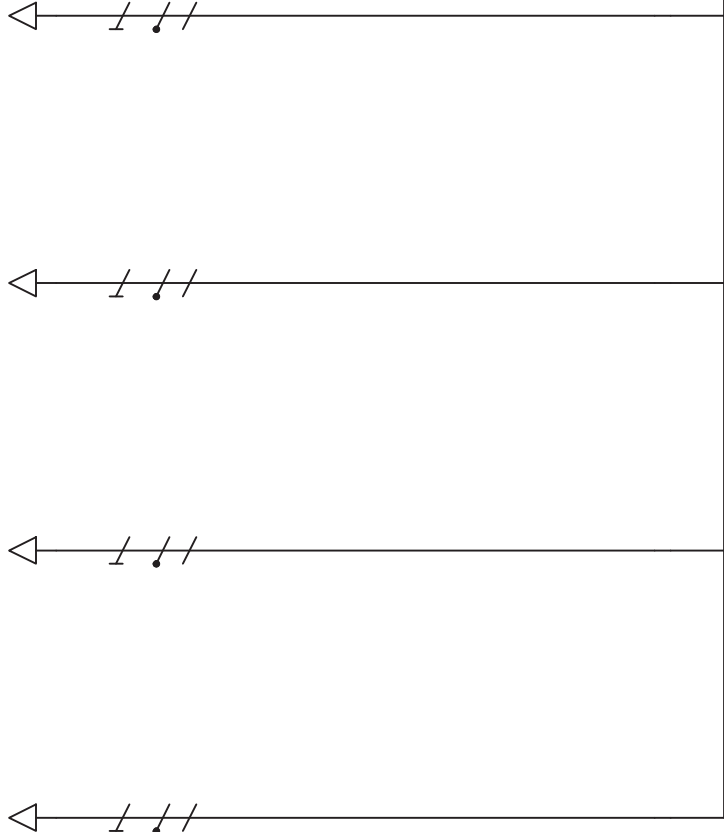


UTENZA	DENOMINAZIONE																			
	SIGLA		Utenza24																	
	TIPO	POTENZA TOT.	kVA	TT/L1-N		0.289	TT/L3-N		0.289	TT/L2-N		0.289								
	POTENZA	kW	lb	0.1		0.481	0.1		0.481	0.1		0.481								
	COEF. CONTEMP.	COS ϕ		1		0.9	1		0.9	1		0.9								
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																			
	TIPO																			
	N.POLI	In	A																	
	Ith	A Idn	A TIPO DIFF.																	
	Im (o curvo)	A	Pdi	kA																
FUSIBILE	TIPO																			
	CALIBRO			A																
CONTATTORE	TIPO																			
	In	A	Pn	kW																
RELE' TERMICO	TIPO																			
	TARATURA			A																
	TIPO CAVO			FG160R16 0,6/1 kV																
	FORMAZIONE			362.5																
	LUNGHEZZA			m																
LINEA DI POTENZA	Iz			A		25		25		25		25								
	C.d.T. a In	% C.d.T. a lb	%	0.126		0.031		0.126		0.031		0.187		0.031						
	Zk	mΩ Zs	mΩ	293.9				293.9				486.2								
	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra	kA	0.786				0.786				0.475								
	NUMERAZIONE MORSETTIERA																			
	DATA			29/03/2023		COMUNE DI CASTELVERDE				ING.FAVALLI PER.IND.TARLETTI				ROTATORIA						
	DISEG.																			
	VISTO																			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:					REALIZZAZIONE TANGENZIALE COSTA S.ABRAMO				FOGLIO 16 DI SEQUE				

	1	2	3	4	5	6	7	8
Da quadro	Fornitura BT							
Tensione concatenata	400 V							
Corrente Ik max	10 kA							
Sistema	TT							
Potenza totale	0,7 kW							
Fattore di potenza	0,9							
Corrente totale Ib	1,44 A							
Res. terra impianto	5,56 ohm							

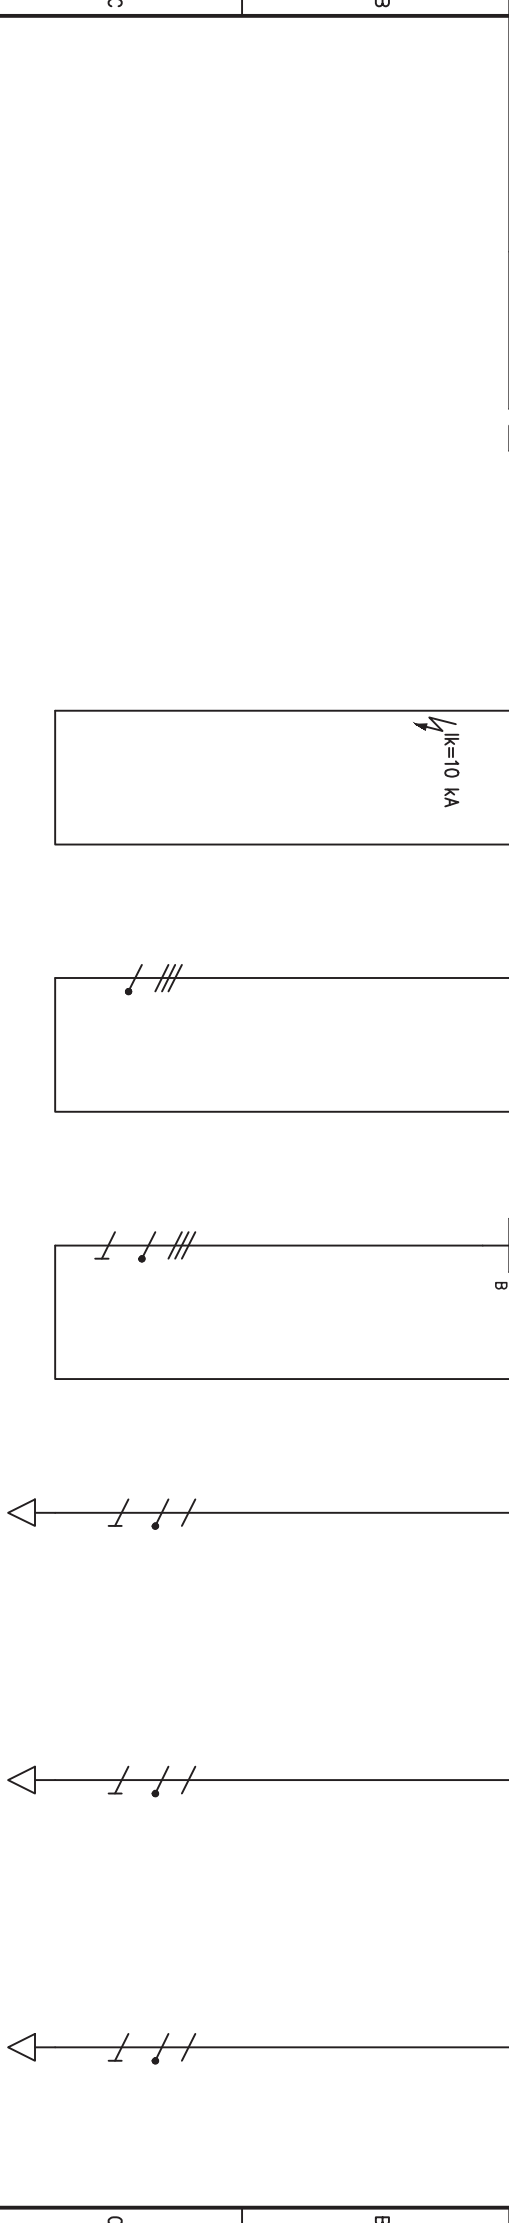

UTENZA	DENOMINAZIONE		PROTEZIONE GENERALE INTERNA UTENTE			
	SIGLA		Fornitura BT			
	TIPO	POTENZA TOT. kVA	TT	1,11	TT	1,11
	POTENZA kW	lb	0,7	1,44	0,7	1,44
D	COEF. CONTEMP.	COS φ	1	0,9	1	0,9
	COSTRUTTORE		ABB			
	TIPO		S 204-B + DDA 204 A 0,03			
	N.FOLI	In	4	1,6	4	16
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Ith	A			16	
	Im (o curvo)	A			80	
	Idn	A			16	
	Pdi	A			10	
FUSIBILE	TIPO					
	CALIBRO	A				
	TIPO					
	In	A				
CONIATTORE	TIPO	A				
	TARATURA	A				
	TIPO CAVO					
	FORMAZIONE					
RELE' TERMICO	LUNGHEZZA	m				
	Iz	A				
	C.d.T. a In	%				
	Zk	mΩ				
LINEA DI POTENZA	Ik trifase/monof. kA	Ik1 fase/terra kA	10	6		
	NUMERAZIONE MORSETTIERA					
F	DATA	29/03/2023	COMUNE DI CASTELVERDE		STUDIO TARLETTI CREMONA	
	DISSEG.					
	VISTO					
	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:
REV.	1	2	3	4	5	6
	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:
	1	2	3	4	5	6
	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:
F	REALIZZAZIONE TANGENZIALE COSTA S.ABRAMO					
	INGROSSO					
	FOGLIO 25 DI					
	SEQUE					

A		1		2		3		4		5		6		7		8	
/25.A8  Utenza3																	
																	
C																	
B																	
A																	
D																	
C																	
B																	
A																	
F																	

UTENZA		SICLA		Utenza24		Utenza24		Utenza24		Utenza24					
TIPO		POTENZA TOT. kVA		TT/L1-N 0.37		TT/L3-N 0.37		TT/L2-N 0.37		TT/L2-N 0.37					
POTENZA kW		lb		0.1 0.481		0.1 0.481		0.1 0.481		0.1 0.481					
COEF. CONTEMP.		COS φ		1 0.9		1 0.9		1 0.9		1 0.9					
COSTRUTTORE															
TIPO															
N.POL		In		A											
Ith		A		Idn		A		TIPO DIFF.							
Im (o curvo)		A		Pdi		A									
TIPO															
CALIBRO		A													
TIPO															
In		A		Pn		kW									
TIPO															
TARATURA		A													
TIPO CAVO				FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV		FG160R16 0.6/1 kV					
FORMAZIONE				3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5					
LUNGHEZZA		m		8		8		8		8					
Iz		A		25		25		25		25					
C.d.T. o In		% C.d.T. o lb		0.181 0.031		0.181 0.031		0.181 0.031		0.181 0.031					
Zk		mΩ		293.9		293.9		293.9		293.9					
Ik trifase/monof. kA		Ik1 fase/terro kA		0.786		0.786		0.786		0.786					
NUMERAZIONE MORSETTIERA															
DATA		29/03/2023		COMUNE DI CASTELVERDE		STUDIO TARLETTI CREMONA		INCROCIO		REALIZZAZIONE TANGENZIALE COSTA S.ABRAMO					
DISEG.															
VISTO															
MODIFICA		DATA		FIRMA		APPR.		SOST. IL:		SOST. DA:		ORIGINE:		INCROCIO	
1		2		3		4		5		6		7		8	