
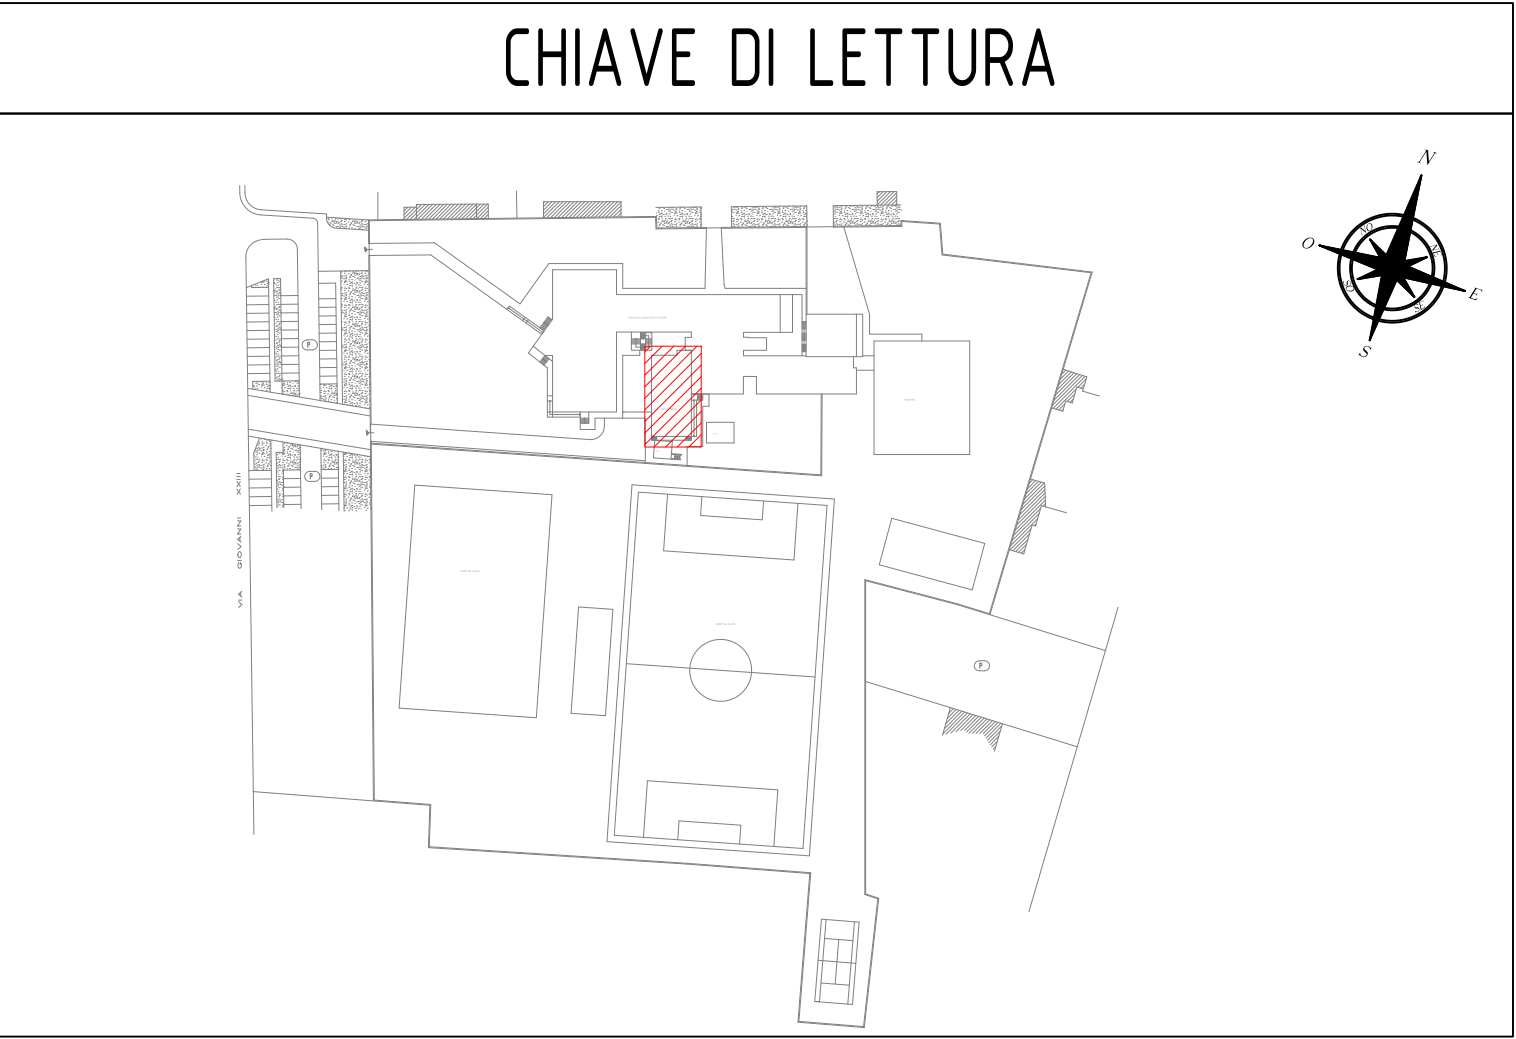


NB: Realizzare l'impianto idrico antincendio secondo normativa UNI10779 (Luglio 2007 e succ. mod.)

NB: Per tubazioni staffate in vista prevedere le necessarie protezioni contro il gelo, contro eventuali urti meccanici e (nelle zone ritenute sismiche) prevenire eventuali oscillazioni e spostamenti dei tubi mediante appositi sostegni ed ancoraggi. Nell'attraversamento di compartimentazioni deve essere mantenuta la caratteristica di resistenza al fuoco del compartimento attraversato.

NB: Installare tappi di drenaggio nei punti a quota inferiore dell'impianto.

NB: Si deve garantire lo svuotamento totale dell'impianto.

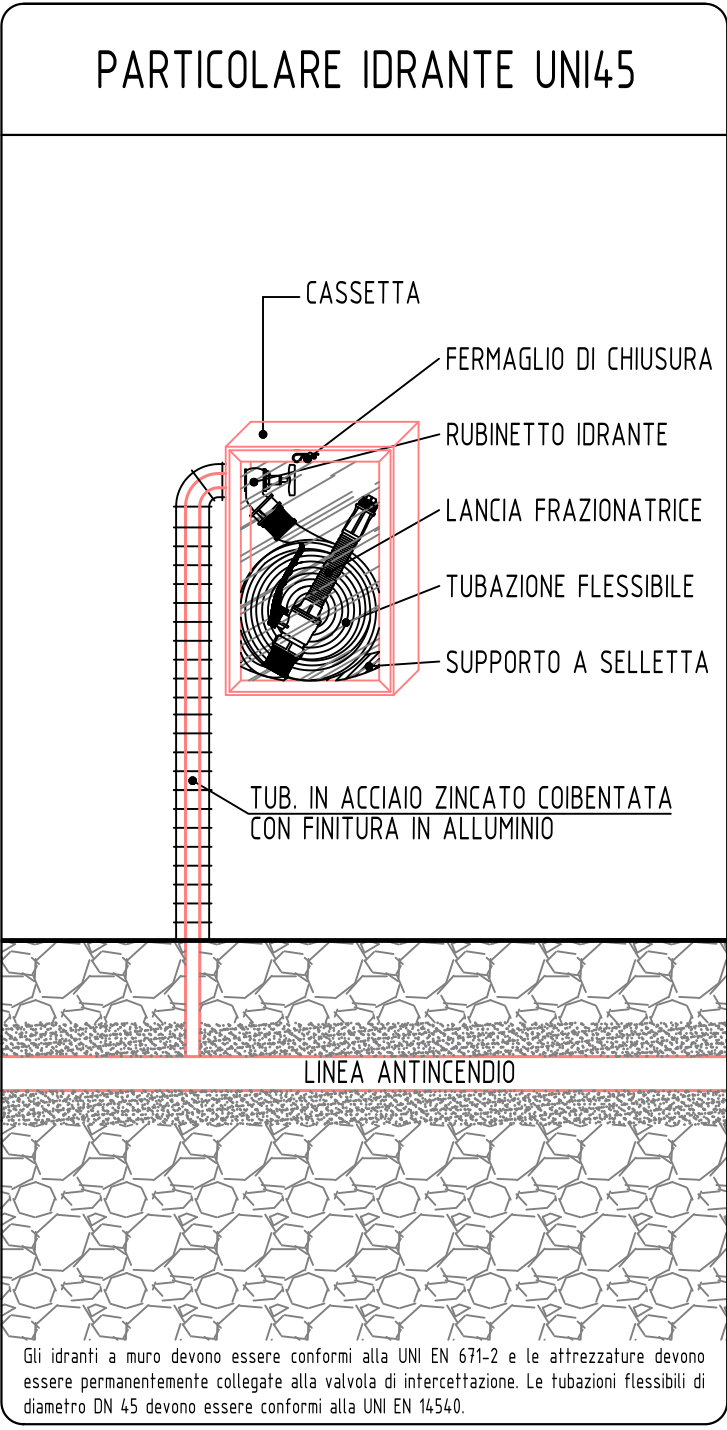

LEGENDA SIMBOLI	
	ESTINTORE PORTATILE (vedi categoria nella relazione)
	IDRANTE UNI45 attacco ø2" acciaio zincato <i>Per la sola parte di tubazioni esterne prevedere coibentazione antigelo con rivestimento.</i>
	VIA DI USCITA orizzontale
	VIA DI USCITA verso il basso
	USCITA DI SICUREZZA DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO
	PERCORSO D'ESODO

COMUNE DI ROCCAFRANCA
Piazza Europa n. 9 - 25030 Roccafranca (BS)

SOVRALZO DELLA MENSA ESISTENTE AL SERVIZIO DEL COMPLESSO POLIVALENTE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ROCCAFRANCA
Via Papa Giovanni XXIII - Roccafranca BS

PROGETTISTI:
D.T.C.
Beltrami Ing. Mattia
D.T.P.
Belotti Ing. Simone
COLLABORATORI

CHIARI - Via S.S. Trinità, n°12 [c.a.p. 25032]
tel: 0302381687
mail. info@professionisti.eu.com
pec. professionisti srl@gigapec.it

LIVELLO PROGETTUALE:
PROGETTO ESECUTIVO

SETTORE PROGETTUALE:
PREVENZIONE INCENDI

ELABORATO: GRAFICO 1:50 GIUGNO 2023

RIFERIMENTO COMMESSA:
2023-0015

ARCHIVIAZIONE FILE: 2023-0015-E-TAV-P02 [PIANTA]
REVISIONE [REV] / VARIANTE [VAR] / AS-BUILT [ASB] / VALIDATO [VLD]:
CODICE DATA CAUSALE

Pianta

TAV-P02