

Pianta piano terra

LEGENDA



Diametro carrozzina 1.5m



Uscita di emergenza



Verifica svolta di 90°



Finanziamento dell'Unione europea - NextGenerationEU. Intervento finanziato con l'avviso n 48038 del 02/12/2021 del PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alla università Intervento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense".

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea e della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.



WeProject s.r.l.

Management for urban development

Via Valtellina, 6
20159 Milano
tel +39 02 48002752
mobile +39 3666274380
i.bresciani@weproject.it
www.weproject.it

P. IVA 07077100969



COMMITTENTE

COMUNE DI PALOSCO
Provincia di Bergamo

DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA" E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F.LLI TERZI" - PALOSCO (BG)
Progetto definitivo - esecutivo

DATA

Gennaio 2023

TAV. N.

07

CONTENUTO TAVOLA

STATO DI PROGETTO
Abbattimento barriere architettoniche

RISERVATO AGLI UFFICI

IL COMMITTENTE

Comune di Palosco (BG)

I PROGETTISTI


Ing. Ilaria Bresciani
TEAM DI PROGETTAZIONE:
Ing. Matteo Bertoni
Ing. Marie Fiocco

Ing. Silvia Rossi
Ing. Zeudi Bergomi
Ing. Sergio Consolandi




NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Servizi igienici

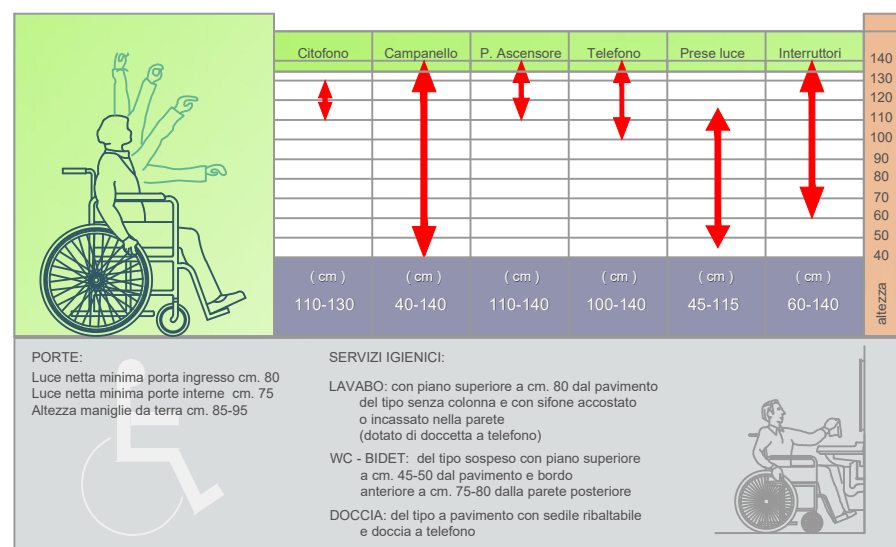

Altezze consigliate

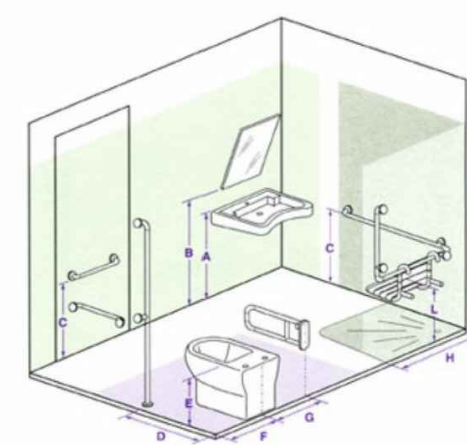

NORMATIVA

D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96

Obiettivo dei decreti (D.P.R.) n. 384/78 e 236/89 è quello di regolamentare le condizioni di vivibilità e sicurezza di ogni ambiente abitativo, sia pubblico che privato.

ZONA LAVABO

- A Lavabo: altezza massima cm 80
- B Specchio: altezza compresa tra cm 90 e cm 170
- C Maniglione e corrimano orizzontali: altezza max cm 80


ZONA WC

- D Maniglione verticale: distanza consigliata da WC cm 110
- E Sanitario WC/bidet: altezza max cm 50
- F Distanza minima dell'interasse WC dalla parete laterale: min. cm 40
- G Distanza consigliata sostegno di sicurezza laterale dall'interasse WC: min. cm 40

ZONA DOCCIA

- H Maniglione e corrimano orizzontali: H max. cm 80
- I Dimensione minima piatto doccia a filo pavimento: cm 90 x 90
- L Seduta sedile doccia: H max. cm 50

Spazi di manovra

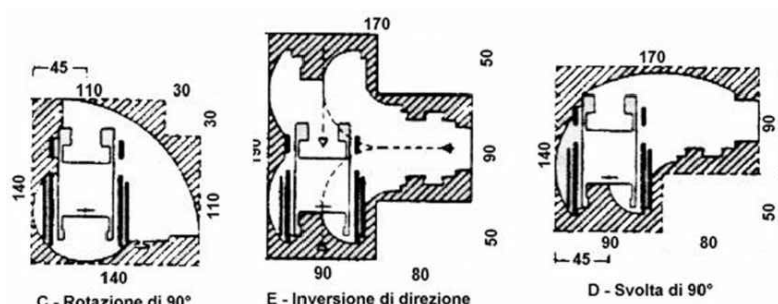

A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI **Weproject s.r.l.**
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE