

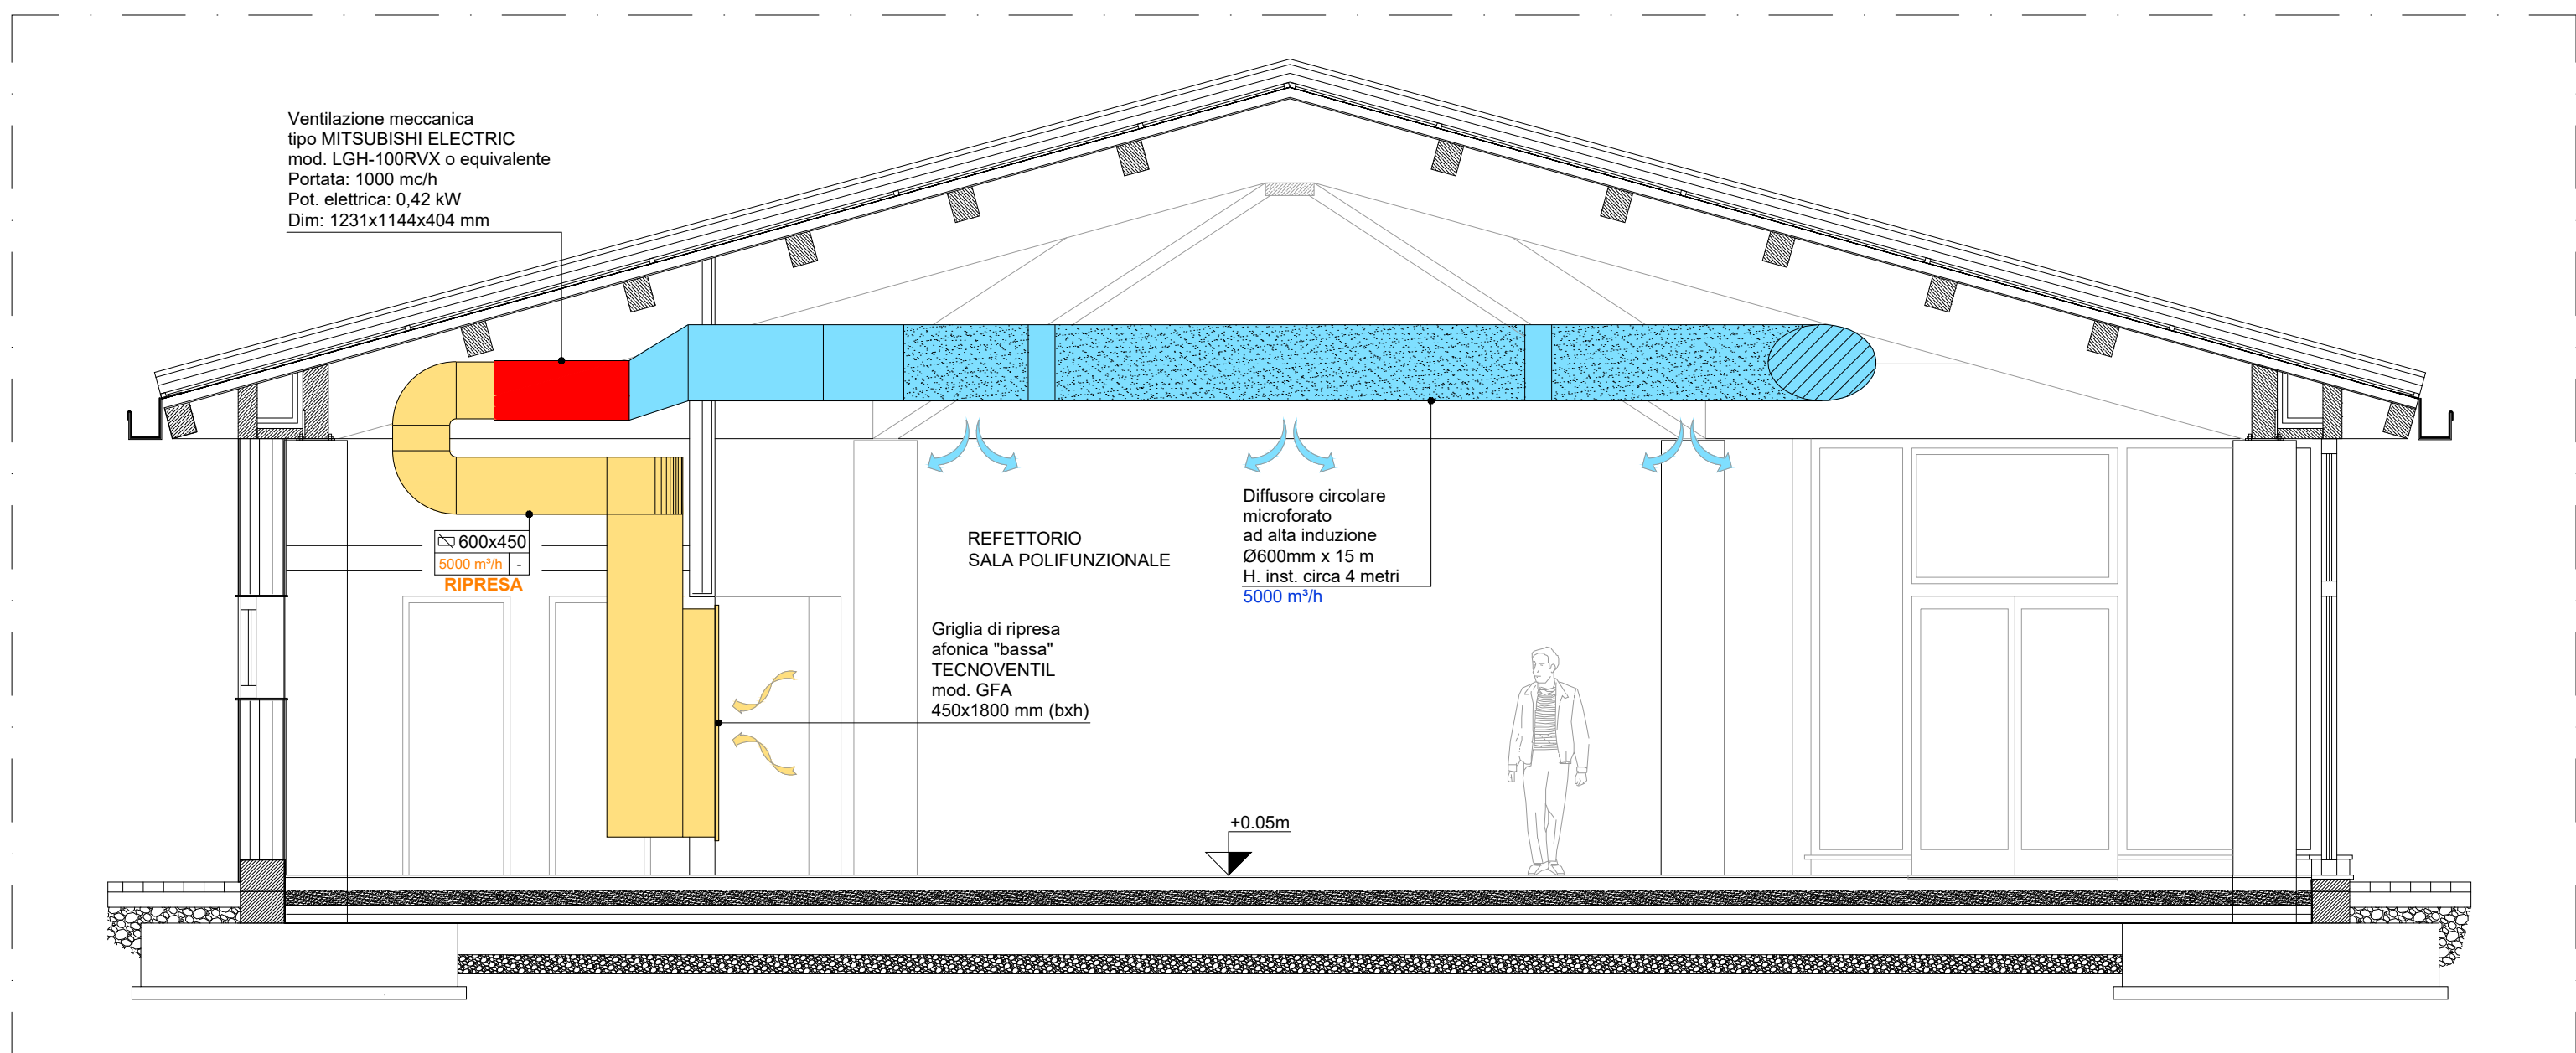


PIANO TERRA

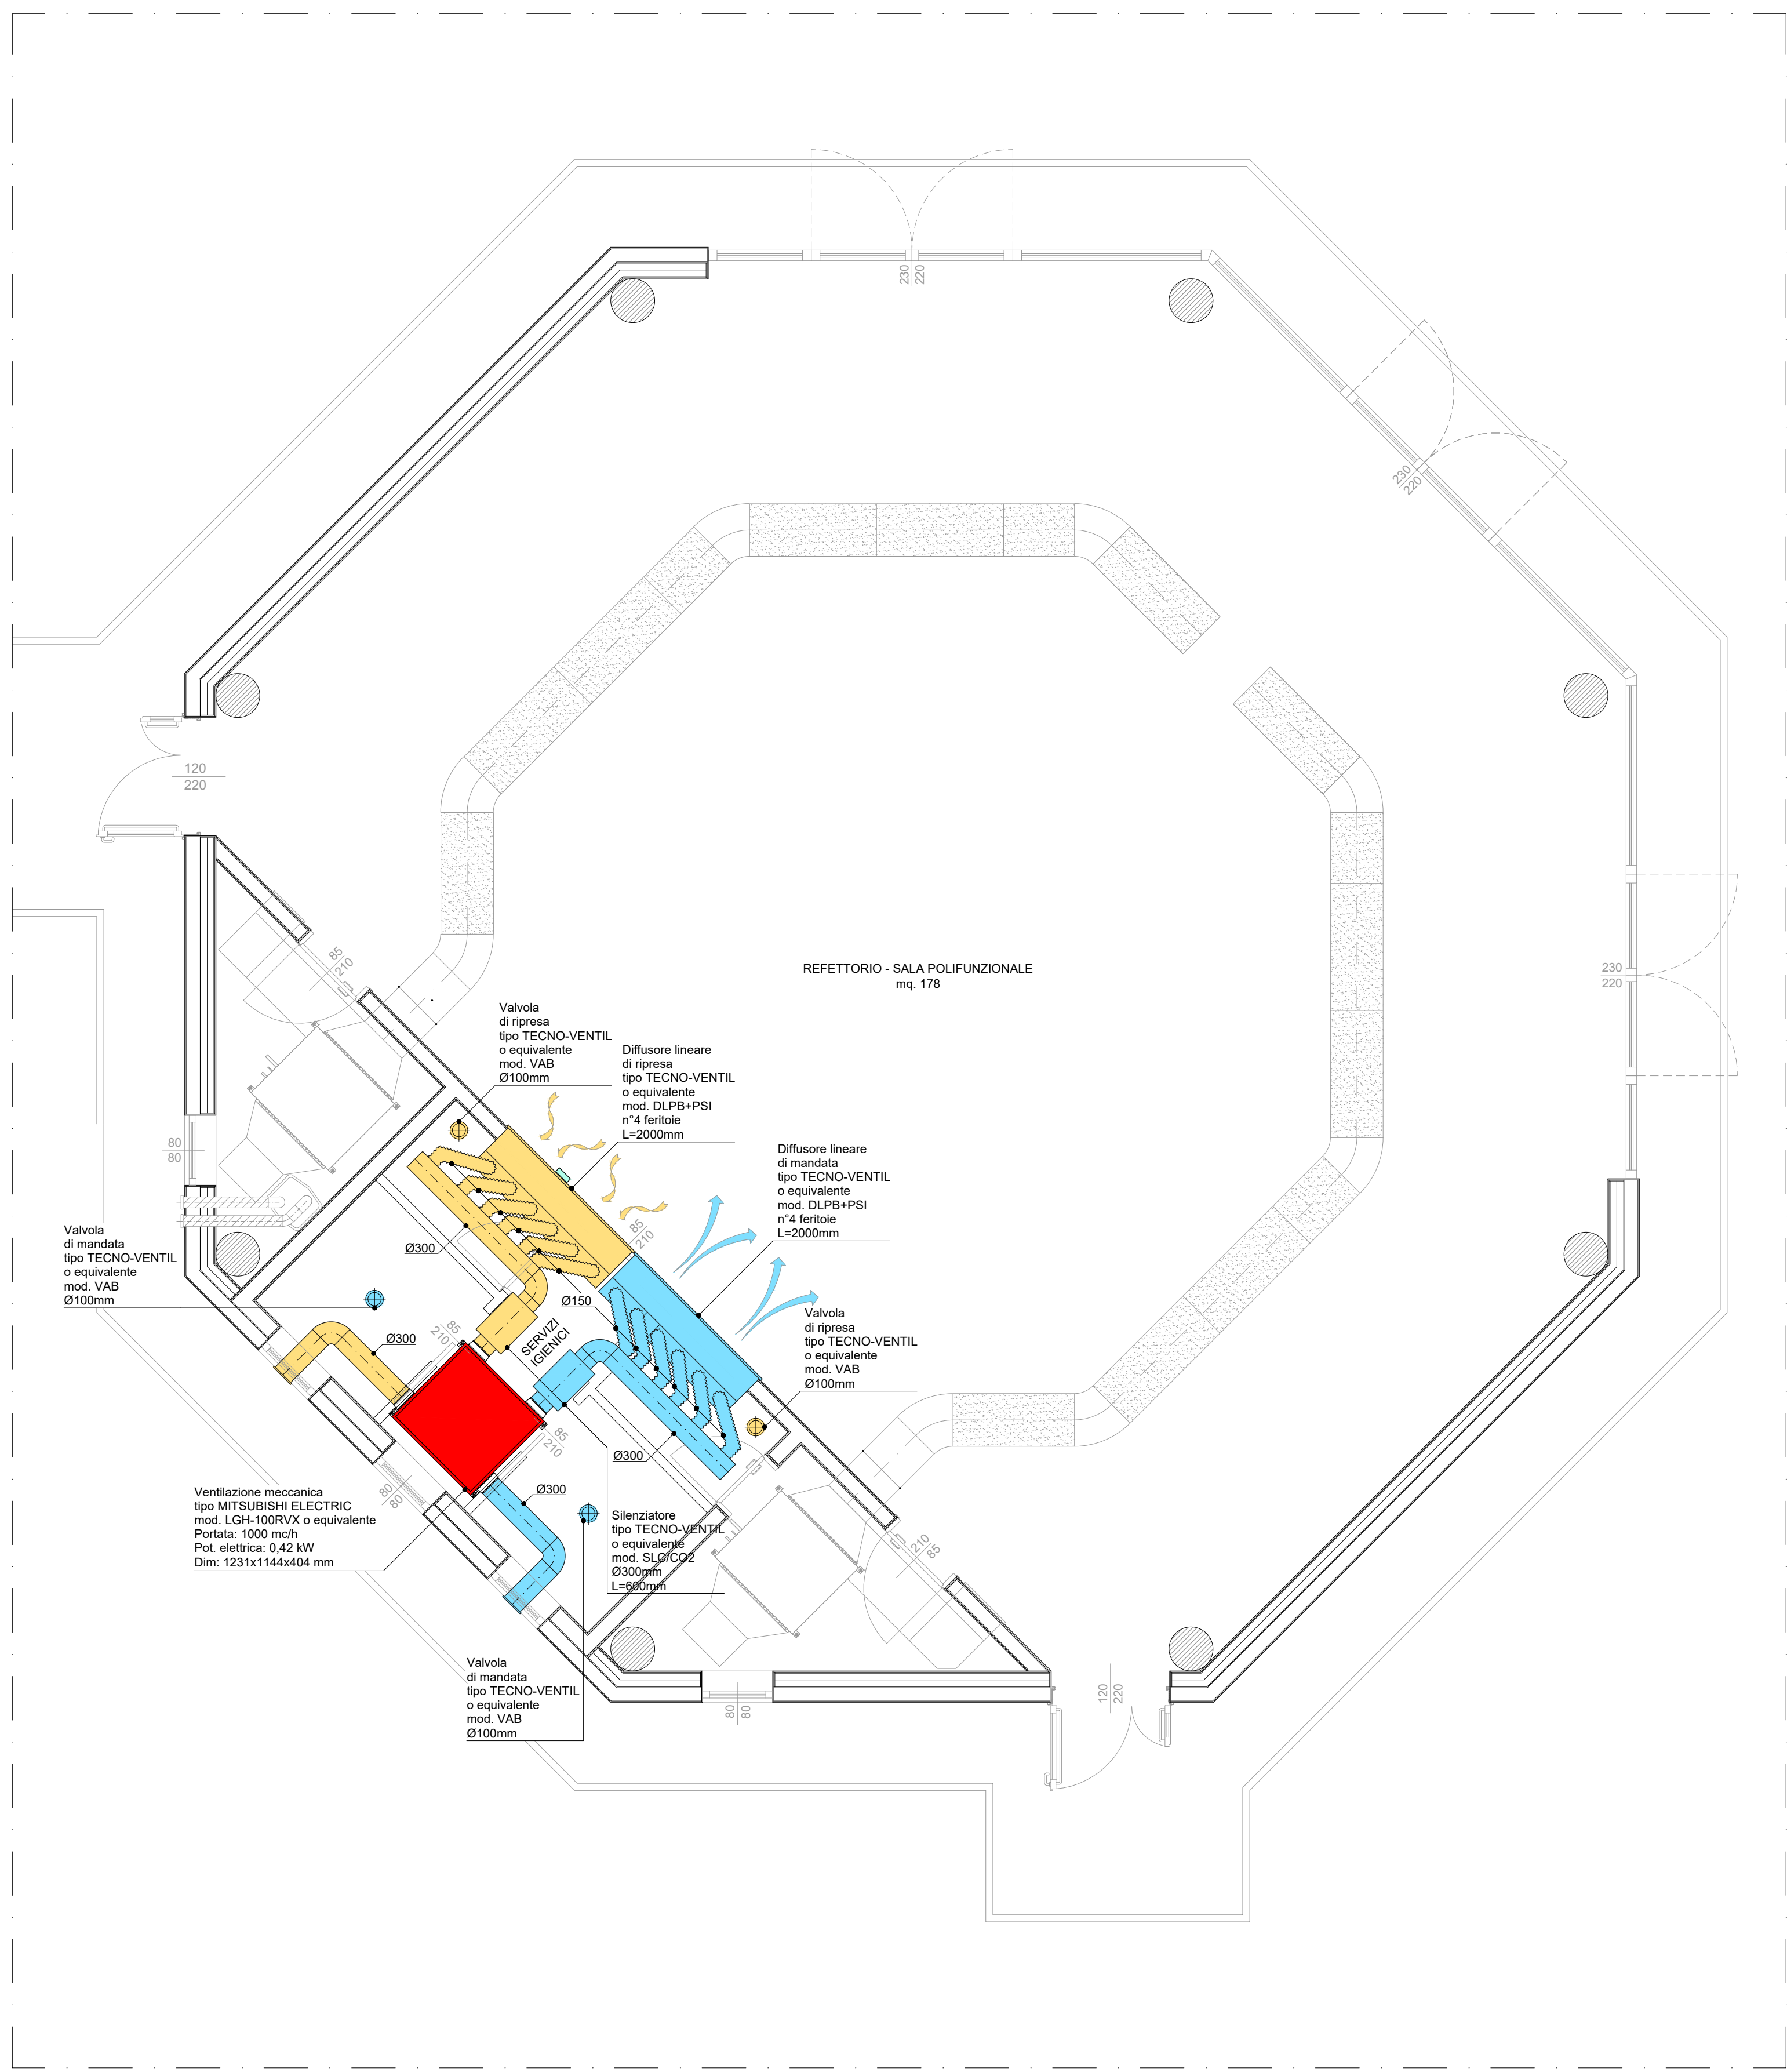

SEZIONE A-A

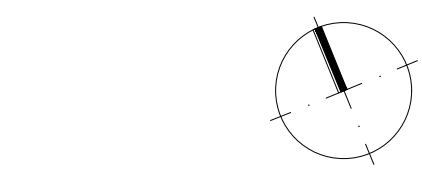

SPessori degli Isolamenti delle Tubazioni			
Cv	Cv	Fluido	Pressione
ESTERNO	INTERNO	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA
6.4	1.4"	9	9
9.5	3.8"	9	9
12.7	12"	13	13
15.9	5.8"	13	13
19.1	3.4"	13	13
22.2	7.8"	13	13
28.6	1.18"	19	19
34.9	1.38"	19	19

LEGENDA			
ANDATA / RITORNO CIRCUITO VRF	ANDATA / RITORNO CIRCUITO VRF	ANDATA / RITORNO CIRCUITO VRF	ANDATA / RITORNO CIRCUITO VRF
COMANDI A FILO N°2 UNITA' INTERNE VRF E N°1 VMC	COMANDI A FILO N°2 UNITA' INTERNE VRF E N°1 VMC	COMANDI A FILO N°2 UNITA' INTERNE VRF E N°1 VMC	COMANDI A FILO N°2 UNITA' INTERNE VRF E N°1 VMC
CANALIZZAZIONE DI RIPRESA	CANALIZZAZIONE DI RIPRESA	CANALIZZAZIONE DI RIPRESA	CANALIZZAZIONE DI RIPRESA
CANALIZZAZIONE DI MANDATA	CANALIZZAZIONE DI MANDATA	CANALIZZAZIONE DI MANDATA	CANALIZZAZIONE DI MANDATA

ISOClima

STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO

ISOClima - MAFPEZZOLI E PAGLIARI TERMOTECNICI ASS. TI

Via Piave 24 - 20100 CREMONA

Tel. +39-0372-71650 - Fax +39-0372-21977

web: www.studioisoclima.it

e-mail: info@studioisoclima.it

COMMITTENTE

Nome: Comune di Pieve San Giacomo

Codice: ---

Indirizzo: Piazza Libertà, 3 - 26035 Pieve San Giacomo (CR)

PROPRIETA'

Nome: Comune di Pieve San Giacomo

Indirizzo: Piazza Libertà, 3 - 26035 Pieve San Giacomo (CR)

PROGETTO

OGGETTO: EDIFICIO AD USO REFETTORIO - SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE

TITOLO: IMPIANTI MECCANICI

RESPONSABILE DI COMAGLIA: MARCO PAGLIARI

PROGETTISTA: ---

COMITENTE: ---

CONSTRUTTORE: ---

RESPONSABILE DI LAVORI: ---

REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	APRILE 2023	EMESSO PER APPROVAZIONE	F. SIVALLI	M. PAGLIARI	M. PAGLIARI

DETTAGLI DI DISEGNO

Scala Generale: 1:50

Scala Particolare: ---

S.I. METRIC

A0

ARCHIVIO

FILE: 031_2023_EXE_14623

LAYOUT: 031_2023_001

PLOT STYLE: 031_2023_001

CODIFICA

COMAGLIA: N°

TIPOLOGIA DOCUMENTO: DRW

FASE PROGETTUALE: EXE

CATEGORIA: I

PROGRESSIVO: M

REVISIONE: 0

031 2023 DRW EXE I M 0 1 00