PARTICOLARE PILETTE PER DOCCE

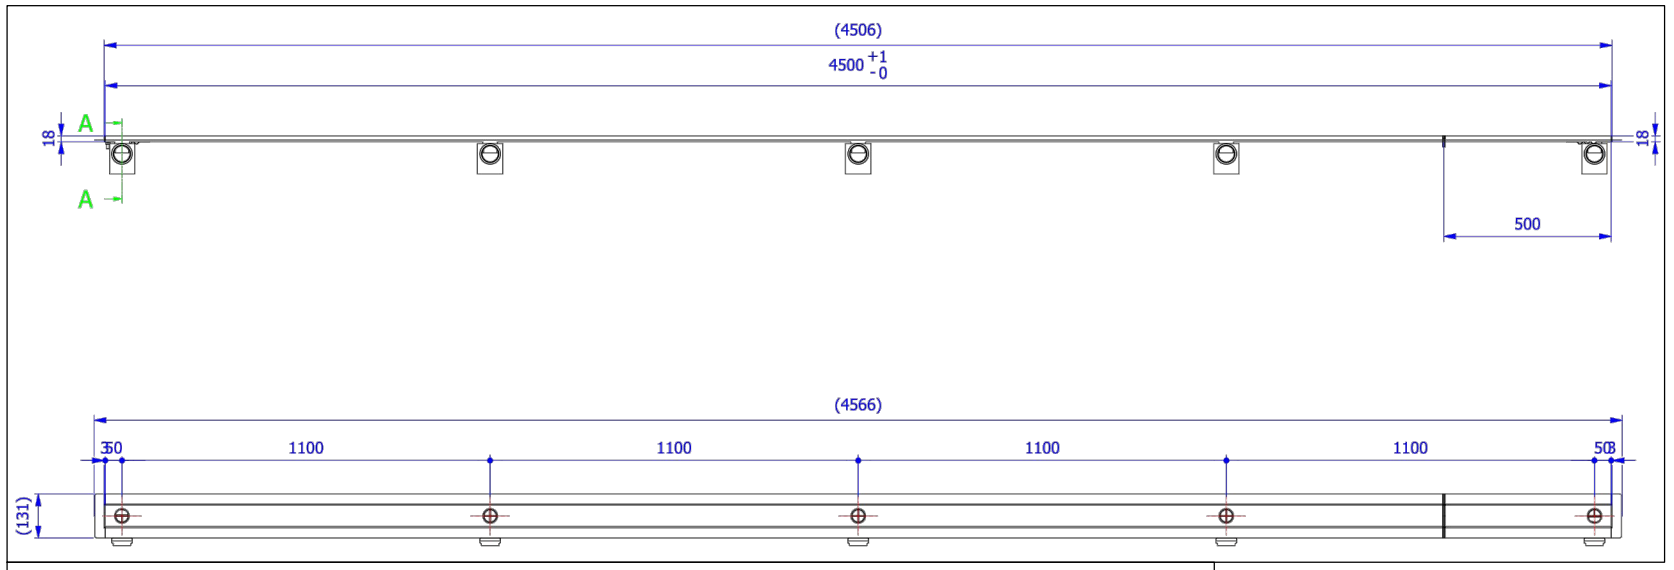

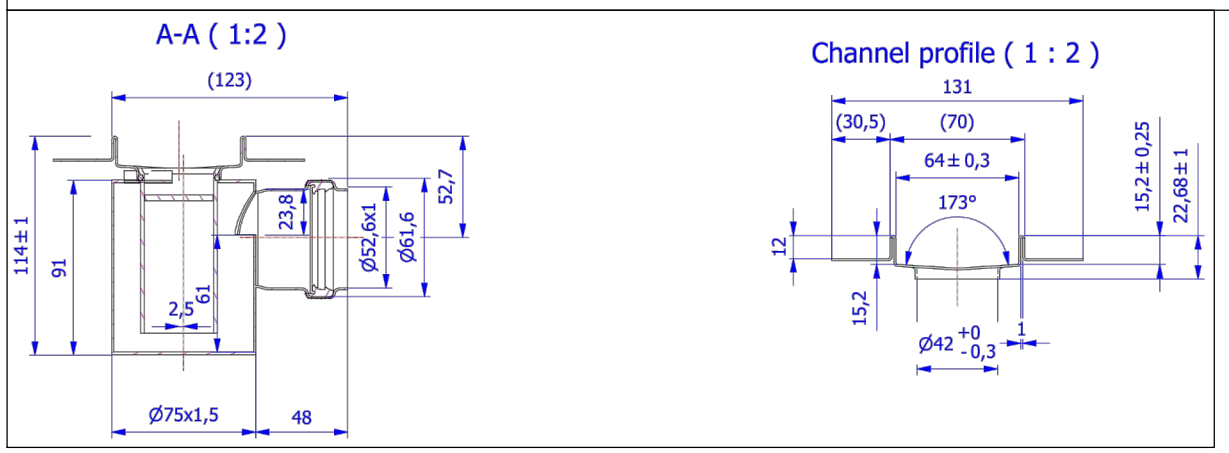

NOTA BENE GENERALE DISTANZE

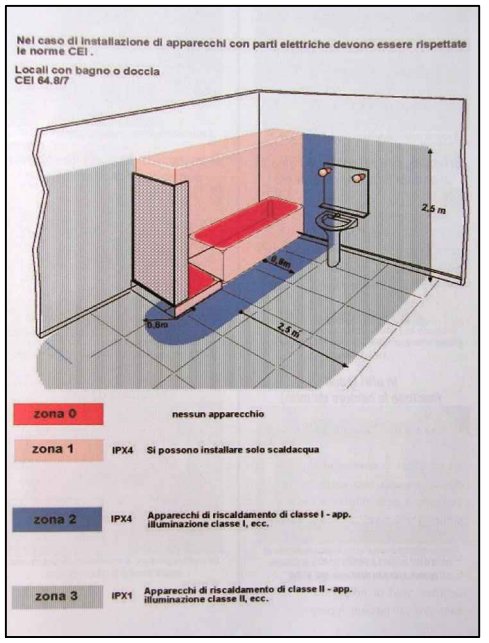

ESEMPIO SCHEMA DISTRIBUZIONE BAGNO

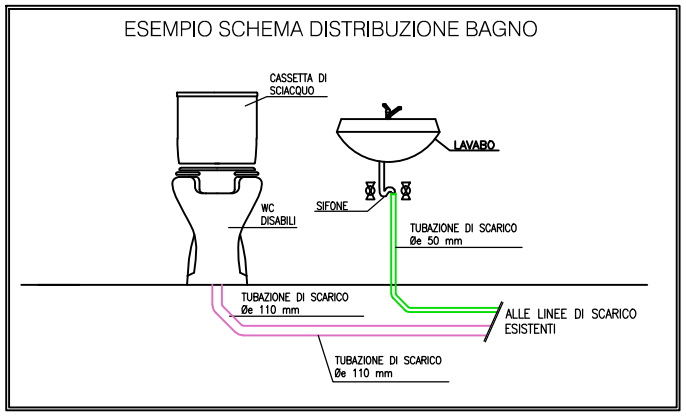

PARTICOLARE SERVIZIO IGIENICO DISABILI

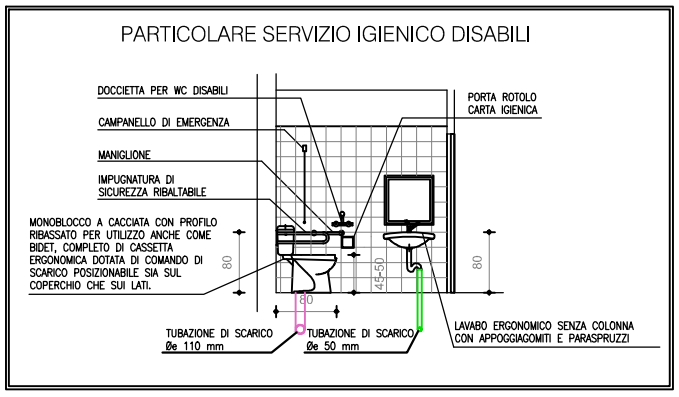

TABELLA ISOLAMENTO TUBAZIONI

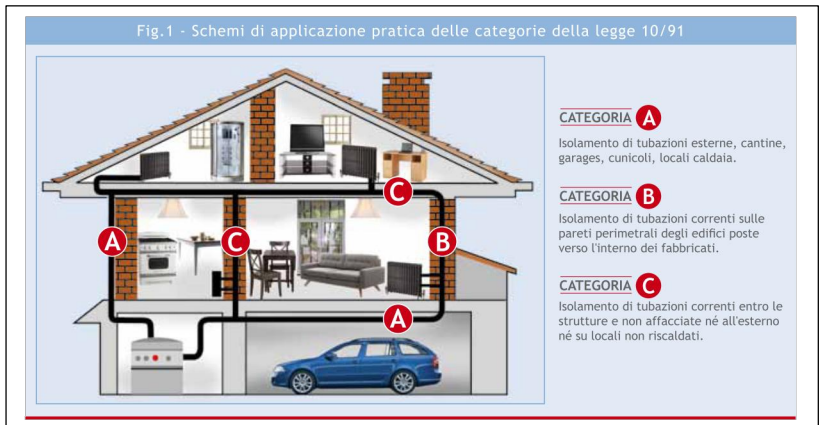

Tabella per la scelta degli spessori isolanti con lambda 0,038 W/mqK in funzione della Legge 10/91 (UNI EN 14114)

DIAMETRI TUBAZIONI	mm	6	8	10	12	14	15 16	17 18	22	27 28	34 35	42	48	54	60	70	76	89	101	108	114	133	140	160
	pollici			1/8"		1/4"		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1,1/4"	1,1/2"		2"		2,1/2"	3"	3,1/2"		4"		5"	
SPESSORI ISOLANTI (mm)	CAT. A	–	–	18	18	18	18	18	28	28	28	37	37	38,5	46	46	46	51	56	56	56	56	56	56
	CAT. B	9	9	9	9	9	9	9	14	14	14	18,5	18,5	18,5	23	23	23	25,5	28	28	28	28	28	28
	CAT. C	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	11	11	11	14	14	14	15,5	17	17	17	17	17	17

NOTA BENE IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE

- TUTTE LE TUBAZIONI DI SCARICO SARANNO IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE, CON BICCHIERE E GIUNZIONE AD ANELLO ELASTOMERICO, AVENTI DIAMETRO COME INDICATO NELLA TAVOLA GRAFICA, POSTE IN LEGGERA PENDENZA CONVOGLIATE ALL'ESTERNO.

- IN CORSO D'OPERA CONCORDARE CON LA D.L. IL POSIZIONAMENTO E L'INSTALLAZIONE DEI TAPPI D'ISPEZIONE SULLE LINEE DI SCARIO/SFIATO.

- NON REALIZZARE TRACCE SU PARETI/SOLAI REI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA D.L. EVENTUALI ATTRAVERSAMENTI DI TALI PARETI/SOLAI DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE COMPARTIMENTATE E SUCCESSIVAMENTE CERTIFICATE .

L'IMPIANTO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA IDONEA PROVA DI PRESSIONE PER VERIFICARE EVENTUALI PERDITE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEL MASSETTO DEI PAVIMENTI.
TUTTI I COMPONENTI DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DOVRANNO ESSERE INSTALLATI SEGUENDO LE INDICAZIONI DELLA DITTA FORNITRICE RISPETTANDO GLI SPAZI TECNICI MINIMI PER IL BUON FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE.

SI PRECISA CHE LE DIMENSIONI DEI COLLETTORI SONO PURAMENTE INDICATIVE, E CHE TUTTE LE TUBAZIONI E RACCORDI DOVRANNO ESSERE IDONEE PER L'ASSERVIMENTO DI ACQUA POTABILE.

- TUTTI GLI ISOLAMENTI DOVRANNO AVERE LA CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO (CLASSIFICAZIONE ITALIANA)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione — Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Provincia di Mantova
COMUNE DI ROVERBELLA
Via Solferino e San Martino,1

OGGETTO

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA", FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU
PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA IN VIA TRENTO E TRIESTE N.2 NEL COMUNE DI ROVERBELLA (MN)

N°ELABORATO: TM09

ELABORATO: NOTE E PARTICOLARI SANITARI

COMMITTENTE
COMUNE DI ROVERBELLA
Via Solferino e San Martino 1

PROGETTISTA
ING. SIMONE QUAGLIA
Strutture & Progetti Ingegneria

ORDINE INGEGNERI VERONA E PROVINCIA - Dott. Ing. SIMONE QUAGLIA - A2695

SCALA 1:50			CODIFICA: PE_021-23_TM09	
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	16/06/2023	Prima emissione	BL PROGETTI	S.Q.

STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA
Via Monte Baldo,10 c/o Airport Center - Edificio 2
37069 Villafranca di Verona (VR)
T. (+39) 045 861 9343 F. (+39) 045 861 8392
mail info@strutturepprogetti.it
web www.strutturepprogetti.it

È VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE E LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DEL PRESENTE DOCUMENTO, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA, CON UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.