




Hservizi S.p.A.

VIA PRIVATA BERNASCONI, 13 - 24039
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

MECCA ENGINEERING S.r.l.

VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 10/30, 24048 TREVIOLO (BG)

01	19/05/2023	AGGIORNAMENTO	GB		SC		NM	
Revisione	Data	Oggetto modifica	Nome	Firma	Nome	Firma	Nome	Firma
			Disegnato		Controllato		Approvato	

Committente:

COMUNE DI AMBIVERE

Via Dante Alighieri, 2



Progetto:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE
BANDO ILLUMINA

Oggetto:

SCHEMI QUADRI ELETTRICI

PROGETTO ESECUTIVO

Scala	--	IL PROGETTISTA	TAVOLA
File origine		QE REV01
Data prima emissione	08/02/2022		
Data ultima revisione	19/05/2023		
Sostituisce la tavola		
Disegnato da:	Per. Ind. S. Carminati		
Controllato da:	Per. Ind. N. Mecca	IL COMMITTENTE	Commessa 2021-018

SCHEMA ELETTRICO QUADRO I.P. TELEGESTITO TIPO:


QUADRO "Q01"


Generale Trifase

Quattro uscite Monofase + sezionamenti Q01



24035 CURNO (BG)
VIA DALMINÉ, 19
TEL. 035/4376105
info@meccasrl.it

 24035 CURNO (BG) VIA DALMINE, 19 TEL.035/4376105 info@meccasrl.it	CLIENTE:	COMUNE DI AMBIVERE	DATA: 22/11/2021	PROGETTO: 2021-018	SIGLA: SC	TAVOLA: 1/6
	OGGETTO:	TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q01		AGG.	FILE: -	

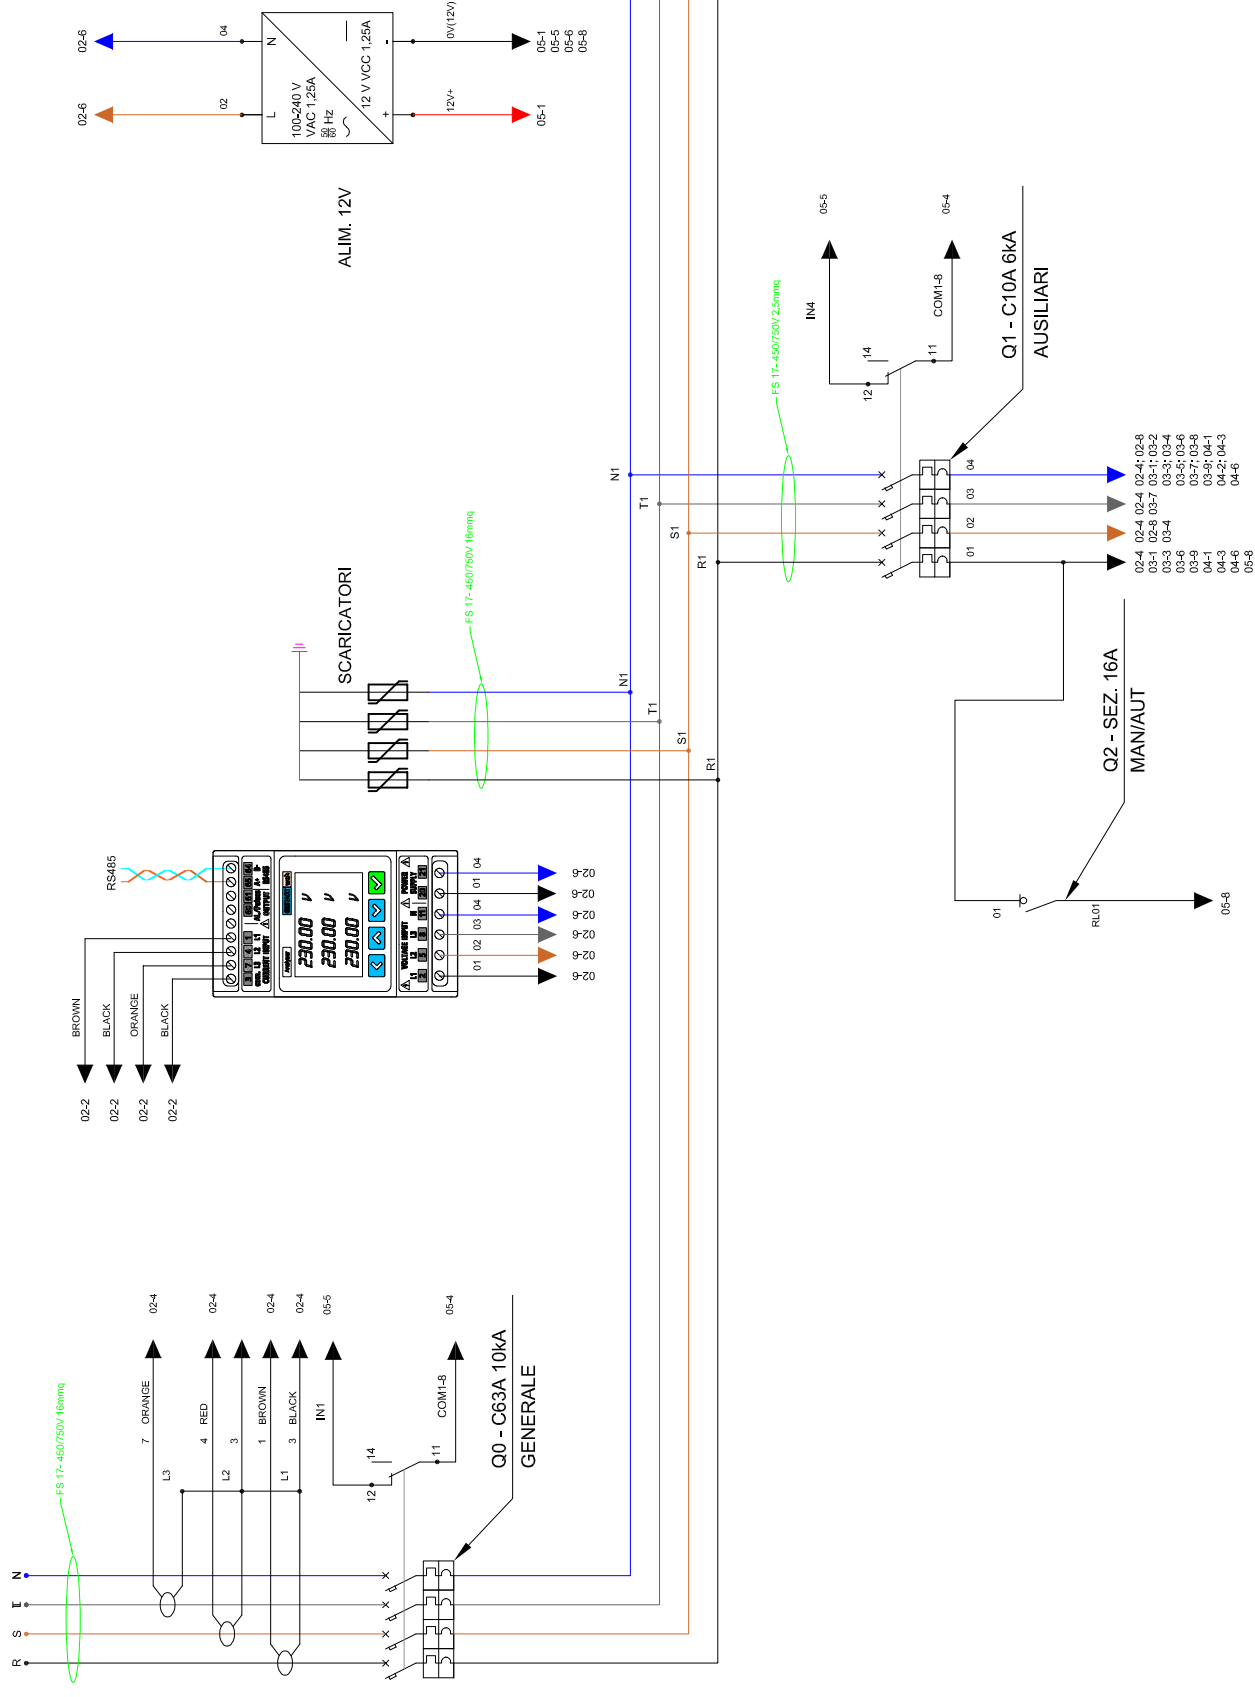

 ENGINEERING S.R.L.	24035 CURNÒ (BG) VIA DALMINE, 19 TEL.035/4376105 info@meccast.it	CLIENTE:	COMUNE DI AMBIVERE	DATA:	22/11/2021	PROGETTO:	2021-018	SIGLA:	SC	TAVOLA:	2/6
		OGGETTO:	TIPO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q01	AGG.		FILE:	-				




CLIENTE:




TIPO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q01

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA (LEGGE 22/04/41 n°633)

TAVOLA:



SENSORE
DIGITALE
DA INCASSO

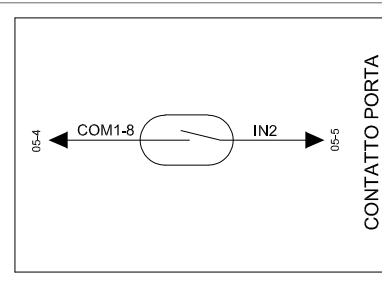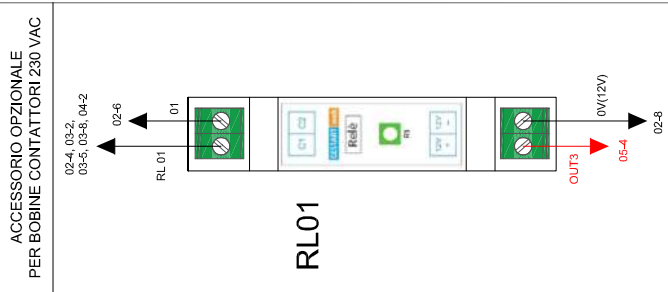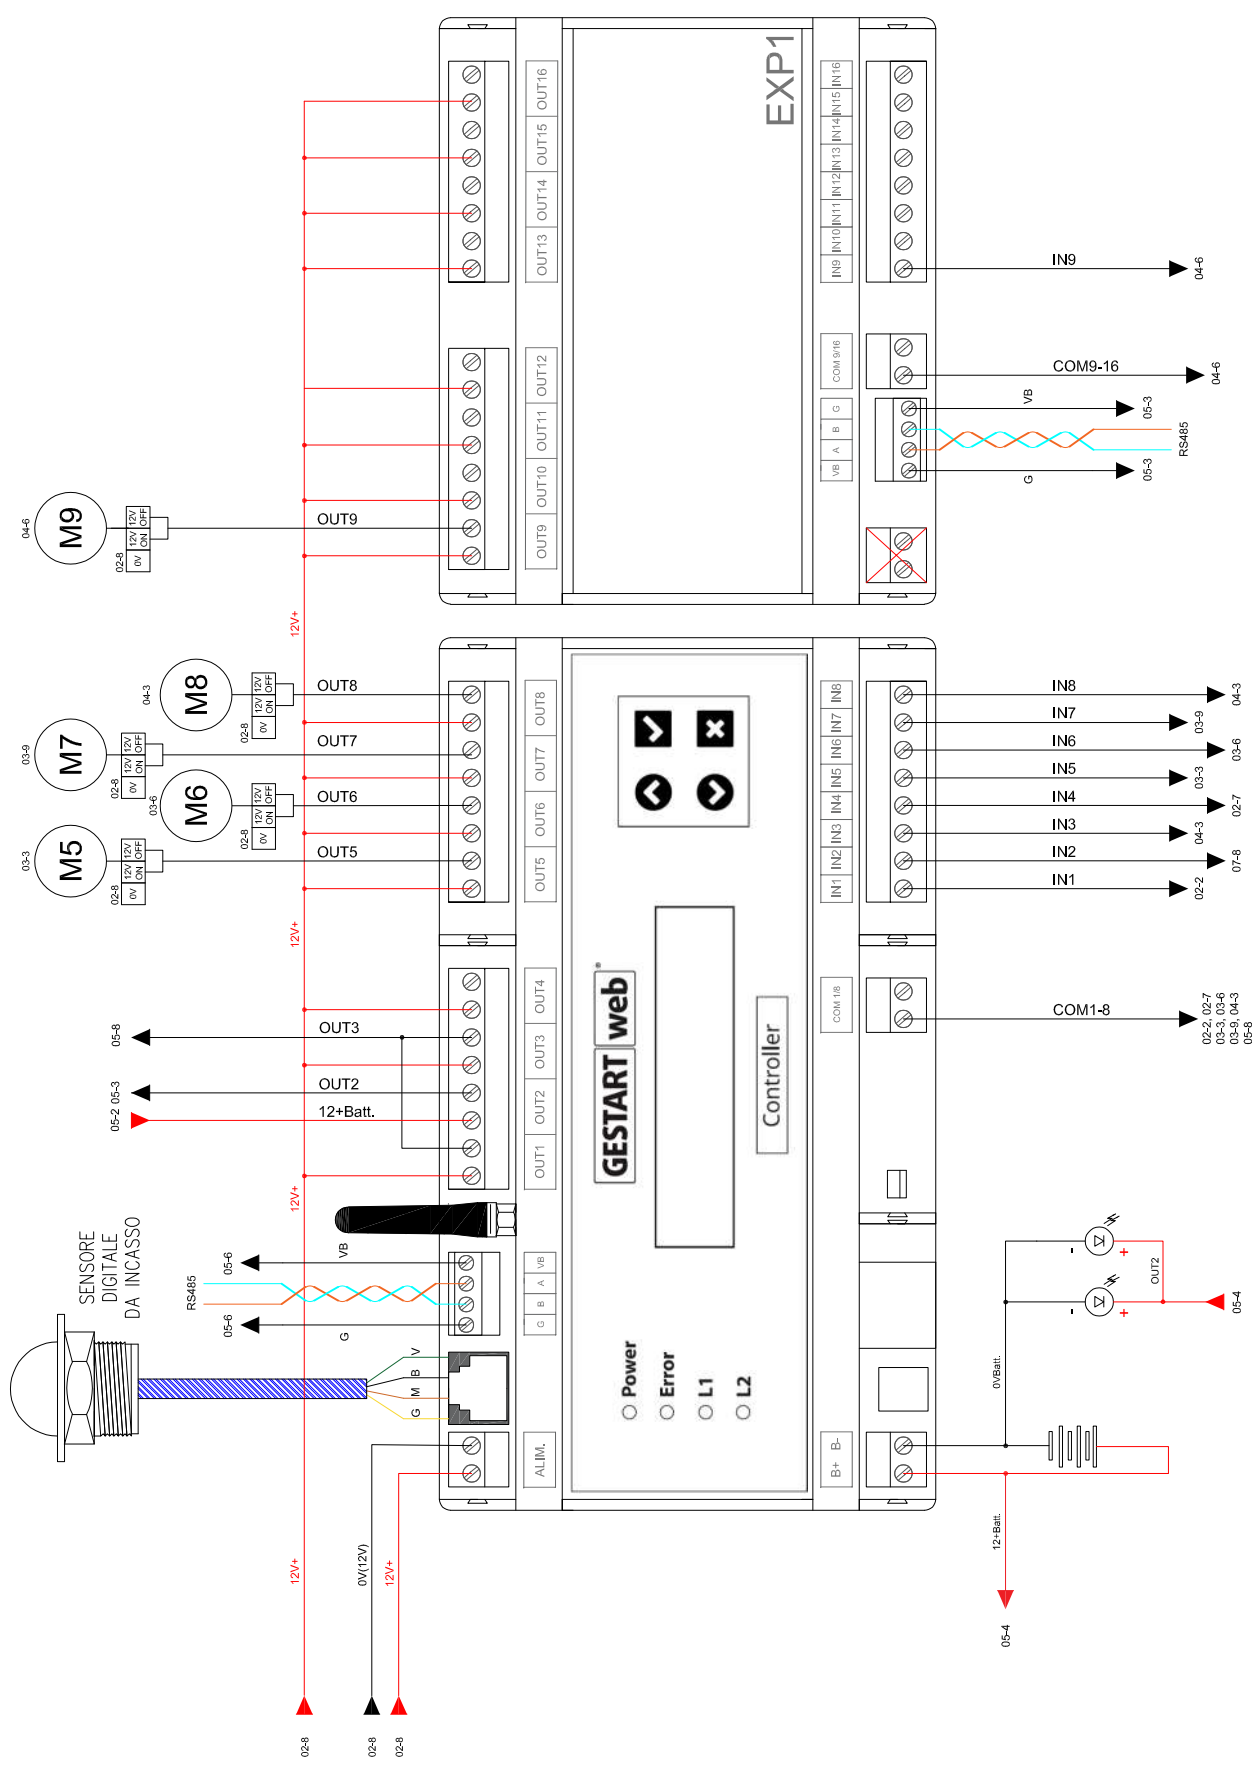

CLIENTE:

COMUNE DI AMBIVERE

DATA:
22/11/2021

PROGETTO:
2021-018

SIGLA:
SC


OGGETTO:

TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q01

FILE:
-

SIGLA:
SC

TAVOLA:
5/6

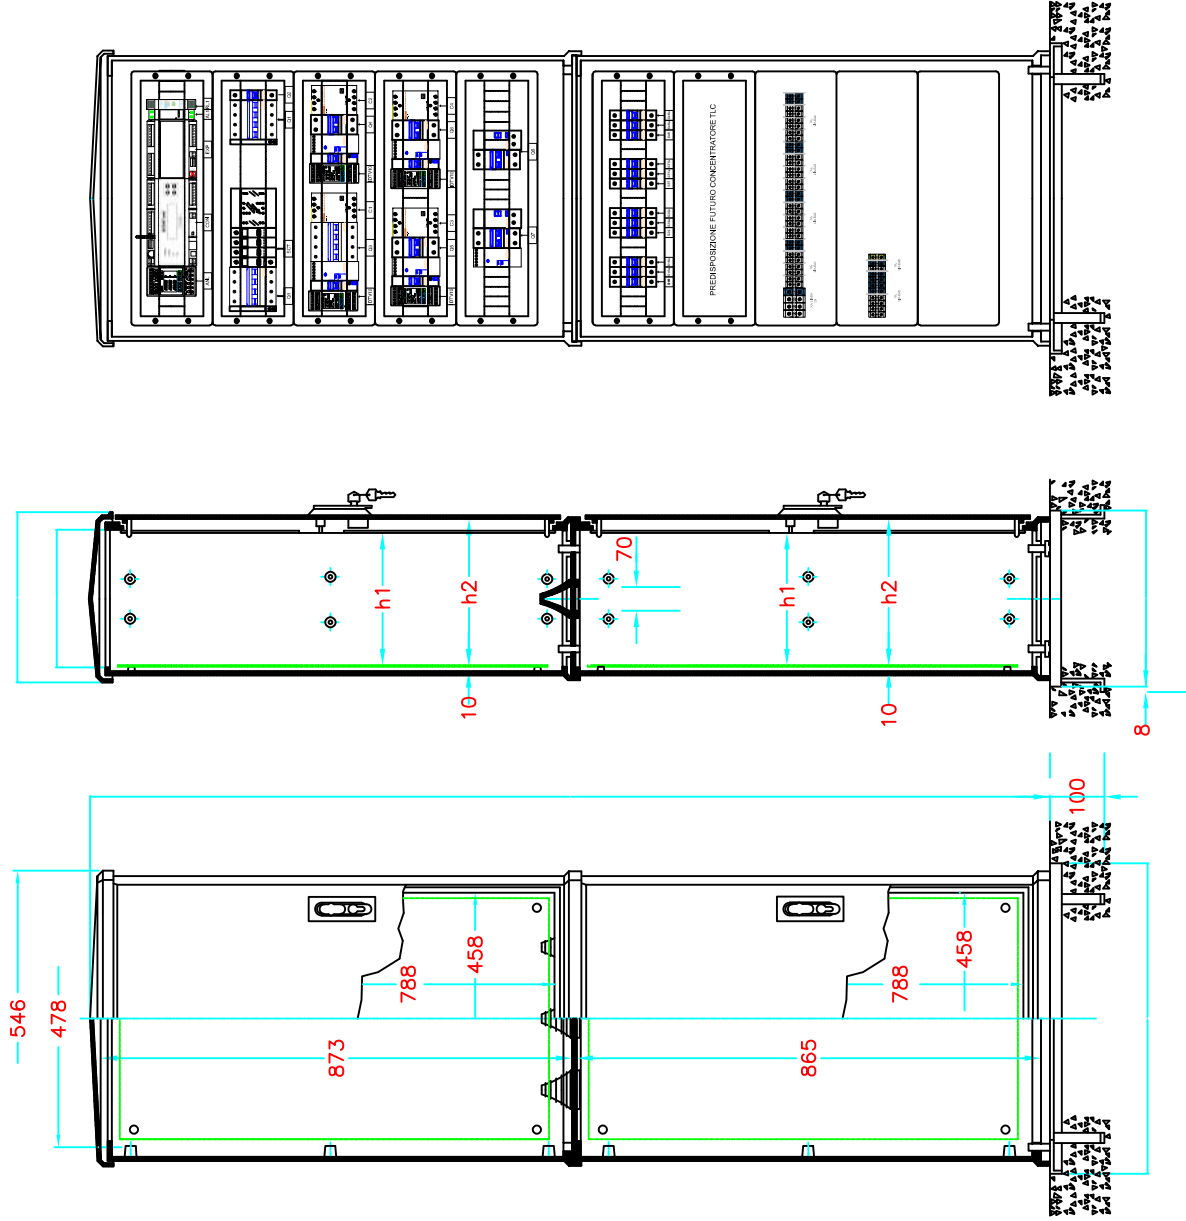

mecca
ENGINEERING S.R.L.

24035 CURNO (BG)
VIA DALMINÉ, 19
TEL. 035/4376105
info@meccasrl.it

CLIENTE:

COMUNE DI AMBIVERE

OGGETTO:

TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q01

PROGETTO:

2021-018

SIGLA:

SC

DATA:

22/11/2021

AGG.

FILE:

-

TAVOLA:

6/6

SCHEMA ELETTRICO QUADRO I.P. TELEGESTITO TIPO:

QUADRO "Q02"


Generale Monofase

tre uscite Monofase + sezionamenti Q02




24035 CURNO (BG)
VIA DALMINÉ, 19
TEL. 035/4376105
info@meccasrl.it

CLIENTE: OGGETTO:	COMUNE DI AMBIVERE TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q02	DATA: 22/11/2021	PROGETTO: 2021-018	SIGLA: SC	TAVOLA: 1/6
		AGG.	FILE: -		






FS 17- 450/750V 6mmq

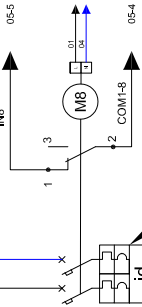

Q6 - C-16A 6kA id0.03A cl.AC
TVCC


24
22
RU4 NU4
RU4A NU4A
RU4B NU4B
RU4C NU4C
XU LINEA 4
MORSETTI 10mmq

FS 17- 450/750V 6mmq







Q7 - C-16A 6kA id0.03A cl.AC
LUMINARIE

26
27
RU5 NU5
XU LINEA 5
MORSETTI 10mmq

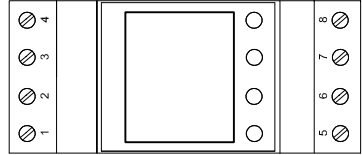

ORARIO

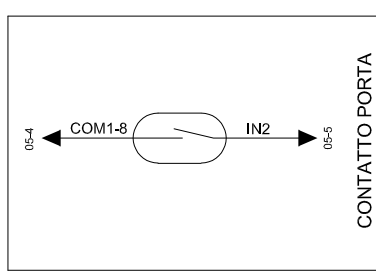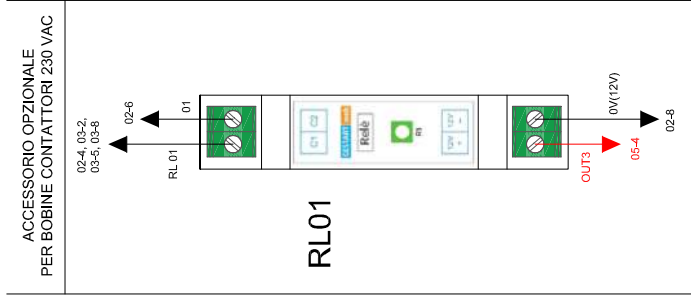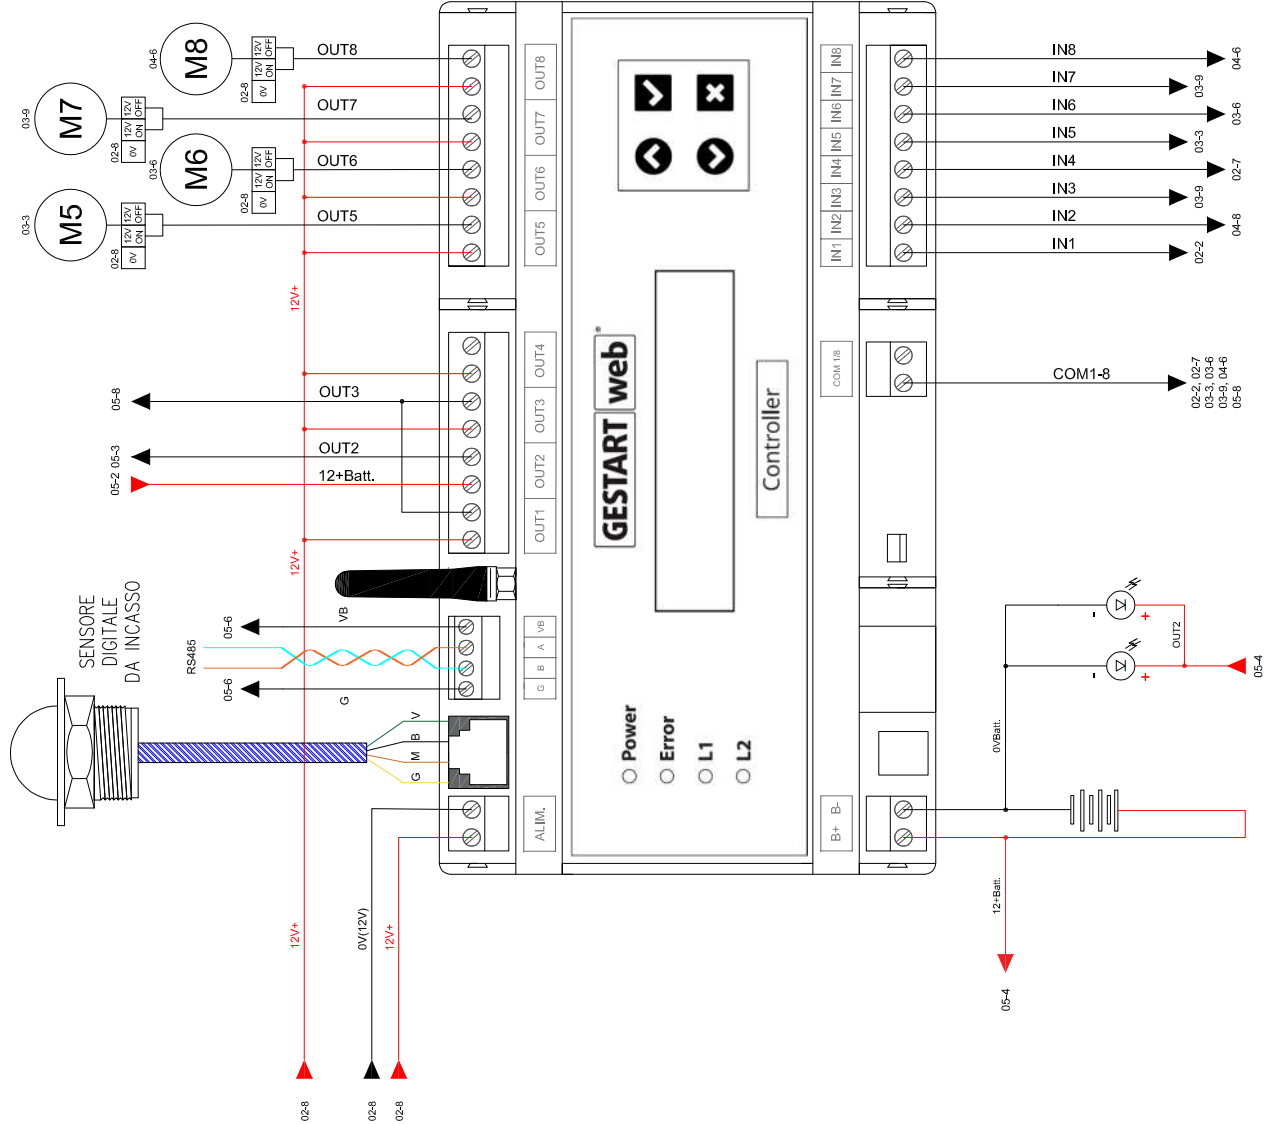

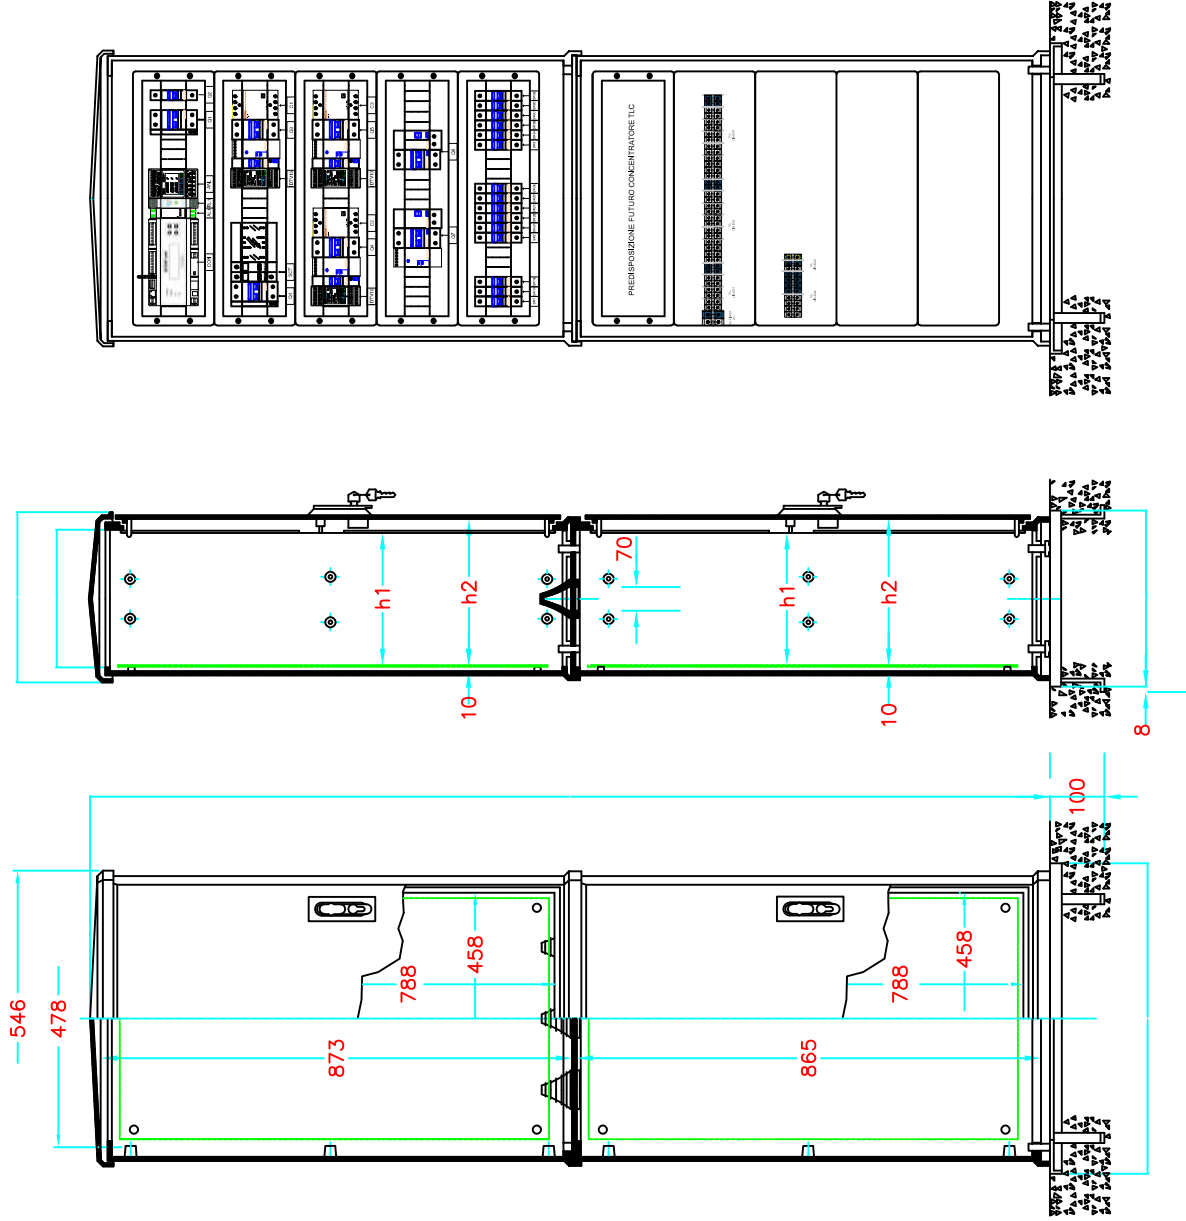


SCHEMA ELETTRICO QUADRO I.P. TELEGESTITO TIPO:

QUADRO "Q03 - Q07" Generale Monofase una uscita Monofase + sezionamenti Q03 - Q07




CLIENTE: OGGETTO:	COMUNE DI AMBIVERE TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q03-Q07	DATA: 22/11/2021	PROGETTO: 2021-018	SIGLA: SC	TAVOLA:
		AGG.	FILE: -		1/6





E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA (LEGGE 22/04/41 n°633)

3/6

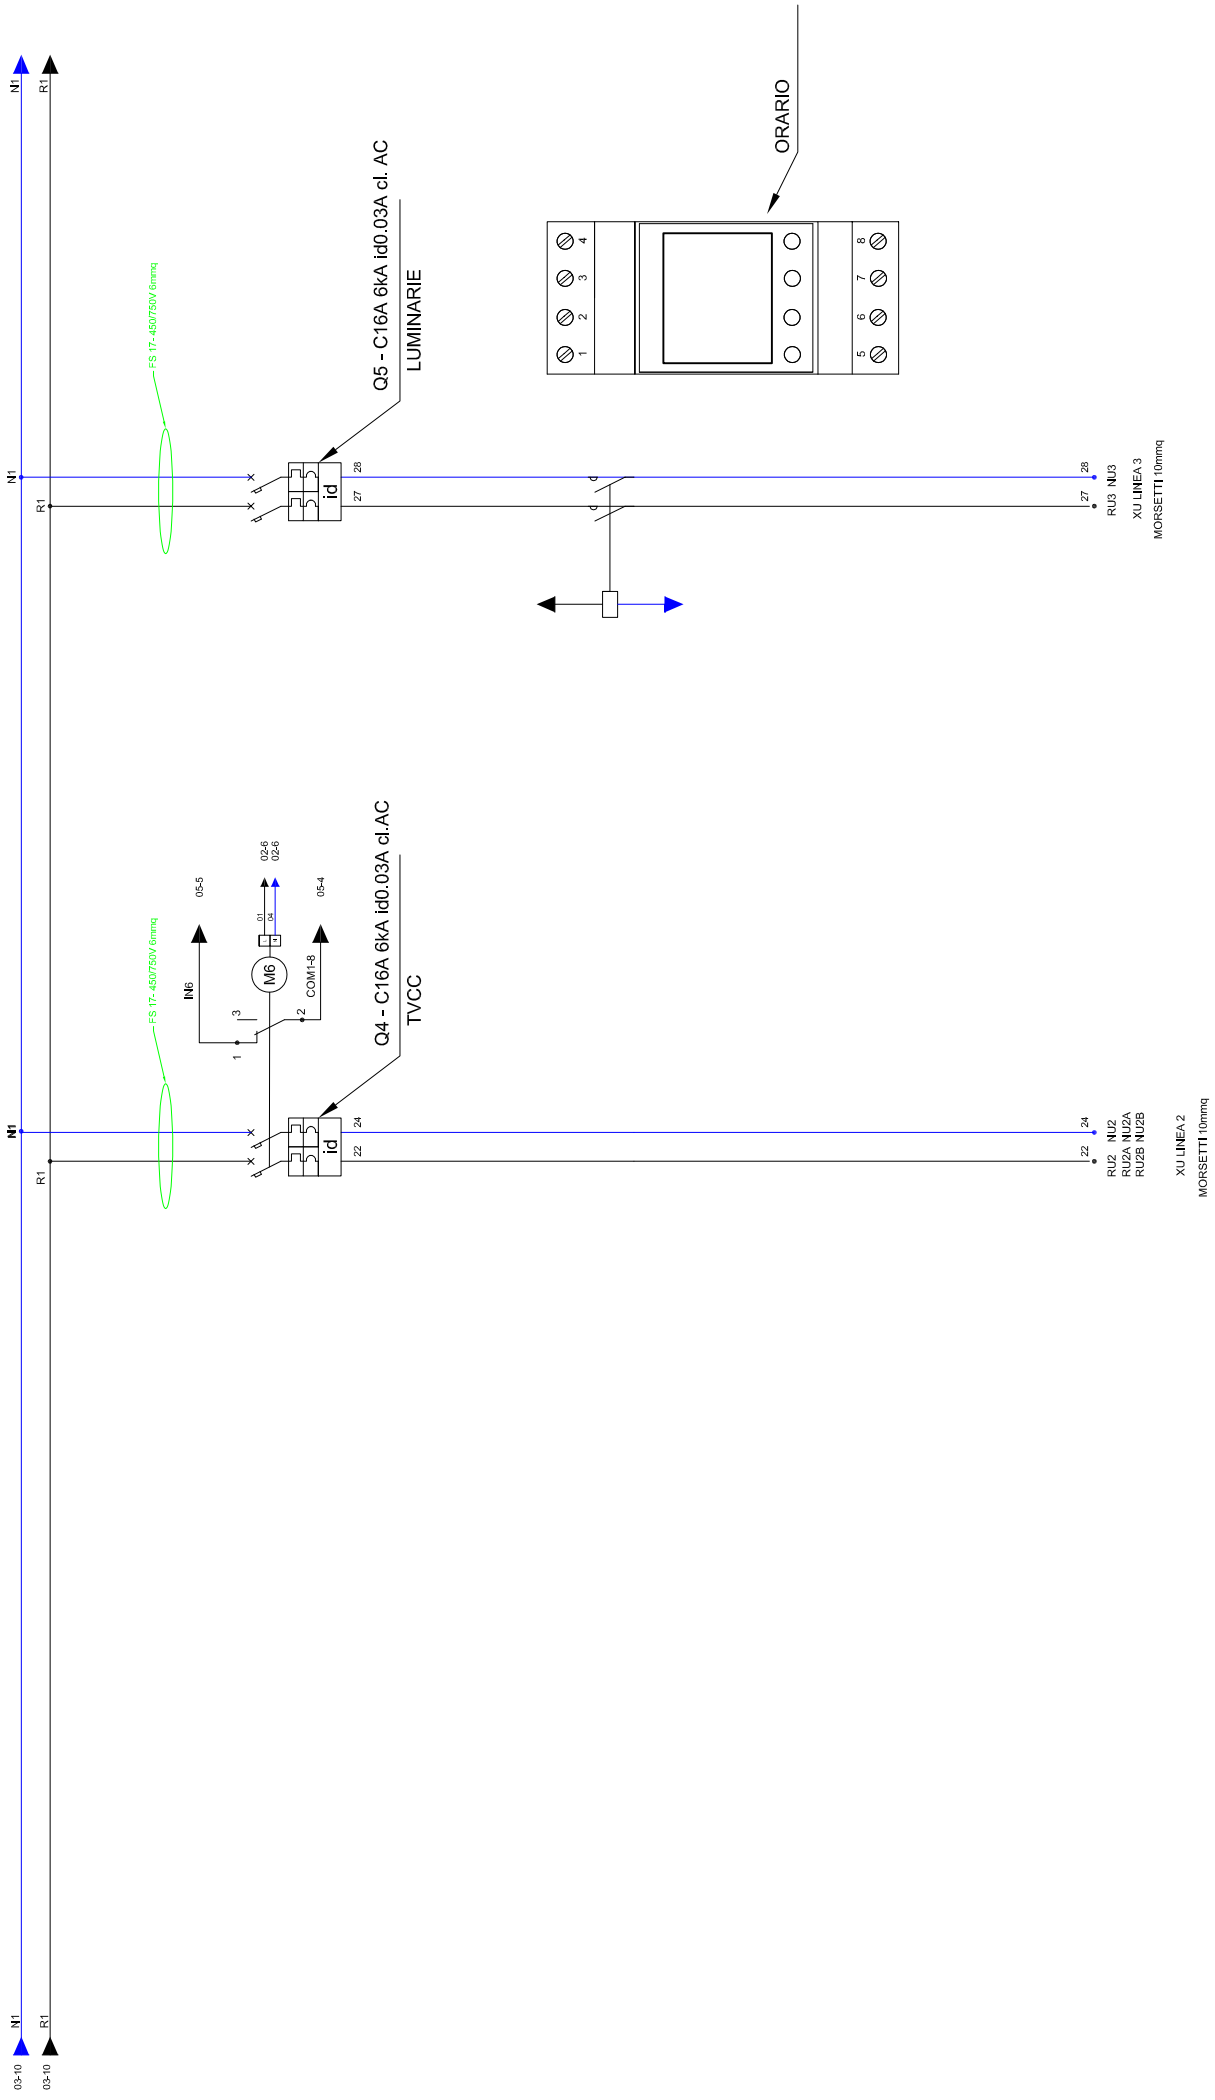

mtc
ENGINEERING S.R.L.

24035 CURNO (BG)
VIA DALMINE, 19
TEL.035/4376105
info@meccasrl.it

CLIENTE: COMUNE DI AMBIVERE

OGGETTO: TYPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q03-Q07

DATA: 22/11/2021

AGG.:




PROGETTO: 2021-018


FILE: -

SIGLA: SC

TAVOLA:

4/6

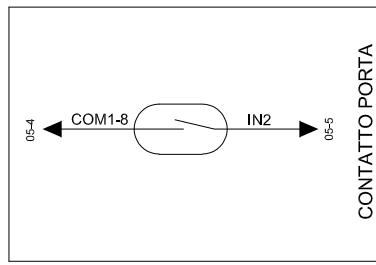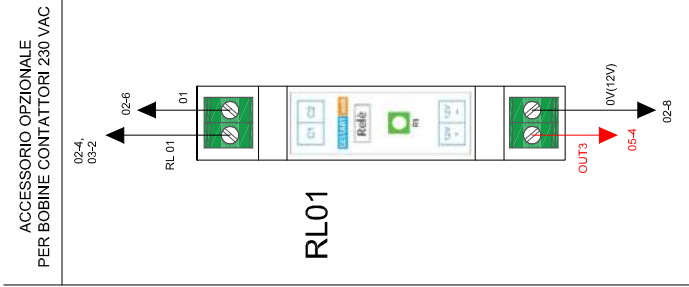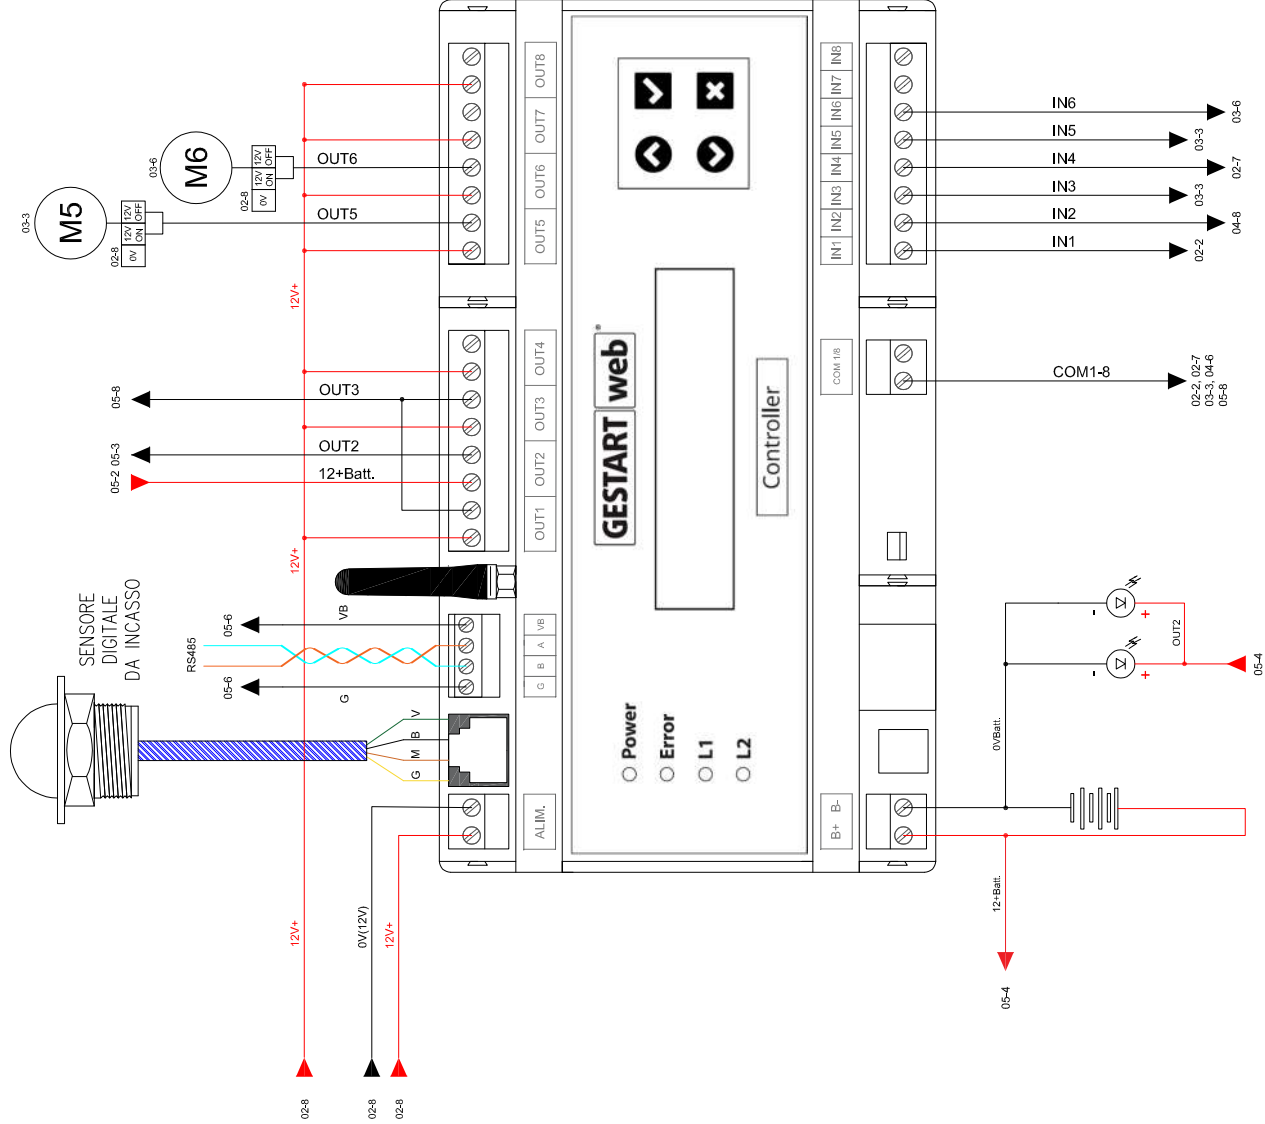


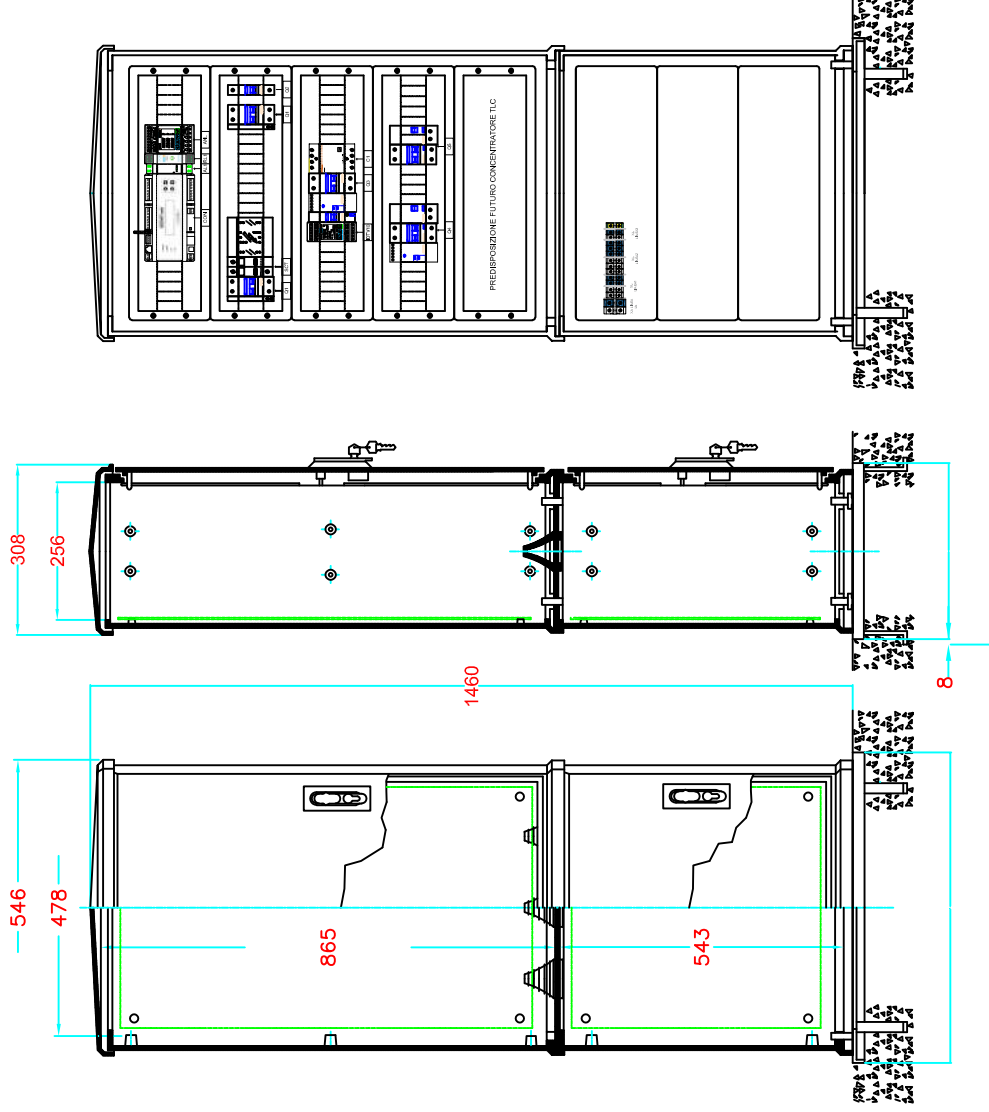

QUADRO "Q04 - Q06 - Q09"
Generale Monofase
due uscite Monofase + sezionam
Q04 - Q06 - Q09



 ENGINEERING S.R.L.	CLIENTE: COMUNE DI AMBIVERE		DATA: 22/11/2021	PROGETTO: 2021-018	SIGLA: SC	TAVOLA: 1/6	
	OGGETTO: TIPO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q04-Q06-Q09		AGG.	FILE: -			
24035 CURNO (BG) VIA DALMINE, 19 TEL.035/4376105 info@meccasrl.it							E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA (LEGGE 22/04/41 n°633)

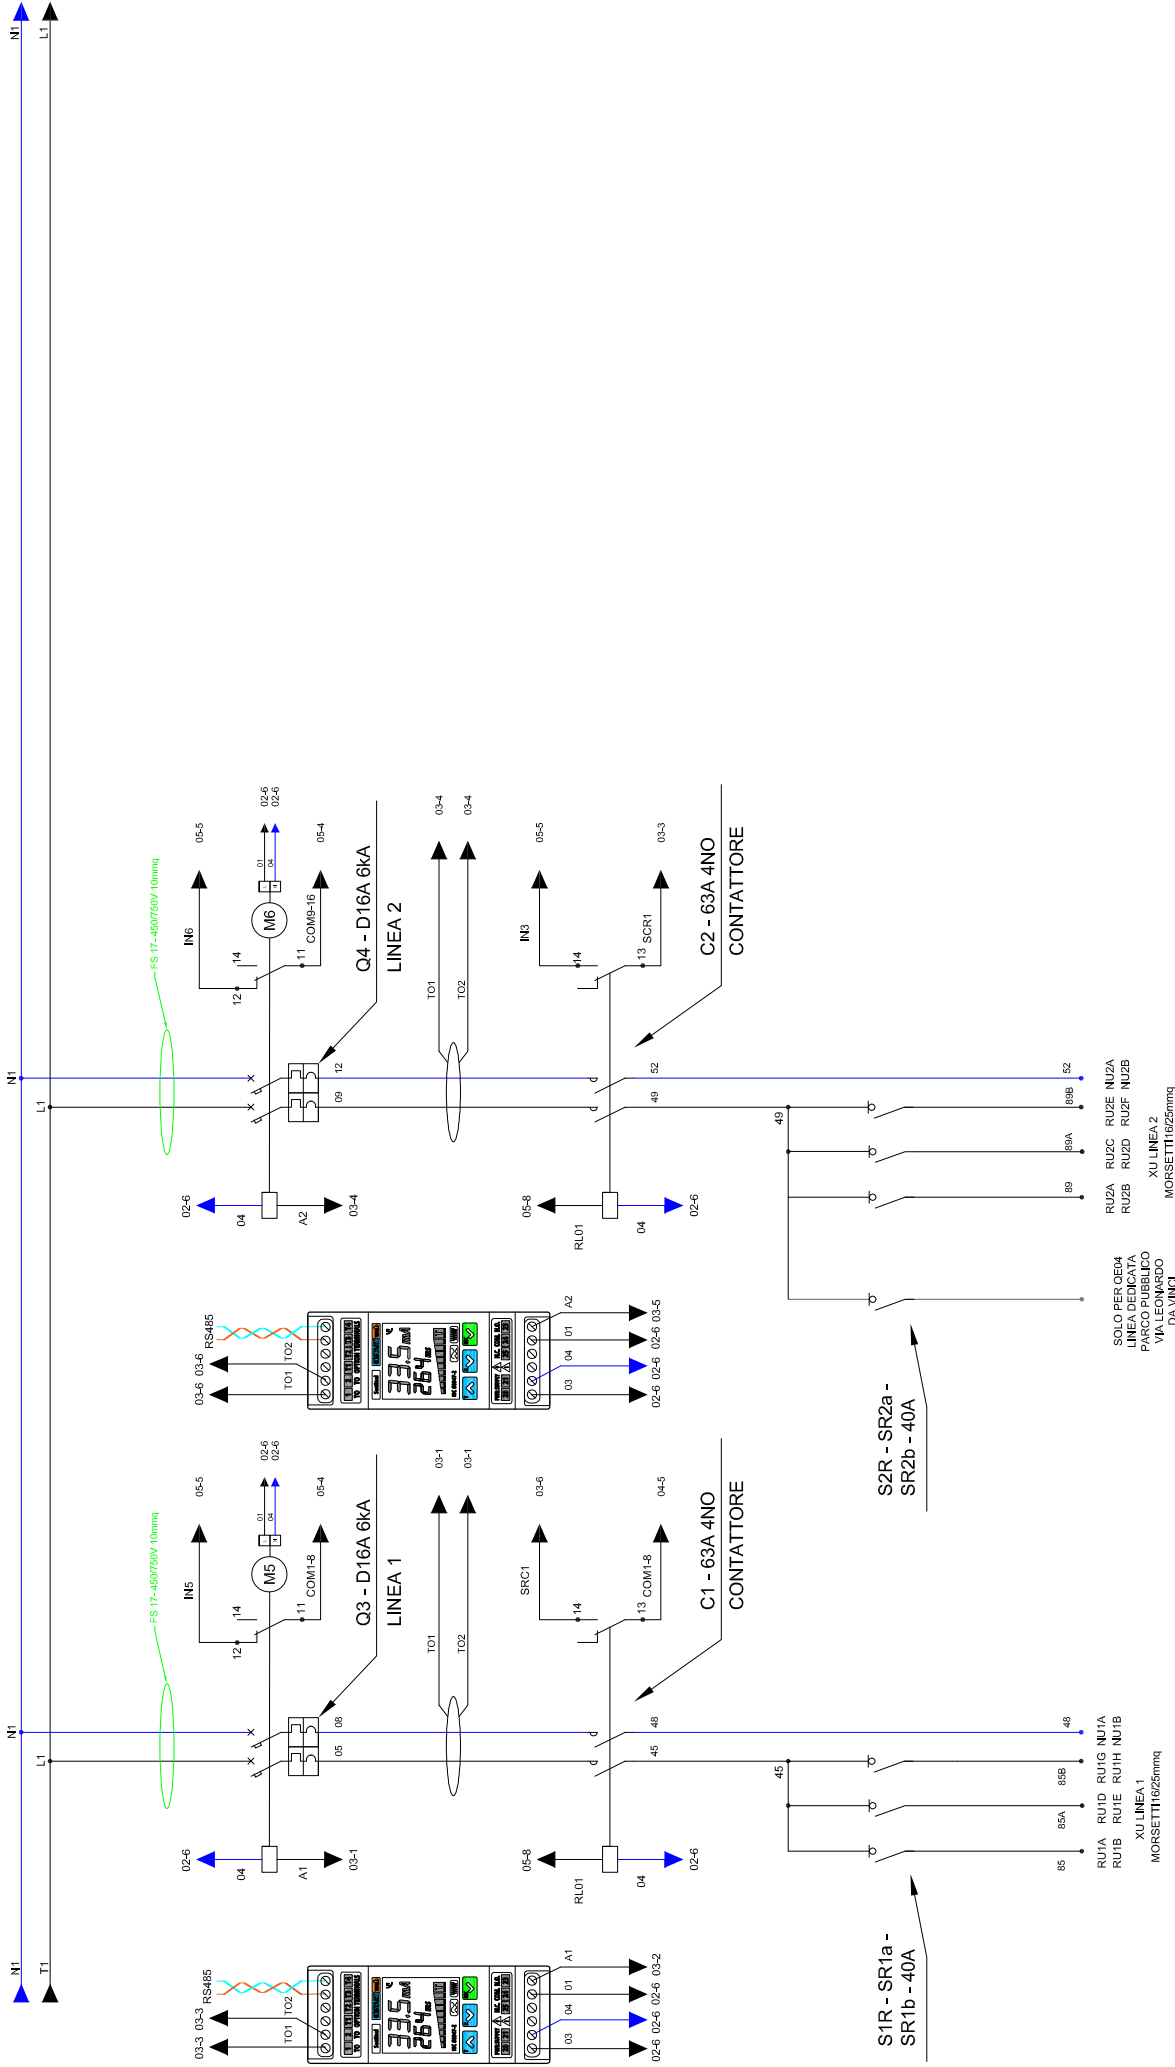

CLIENTE:

COMUNE DI AMBIVERE

OGGETTO:

TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q04-Q06-Q09

DATA:

22/11/2021

SIGLA:


SC

TAVOLA:

3/6



FS 17- 450/750V 6mmq

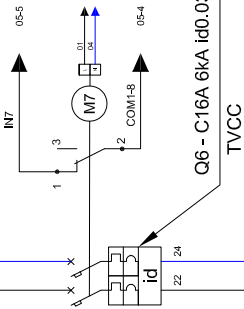


Q6 - C-16A 6kA id0.03A cl.AC

TVCC

24
RU3 NU3
RU3A NU3A
RU3B NU3B
XU LINEA 3
MORSETTI 10mmq


FS 17- 450/750V 6mmq







Q7 - C-16A 6kA id0.03A cl. AC

LUMINARIE

27
RU4 NU4
XU LINEA 4
MORSETTI 10mmq

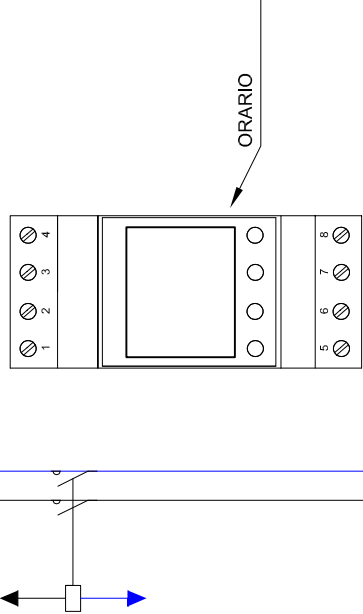

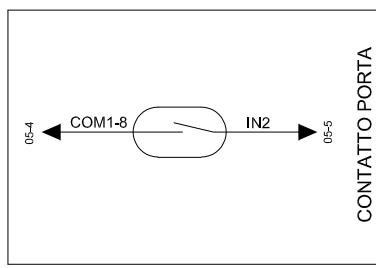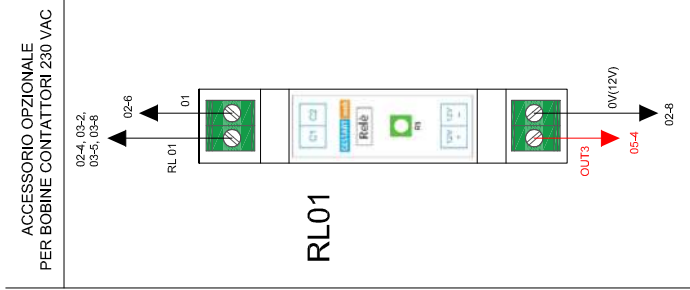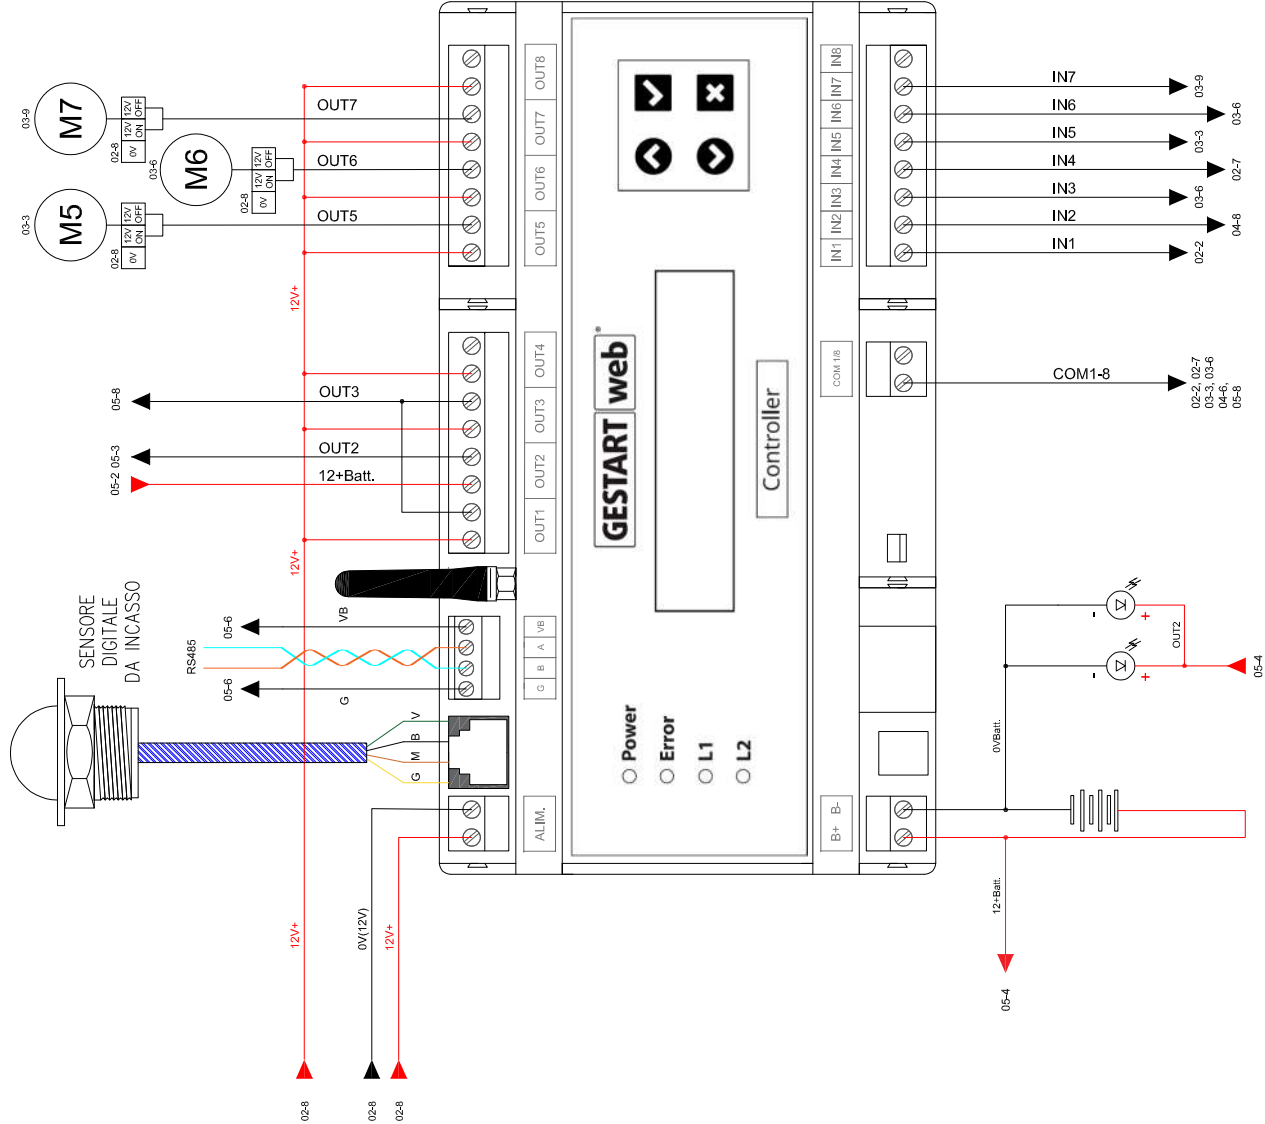

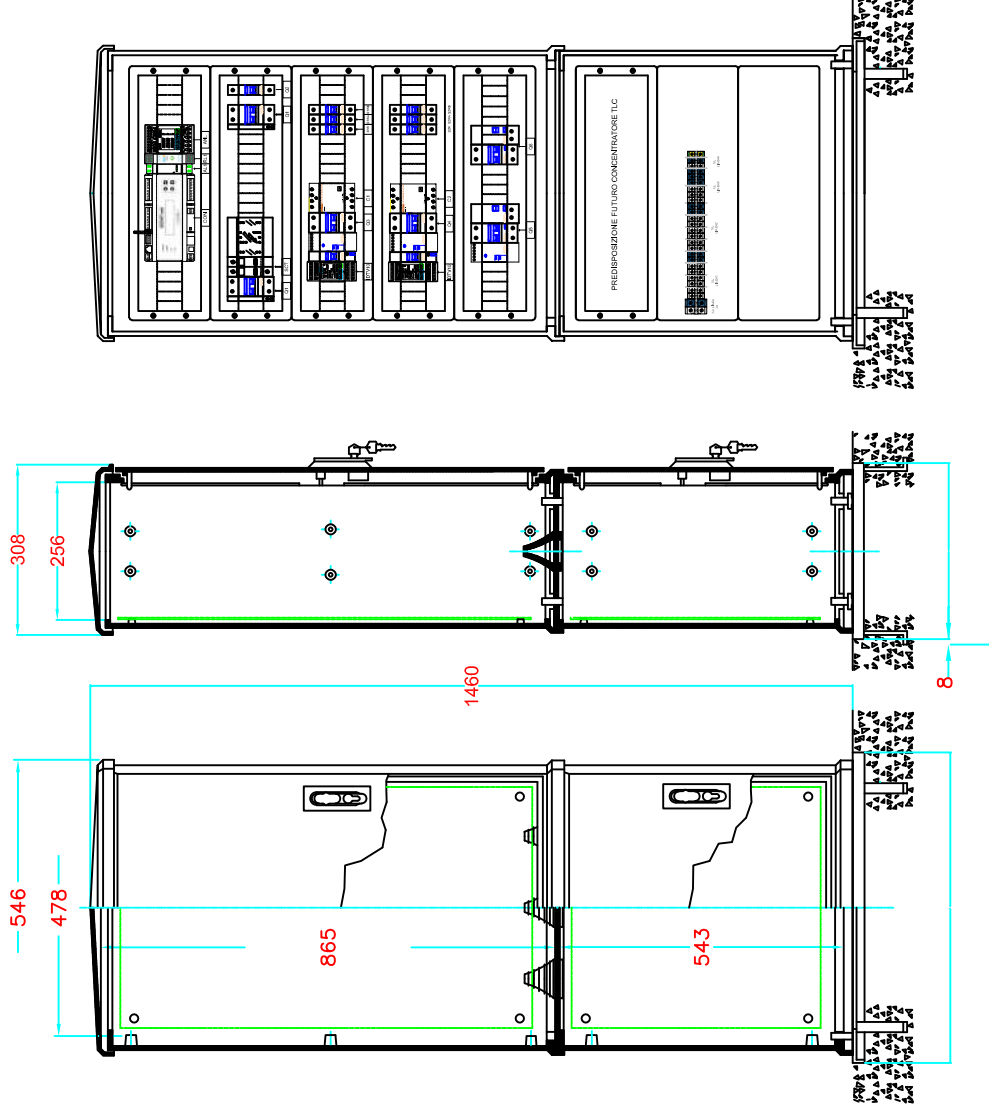

CLIENTE: COMUNE DI AMBIVERE	DATA: 22/11/2021	PROGETTO: 2021-018	SIGLA: SC	TAVOLA: 6/6
OGGETTO: TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q04-Q06-Q09	AGG.:	FILE: -		
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA (LEGGE 22/04/41 n° 633)				

SCHEMA ELETTRICO QUADRO I.P. TELEGESTITO TIPO:

QUADRO "Q05 - Q08"

Generale Monofase


tre uscite Monofase + sezionamenti

Q05 - Q08




24035 CURNO (BG)
VIA DALMINÉ, 19
TEL. 035/4376105
info@meccasrl.it

CLIENTE: OGGETTO:	COMUNE DI AMBIVERE TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q05-Q08	DATA: 22/11/2021	PROGETTO: 2021-018	SIGLA: SC	TAVOLA:
		AGG.	FILE: -		1/6






FS 17- 450/750V 6mmq

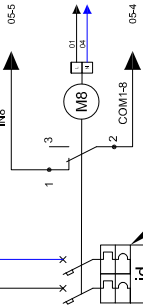

Q6 - C-16A 6kA id0.03A cl.AC
TVCC



22 24
RU4 NU4
RU4A NU4A
RU4B NU4B
RU4C NU4C
XU LINEA 4
MORSETTI 10mmq

FS 17- 450/750V 6mmq







Q7 - C-16A 6kA id0.03A cl. AC
LUMINARIE

27 28
RU5 NU5
XU LINEA 5
MORSETTI 10mmq

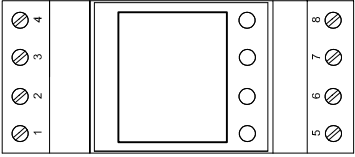

ORARIO

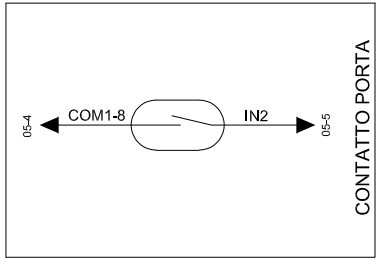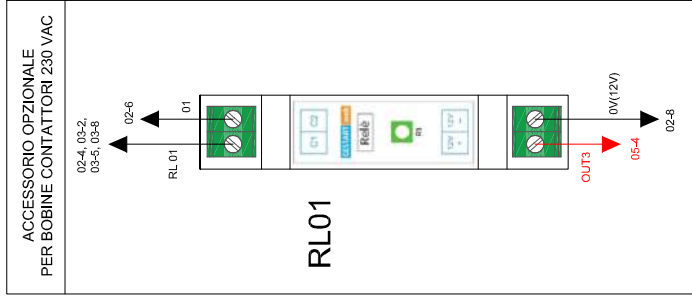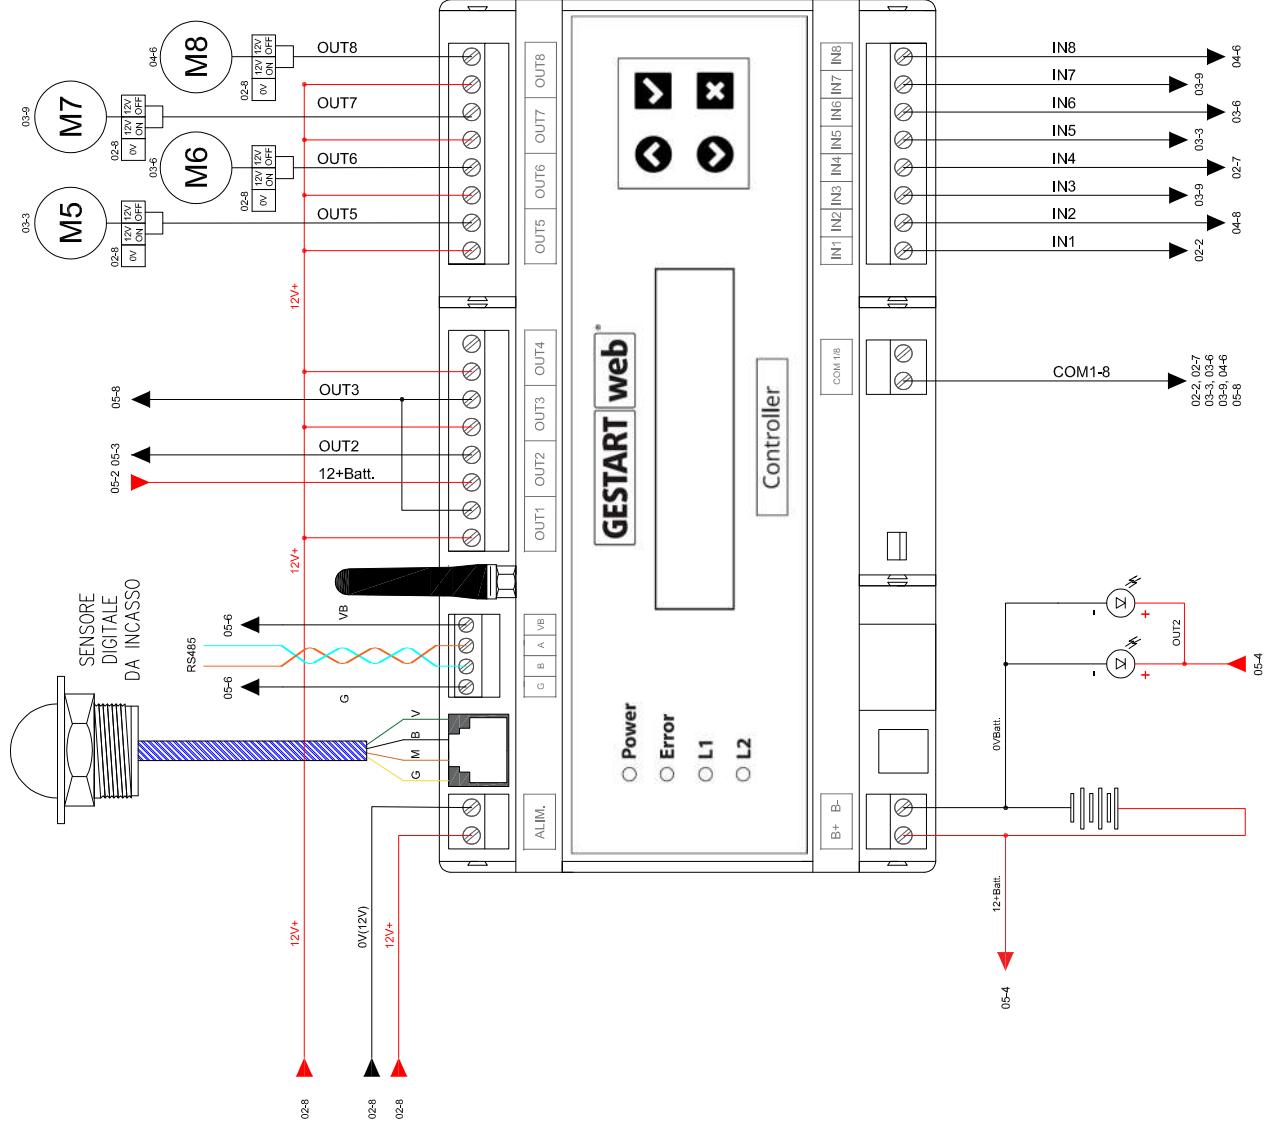

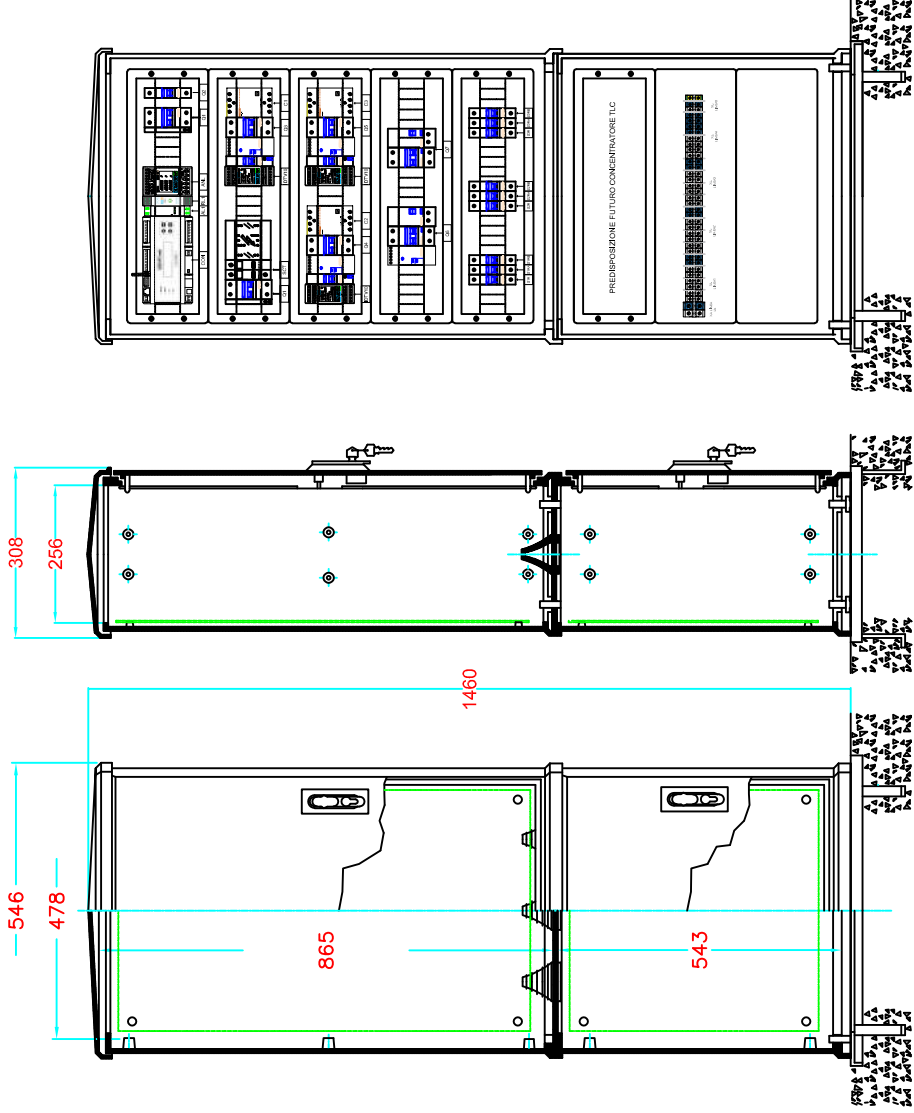

CLIENTE:

COMUNE DI AMBIVERE

OGGETTO:

TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q05-Q08

DATA:

22/11/2021

PROGETTO:

2021-018

SIGLA:

SC

TAVOLA:

6/6

SCHEMA ELETTRICO QUADRO I.P. TELEGESTITO TIPO:

QUADRO "Q10"

Generale Monofase


una uscita Monofase + sezionamenti

Q10



24035 CURNO (BG)
VIA DALMINÉ, 19
TEL. 035/4376105
info@meccasrl.it

CLIENTE: OGGETTO:	COMUNE DI AMBIVERE TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q10	DATA: 22/11/2021	PROGETTO: 2021-018	SIGLA: SC	TAVOLA:
		AGG.	FILE: -		1/6

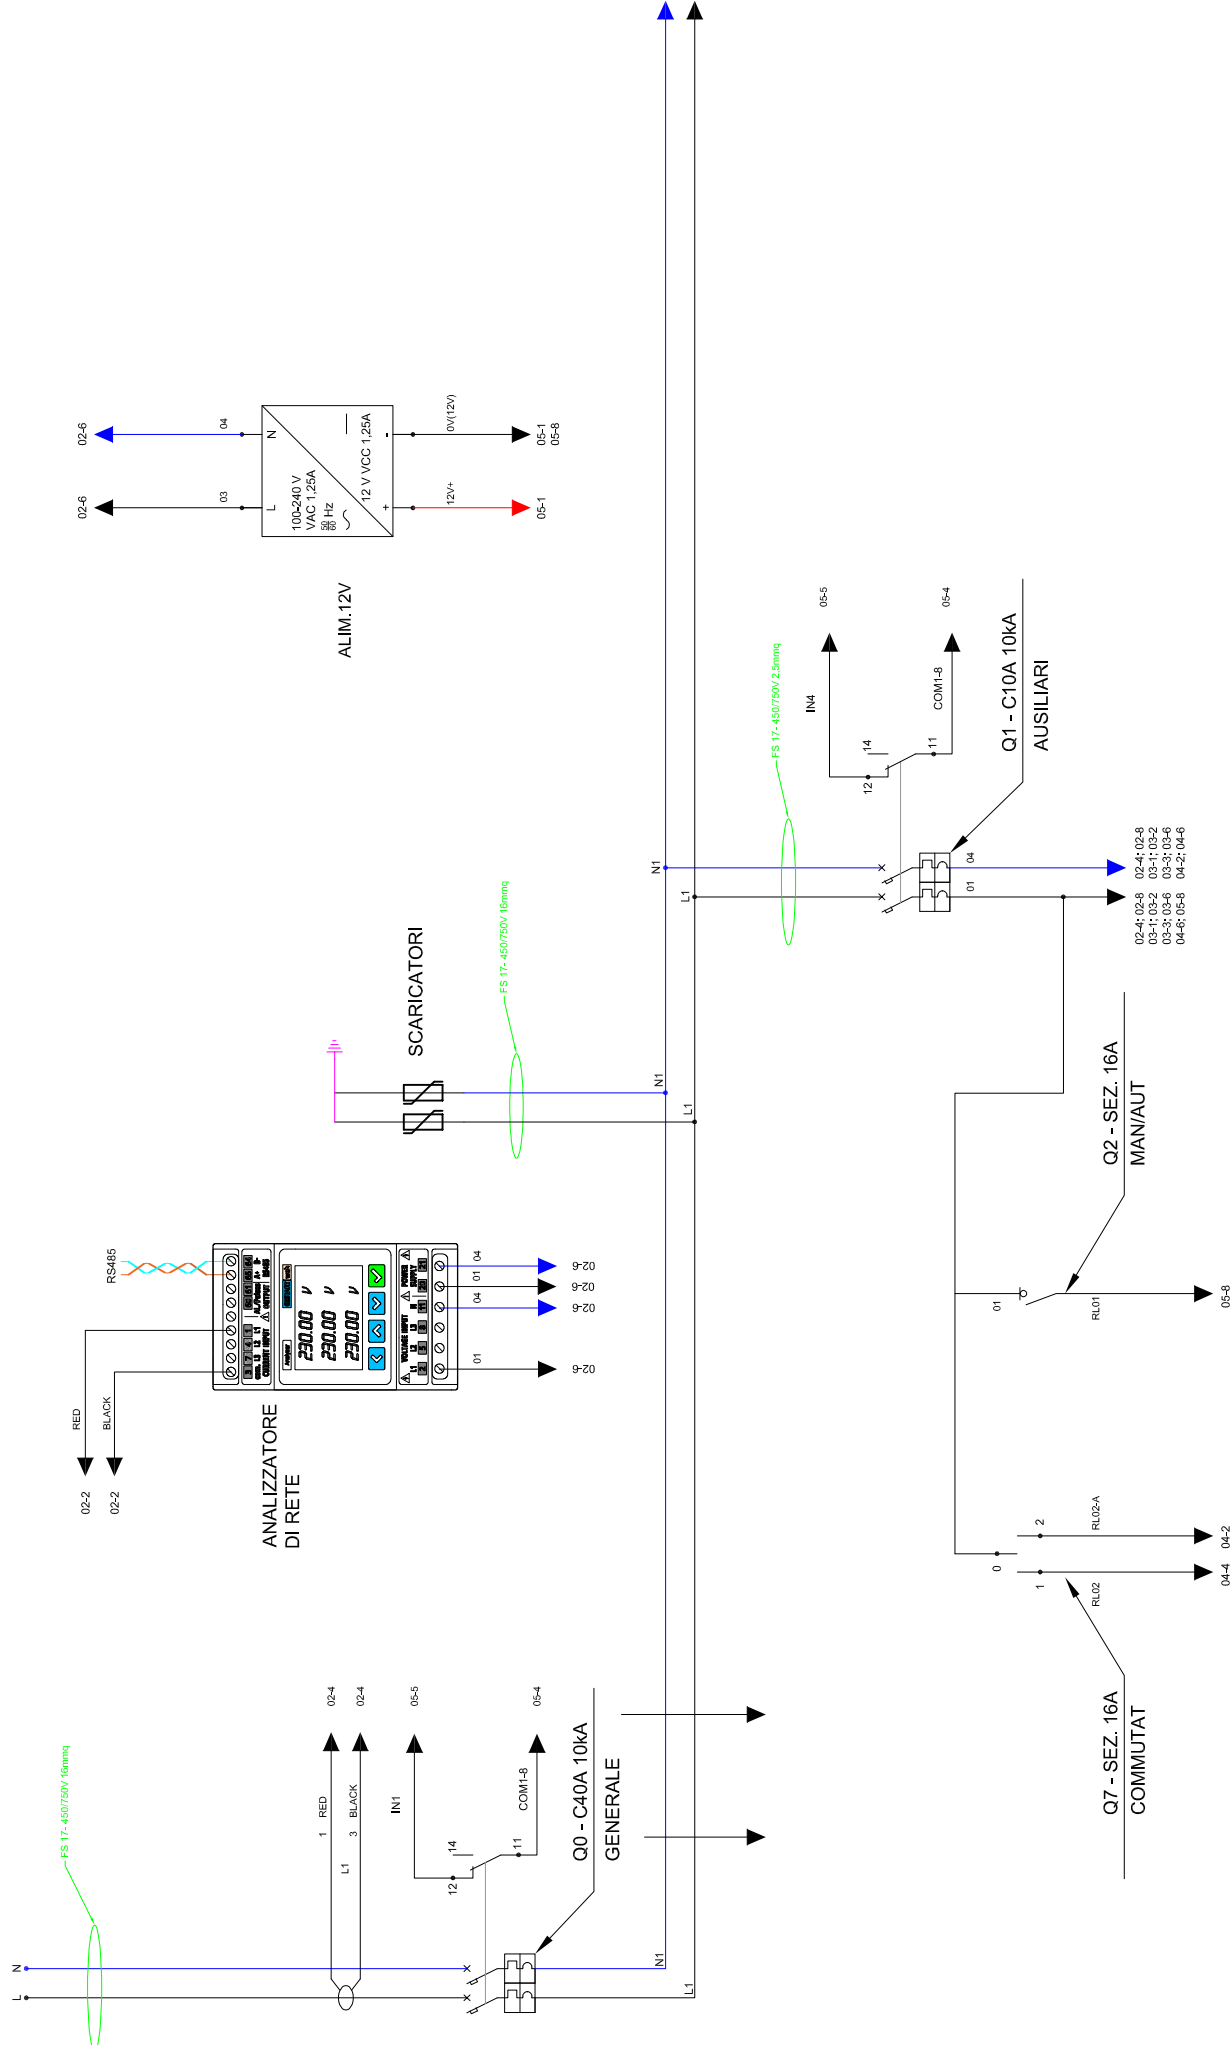

CLIENTE:

COMUNE DI AMBIVERE

OGGETTO:

TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q10

PROGETTO:

2021-018

SIGLA:

SC

DATA:

22/11/2021

AGG.

FILE:

-

TAVOLA:


2/6






E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA (LEGGE 22/04/41 n°633)

TAVOLA:

TIPO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q10



FS 17- 450/750V 10mmq

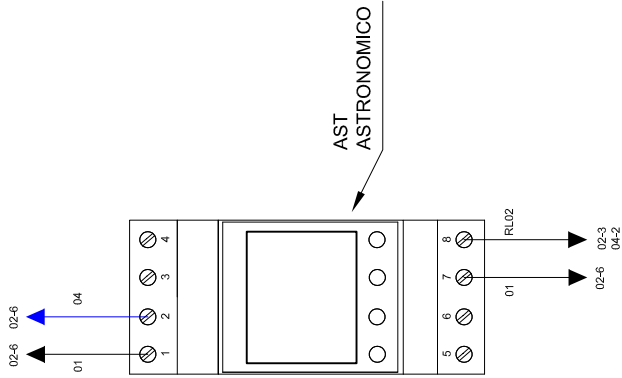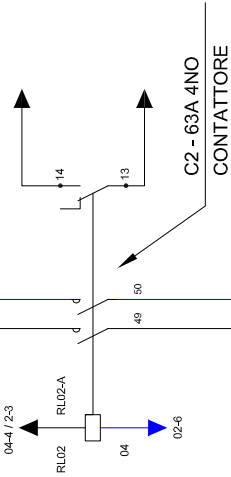

RU5 NU5
XU LINEA 5
MORSETTI 16mmq



24035 CURNO (BG)
VIA DALMINÉ, 19
TEL 035/4376105
info@meccasrl.it

CLIENTE: COMUNE DI AMBIVERE

OGGETTO: TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q10







DATA: 22/11/2021
AGG. -


PROGETTO: 2021-018
FILE: -

SIGLA: SC

TAVOLA:

4/6

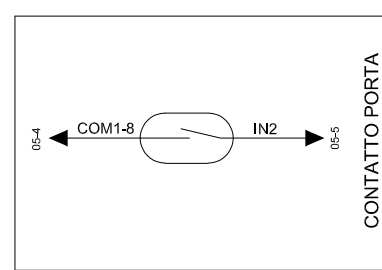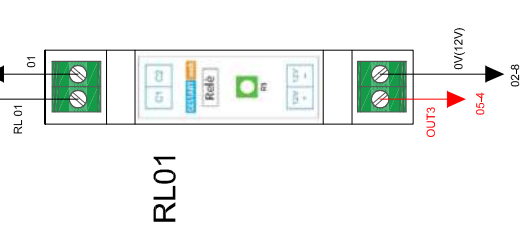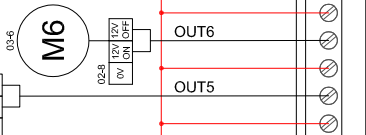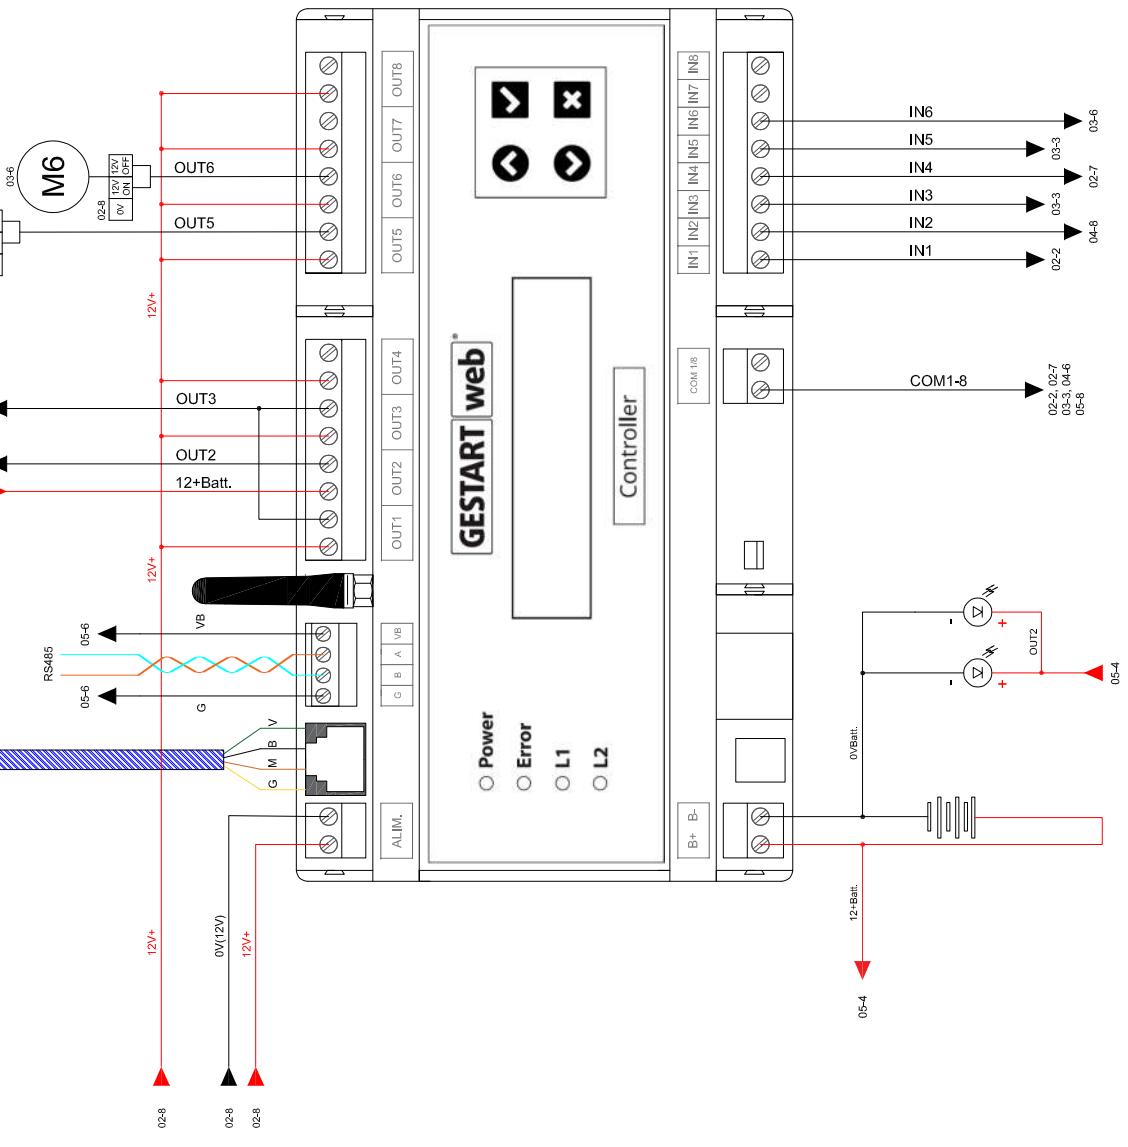

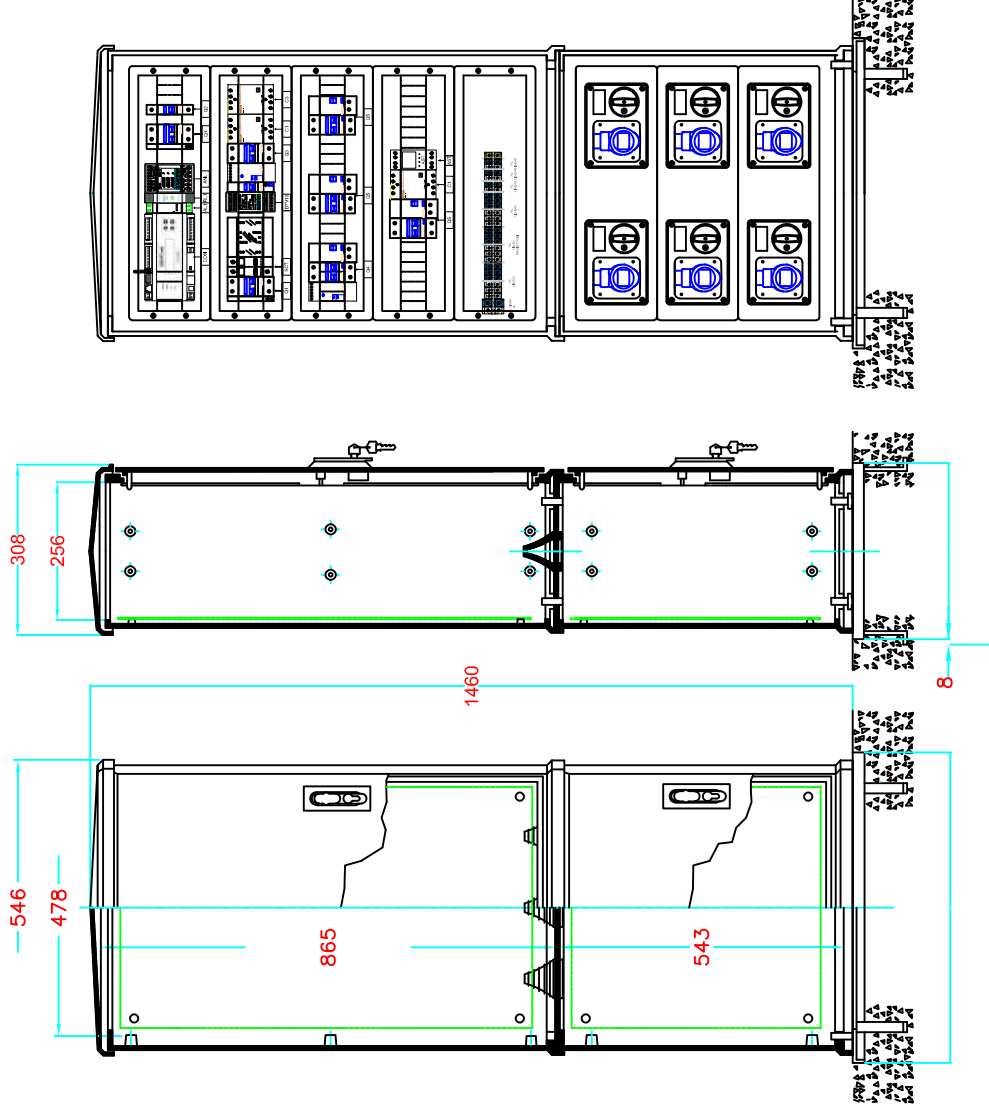

CLIENTE:

COMUNE DI AMBIVERE

OGGETTO:

TIPICO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE Q10

DATA:

22/11/2021

PROGETTO:

2021-018

SIGLA:

SC

TAVOLA:

6/6