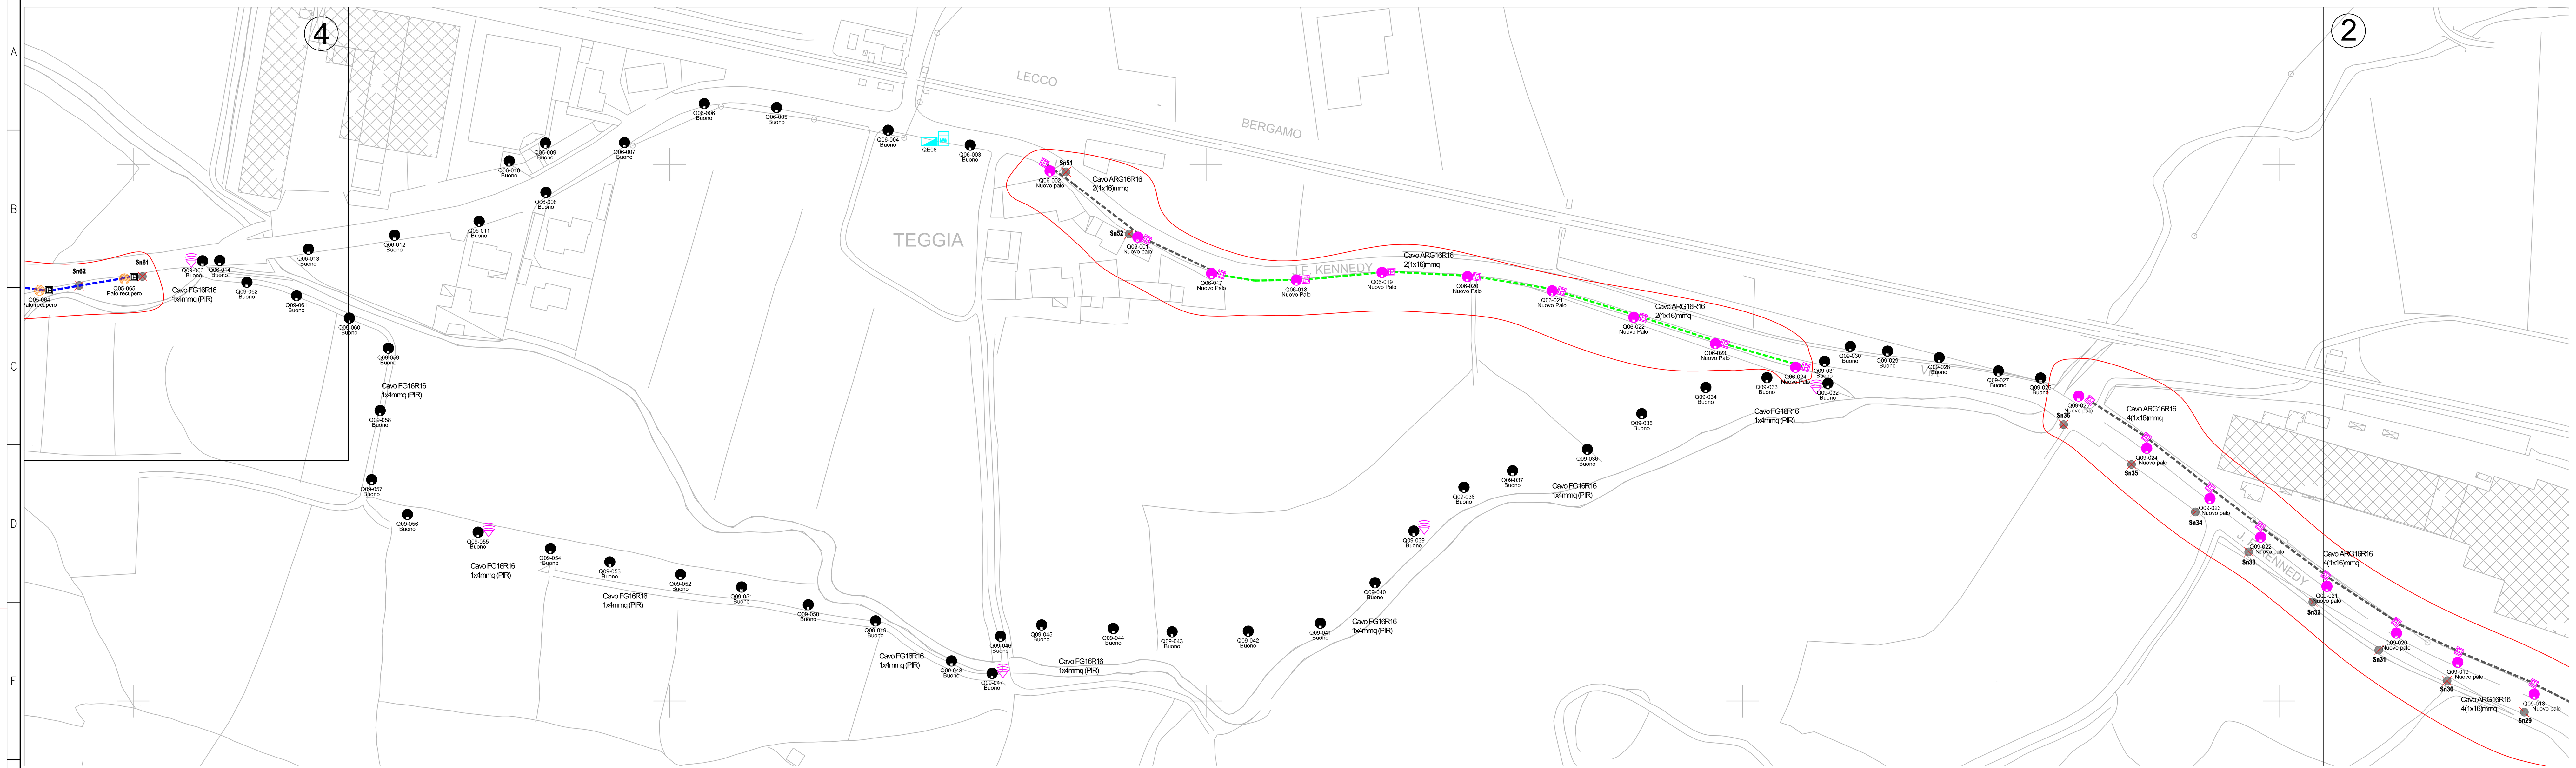

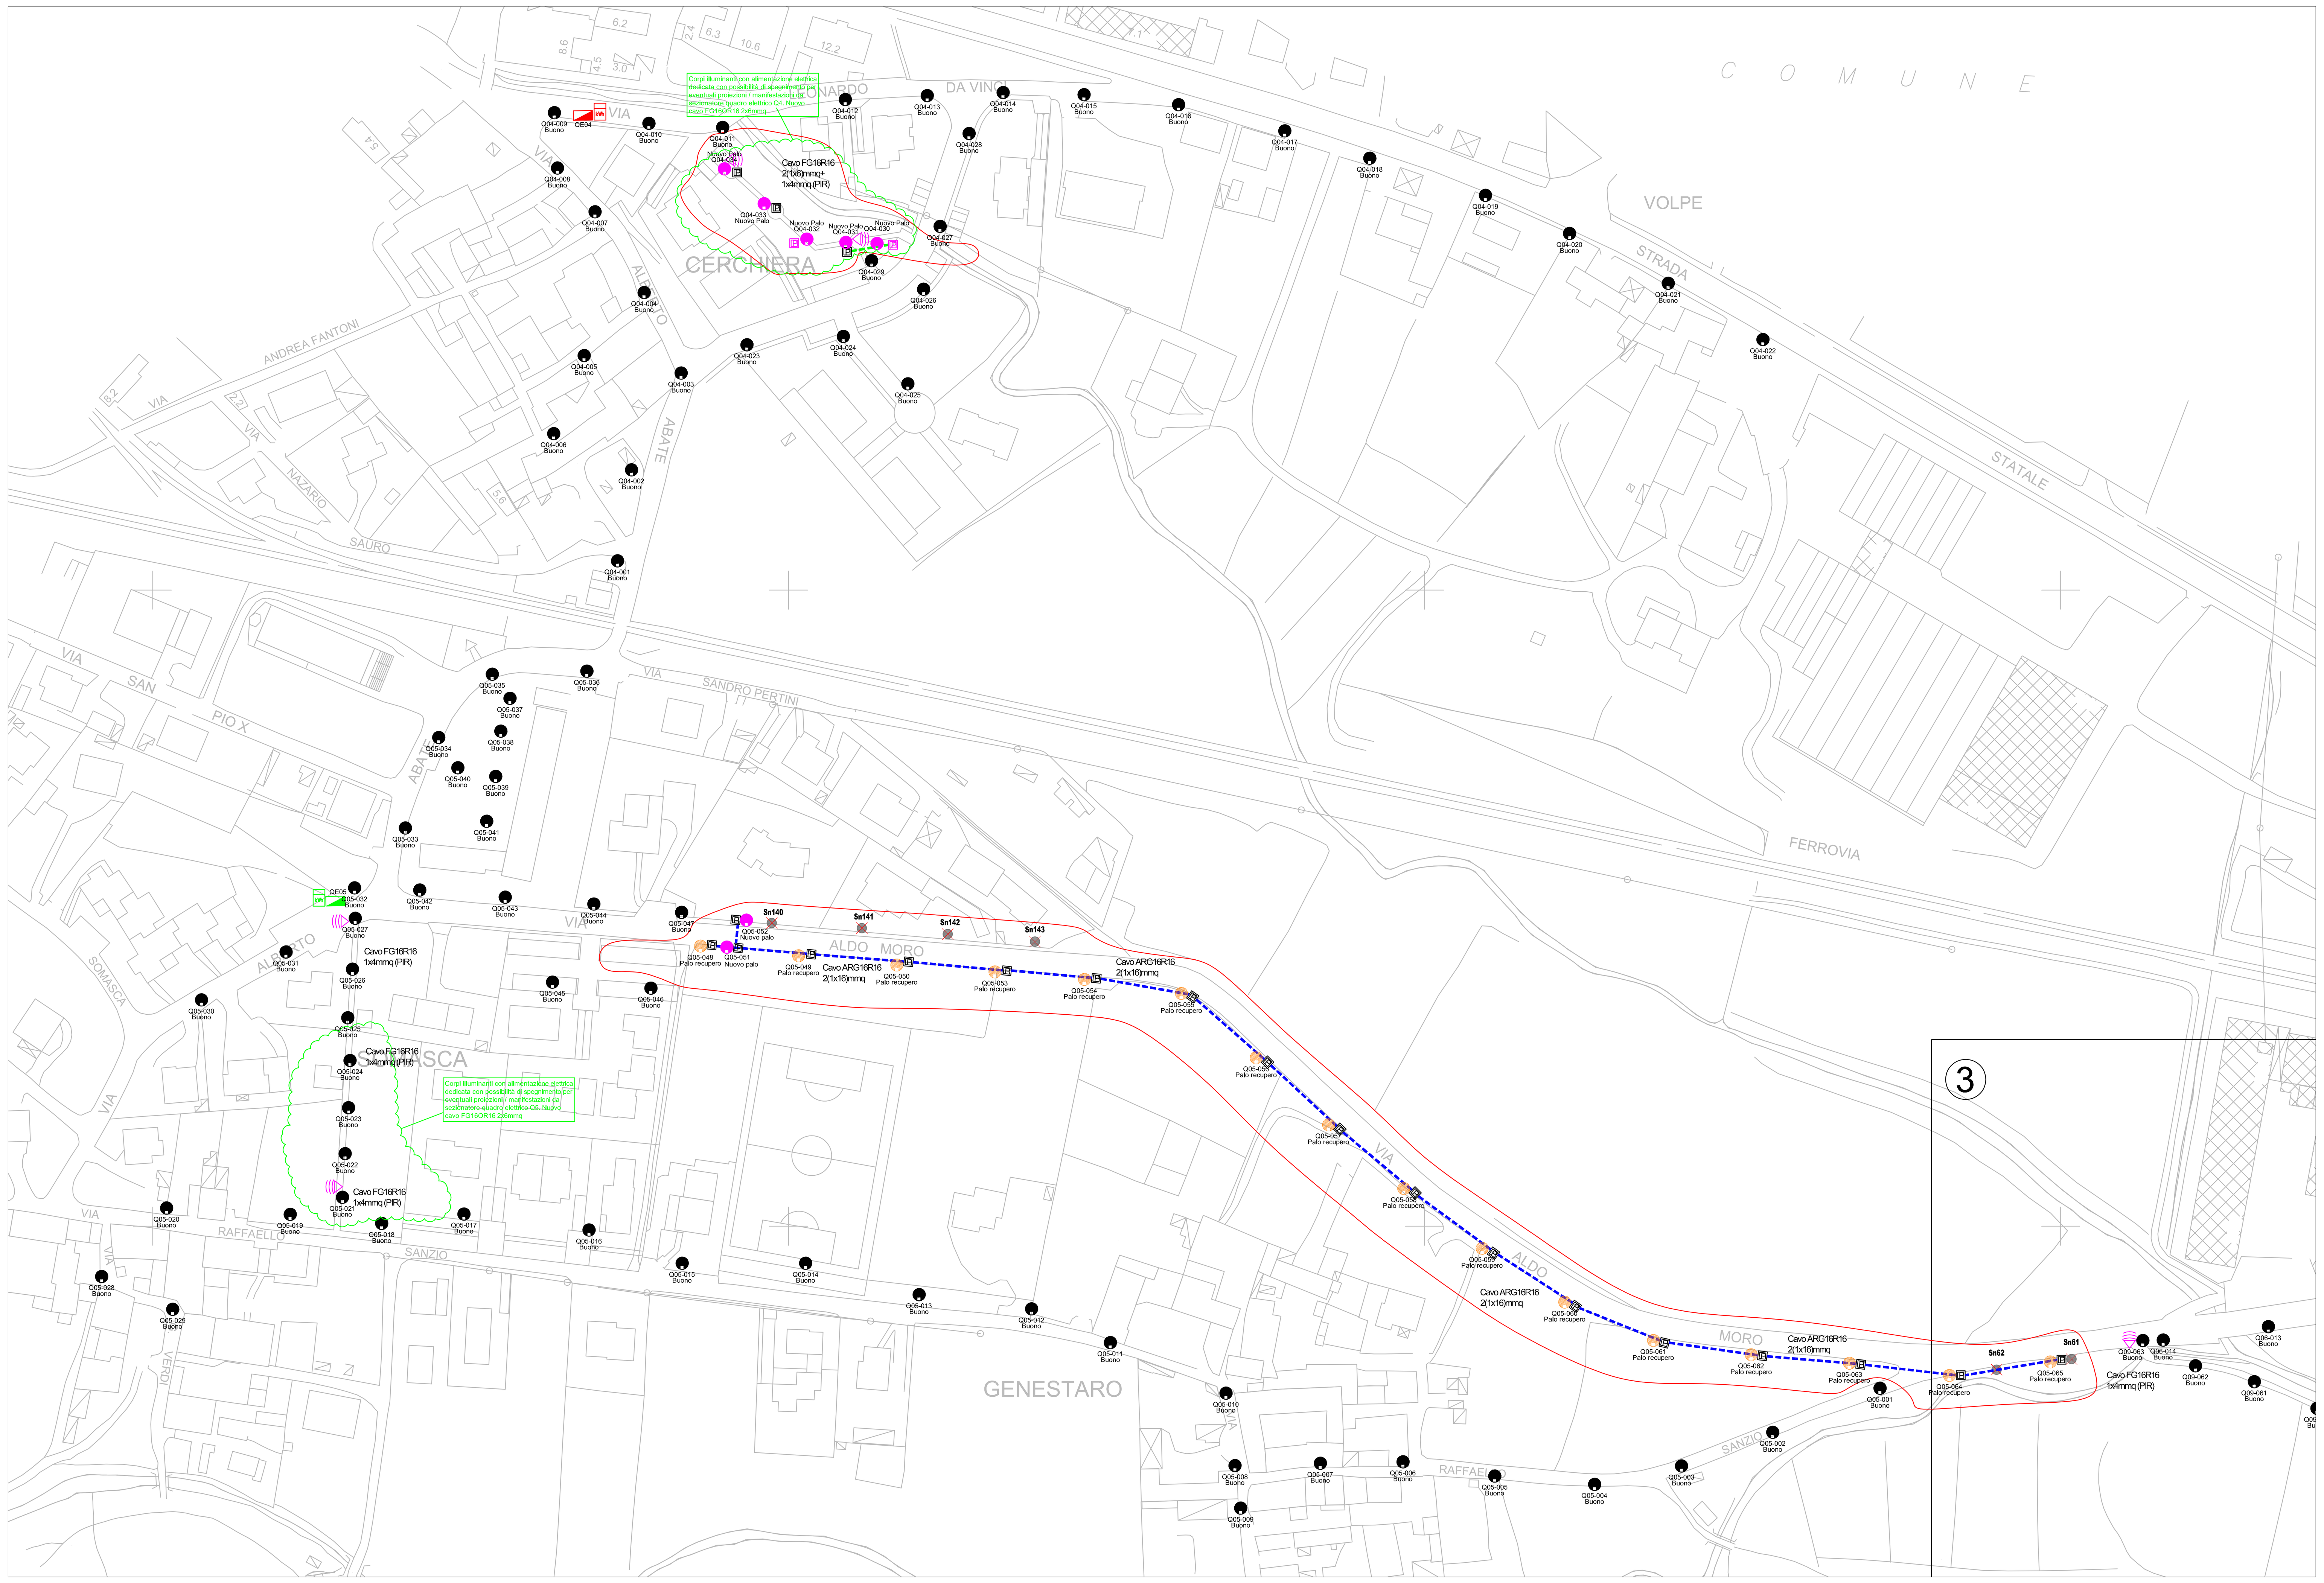

LEGENDA SOSTEGNI

● (nero)	Nessuna attività da effettuare
● (arancio chiaro)	Sostegno di recupero
● (blu)	Sostegno da verniciare / revisionare
● (magenta)	Sostegno di nuova fornitura

Per maggiori dettagli relativamente alle attività da effettuare su sostegni, sbracci, ecc. fare riferimento alla tabella dei corpi illuminanti allegata

LEGENDA SIMBOLI:

kWh	Quadro elettrico di comando con contatore
P	Pozzetto ispezionabile 400x400 con chiusino in ghisa carrabile Pozzetto esistente
- - - - (grigio)	Scavo con disfacimento compresivo di cavidotto doppia parete Ø110mm e relativi ripristini. Realizzato come indicato sull'eleborato particolari costruttivi
- - - - (verde)	Scavo in banchina comprensivo di cavidotto doppia parete Ø110mm e relativi ripristini. Realizzato come indicato sull'elaborato particolari costruttivi
- - - - (blu)	Posa di nuovo cavo FG16R16 in cavidotto esistente
(linea rossa)	Attività in miglioria
Snxx	Sostegno e corpo illuminante da demolire
◁)))	Sensore di presenza PIR per comando e dimmerazione illuminazione percorsi ciclopedonali installato a 3,5mt

CHIAVE DI LETTURA SOSTEGNI

Buono — STATO / ATTIVITA' DA EFFETTUARE SUL SOSTEGNO BUONO/VERNICIARE/NUOVO PALO/ REVISIONARE

Q01-001 — N° IDENTIFICATIVO QUADRO ELETTRICO (Q01); N° IDENTIFICATIVO PUNTO LUCE (001)

COLORE: ATTIVITA' DA EFFETTUARE

N.B. per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella dei corpi illuminanti

NOTE

- Nei simboli dei corpi illuminanti, le varie colorazioni identificano i relativi quadri elettrici di alimentazione
- La fattibilità degli scavi e della posa dei nuovi cavi interrati è subordinata all'analisi, dello stato delle infrastrutture interrate esistenti e dagli eventuali sottoservizi presenti e non rilevabili in fase progettuale;
- Il percorso dei cavi interrati è indicativo e dovrà essere verificato in fase di installazione;
- Tutti gli impianti di illuminazione dovranno essere in classe di isolamento II. In tutti i sostegni in cui è presente la messa a terra, tale collegamento dovrà essere tassativamente eliminato.
- Le giunzioni, morsettiere e collegamenti dovranno essere adeguate per rendere l'intero impianto in classe di isolamento II;
- Temperatura di colore led 3.000°K

KEY PLAN

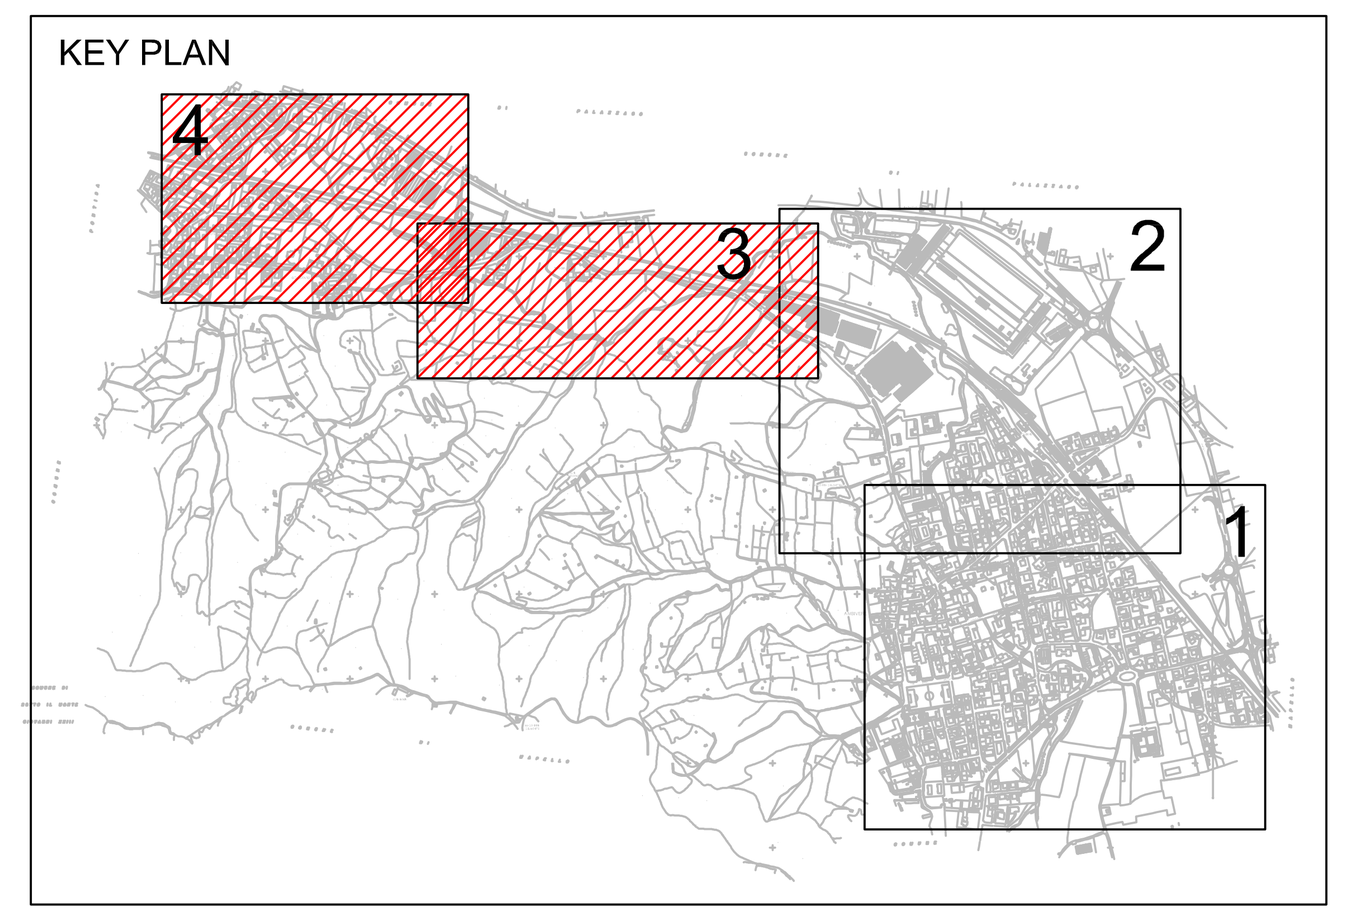

Regione Lombardia — BANDO ILLUMINA

Hservizi S.p.A.
VIA PRIVATA BERNASCONI, 13 - 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

MECCA ENGINEERING S.r.l.
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA, 10/30 - 24048 TREVIOLO (BG)

Revisione	Data	Oggetto modifica	Disegnato Nome	Disegnato Firma	Controllato Nome	Controllato Firma	Approvato Nome	Approvato Firma
01	19/05/2023	AGGIORNAMENTO	GB		SC		NM	

Committente:
COMUNE DI AMBIVERE
Via Dante Alighieri, 2

Progetto:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE
BANDO ILLUMINA

Oggetto:
DISPOSIZIONE SOSTEGNI E ATTIVITA' NECESSARIE
STATO DI PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

Scala	1 : 1000
File origine	2021-018 E06.dwg
Data prima emissione	08/02/2022
Data ultima revisione	19/05/2023
Sostituisce la tavola	E06_REV00
Disegnato da:	Per. Ind. Simone Carminati
Controllato da:	Per. Ind. Nicola Mecca

IL PROGETTISTA — IL COMMITTENTE

TAVOLA: E06 REV01

Commessa: 2021-018

Tel. 035-4376105 Fax 0354155233 - www.meccasrl.it - info@meccasrl.it

VIETATA LA DUPLICAZIONE - AI TERMINI DELLE LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE INTERAMENTE NE PARZIALMENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Nome File: E06_REV01.dwg
Formato: A0 1189x841mm