



## Non in scala

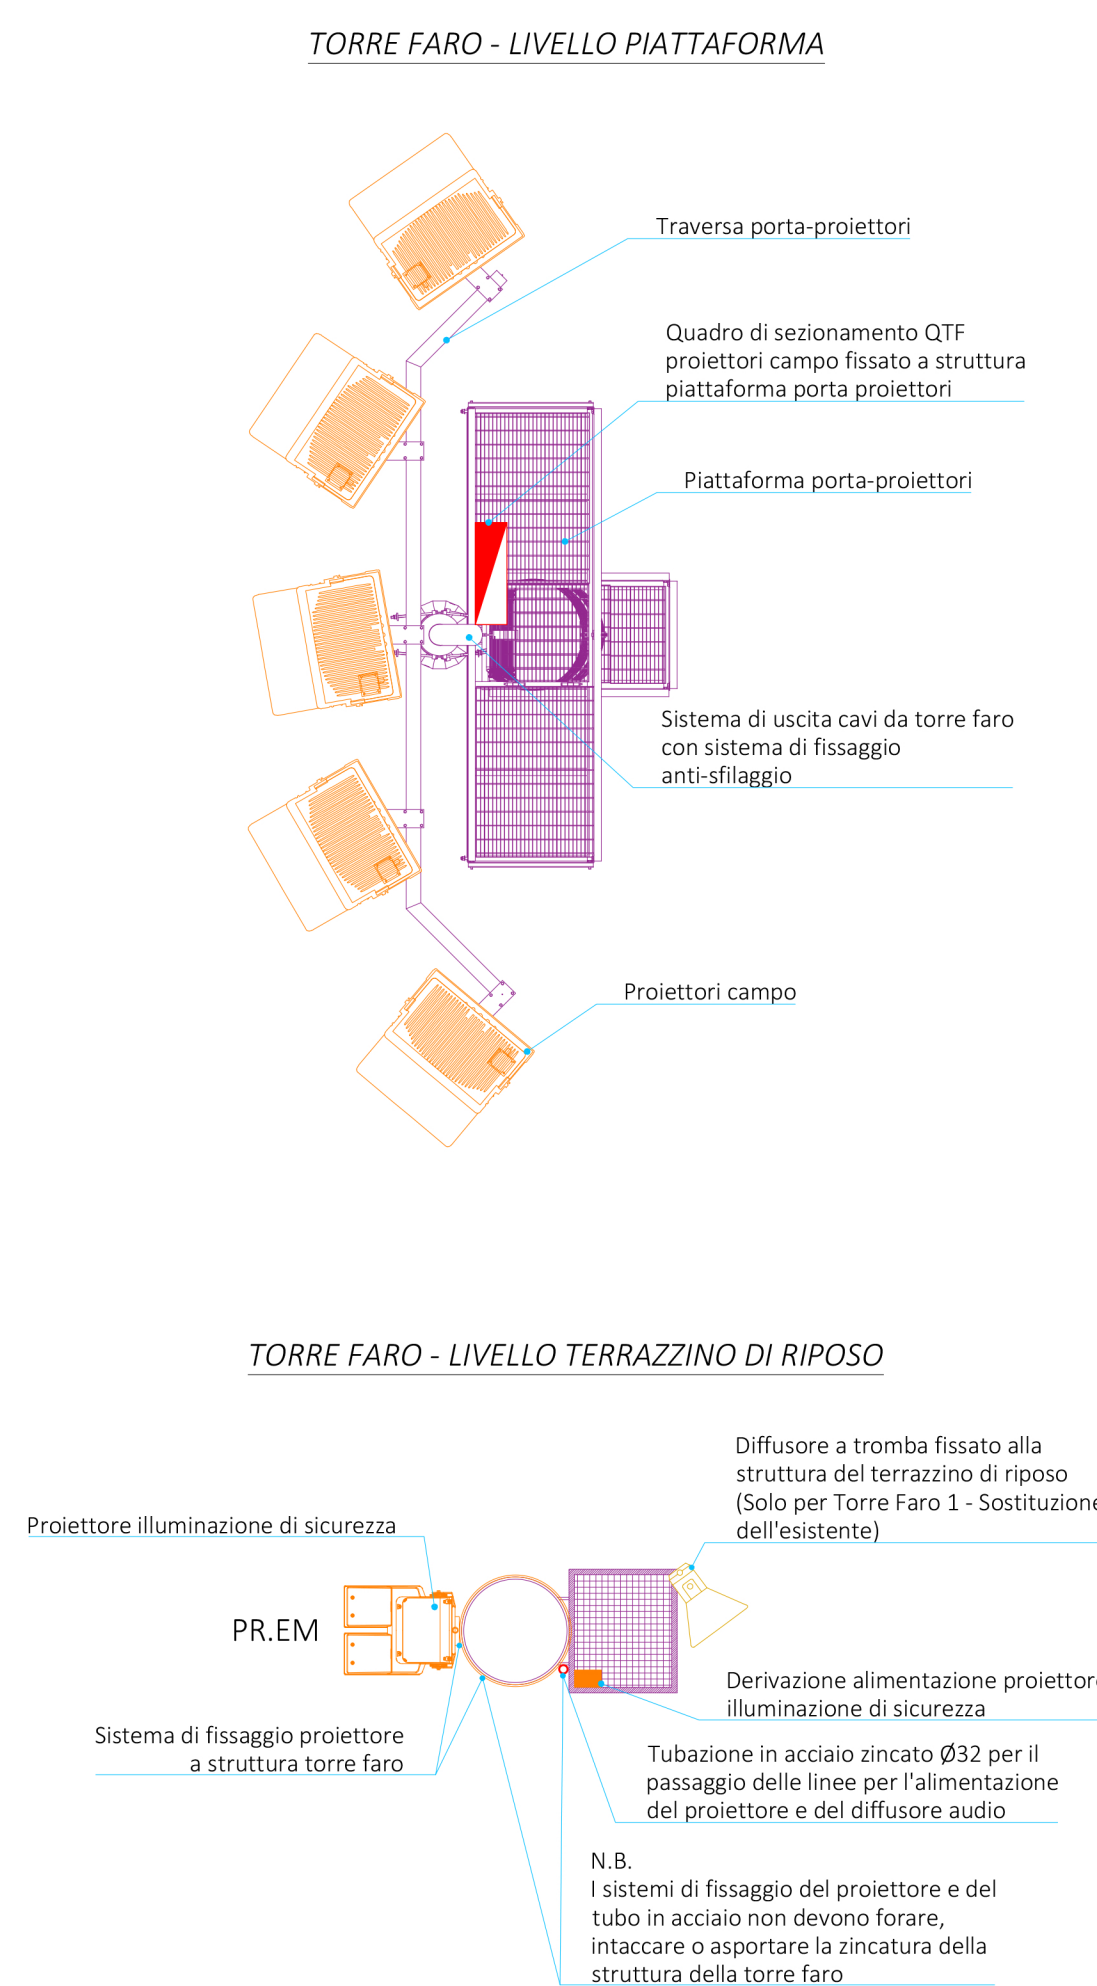


Non in scala


## LEGENDA CORPI ILLUMINANTI




THORN - CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT  
LED, 116429lm, 4000K, 939W,  
ottica asimmetrica 55°, corpo in alluminio,  
driver elettronico 400V<sub>sc</sub> (F-F), IP66, IK08,  
Classe di isolamento I  
**N° 8 pz**












THORN - CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT  
LED, 115601lm, 4000K, 939W,  
ottica asimmetrica 60°, corpo in alluminio,  
driver elettronico 400V<sub>ac</sub> (F-F), IP66, IK08,  
Classe di isolamento I  
**N° 8 pz**



THORN - CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT  
LED, 114636lm, 4000K, 939W,  
ottica asimmetrica 65°, corpo in alluminio,  
driver elettronico 400V<sub>ac</sub> (F-F), IP66, IK08,  
Classe di isolamento I  
**N° 4 pz**



THORN - AFP M 72L70-740 A6 HFX CL2 GY  
LED, 21189lm, 4000K, 150W,  
ottica asimmetrica 60°, corpo in alluminio,  
driver elettronico 230V<sub>ac</sub> (F-N), IP66, IK08,  
Classe di isolamento II  
**N° 4 pz**

L E G E N D A		Quadro elettrico
		Corda di rame nuda 35 mm <sup>2</sup>
		Collegamento impianto di terra a ferri di armatura del pilotto e collegamento a terra della torre faro
		Pannello principale con cameretta 1x1m (senza fondo) ed esclusivo 60x60 cm
		Pannello 45x45 cm (senza fondo)
		Nuove tubazioni - Caviddati in PVC corrugato a doppia parete installati - Resistenti allo schiacciamento 450 N)
		Percorsi tubazioni esistenti
		Pozzetti esistenti
		Diffusore acqua a tromba IP <sub>max</sub> = 30W V <sub>max</sub> = 100V (Certificata EN54)

N.B.: Marche e modelli sono indicati solo per facilitare l'individuazione del prodotto desiderato, sono ammessi prodotti equivalenti previa autorizzazione D.L.

**Arch. Alberto Roscini**  
Iscritto Albo Arch. Bg n.645

**Arch. Francesco Di Prisco**  
Iscritto Albo Arch. Bg n.149

**Arch. Marco Benedetti**  
Iscritto Albo Arch. Bg n. 215

**COMMITTENTE**  
Comune di Grumello del Monte (BG)

**OGGETTO**  
Progetto definitivo/esecutivo per i lavori di  
riqualificazione del campo da calcio secondario  
presso il Centro Sportivo Comunale